
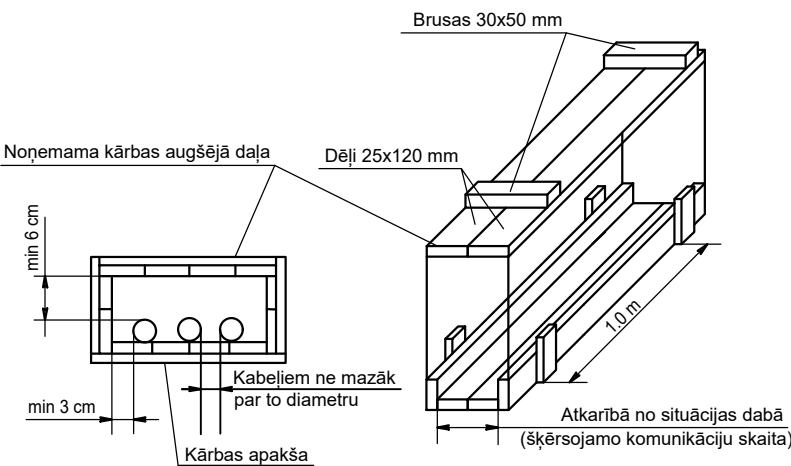


Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai




BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

- 1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
- 2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
- 3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.

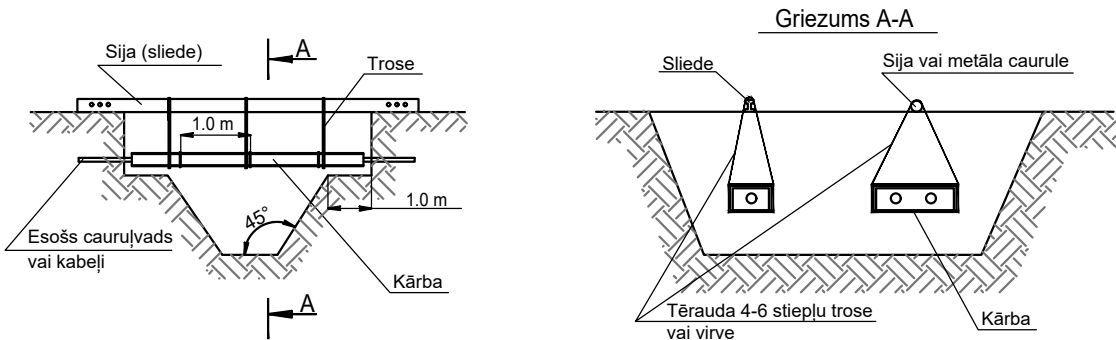

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

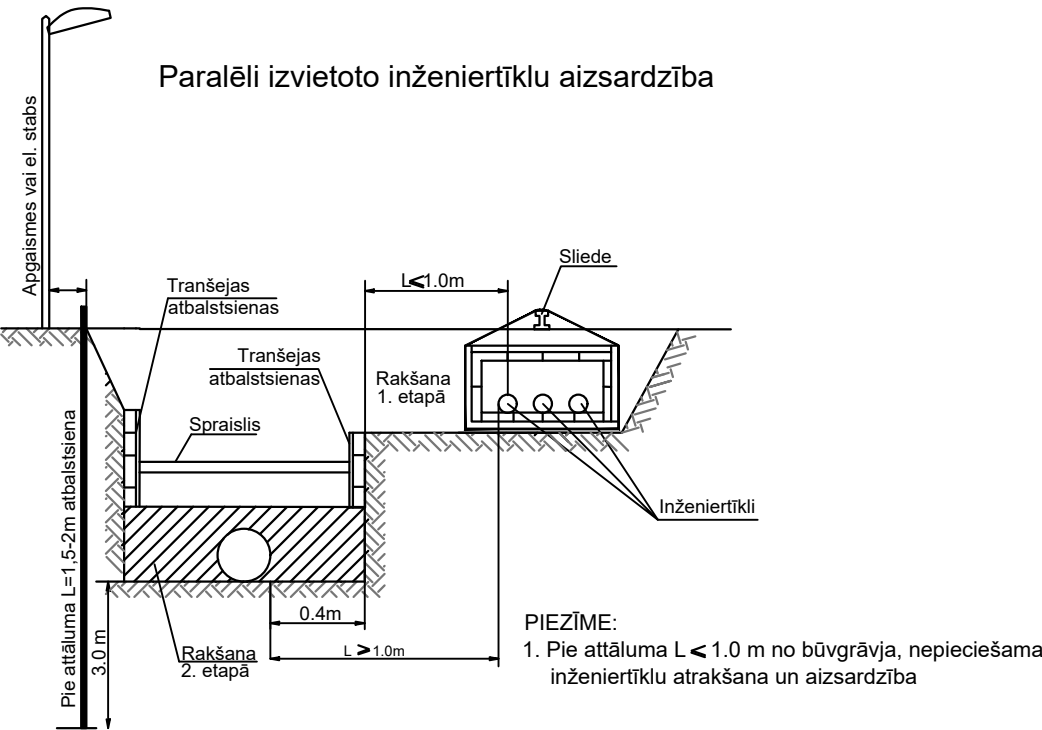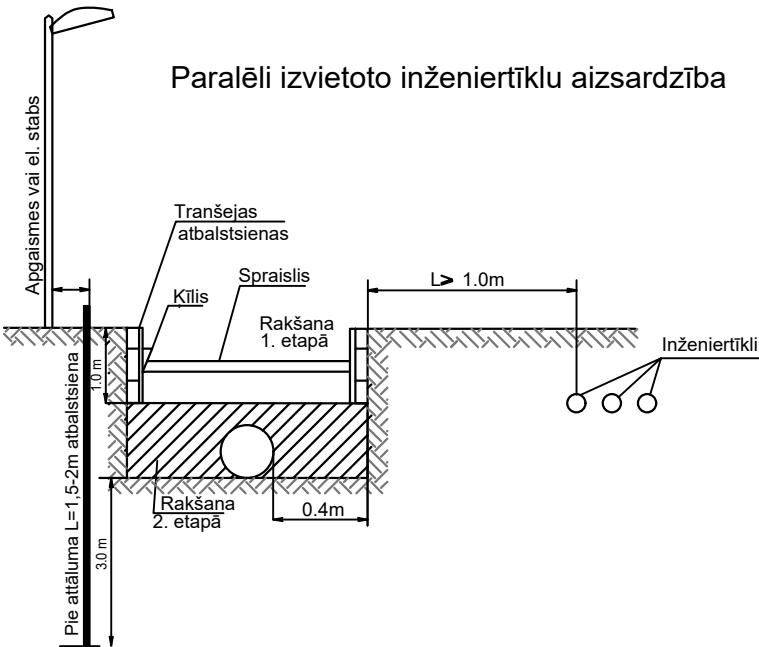

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

OBJEKTS:

Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā,
Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā"

| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Lapas nosaukums: | Līguma Nr. 24/218/2-18 |
|--------------|-------------|----------|------------|--|---------------------------|
| | | | | | Arhīva Nr. 2024-UK/957-42 |
| Būvpr.d.v. | J.Kauranens | | 17.03.2025 | Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība | Mērogs: b.m |
| Izstrādātājs | M.Ozoliņa | | 17.03.2025 | | Stadija |
| | | | | | Lapas |
| | | | | | Ras.Nr. |
| | | | | | BP |
| | | | | | UKT-18 |