15.līnija / 14.līnija

Mh 1:500
Mv 1:100

1. Projektētās caurules virsas atzīmes, m	10.12; 10.17; 9.95; 10.27; 10.01 10.02; 9.95; 9.97; 9.93; 9.86; 9.84; 9.72; 9.75; 9.67; 9.65; 9.64 9.64; 9.63; 9.62; 9.60 9.60; 9.57 9.59; 9.38; 9.13; 10.13; 10.09 10.12; 10.30 9.95 10.14 10.30; 10.14 9.92 9.95; 9.95; 10.27 10.24 10.09; 10.02; 10.06; 9.97 9.94 9.96; 9.93 9.90 9.92; 9.86; 9.83 9.86; 9.84; 9.81 9.84; 9.69; 9.72 9.75 9.72 9.68; 9.67 9.64 9.58; 9.54; 9.63 9.65; 9.56 9.60 9.63; 9.62 9.59 9.74; 9.59; 9.63
2. Esošās zemes virsas atzīmes, m	11.92; 12.10; 11.95; 12.07; 11.78; 11.72; 11.77; 11.72; 11.66; 11.65; 11.52; 11.43; 11.42; 11.42; 11.44 11.44; 11.43; 11.46; 11.38 11.38; 11.39; 11.36; 11.30; 11.96; 11.92; 12.10; 12.10 12.10; 11.94; 11.95; 11.79; 12.07; 11.81; 11.78; 11.82; 11.77; 11.82; 11.72; 11.66; 11.54; 11.66; 11.53; 11.65; 11.44; 11.43; 11.39; 11.42; 11.40; 11.41; 11.42; 11.36; 11.43; 11.46; 11.54; 11.39; 11.37
3. Projektētās zemes virsas atzīmes, m	11.92; 12.10; 11.95; 12.07; 11.78; 11.72; 11.77; 11.72; 11.66; 11.65; 11.52; 11.43; 11.42; 11.42; 11.44 11.44; 11.43; 11.46; 11.38 11.38; 11.39; 11.36; 11.30; 11.96; 11.92; 12.10; 12.10 12.10; 11.94; 11.95; 11.79; 12.07; 11.81; 11.78; 11.82; 11.77; 11.82; 11.72; 11.66; 11.54; 11.66; 11.53; 11.65; 11.44; 11.43; 11.39; 11.42; 11.40; 11.41; 11.42; 11.36; 11.43; 11.46; 11.54; 11.39; 11.37
4. Caurules materiāls, izmērs	PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD110; PN10; PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD110; PE OD32; PE OD32; PE OD32; PE OD32; PE OD110; PE OD32; PE OD32; PE OD32; PE OD32; PE OD32; PE OD32; PE OD32; PE OD110
5. Pamatojums	Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts
6. Slīpums / Posma garums	0.0027 / 18.1; 0.0095 / 23.1; 0.0040 / 12.7; 0.012 / 22.3; 0.015 / 4.4; 0.0048 / 27.0; 0.0054 / 22.0; 0.0021 / 15.1; 0.08 / 3.9; 0.0014 / 21.3; 0.0012 / 41.5; 0.045 / 10.1; 0.01 / 4.4; 0.059 / 3.0; 0.18 / 1.9; 0.07 / 3.1; 0.01 / 2.5; 0.05 / 2.6; 0.01 / 4.2; 0.01 / 2.9; 0.01 / 2.7; 0.01 / 3.6; 0.01 / 3.6; 0.01 / 3.5; 0.01 / 3.2; 0.01 / 3.0; 0.04 / 3.4; 0.01 / 2.8; 0.05 / 3.0; 0.01 / 3.5
7. Attālumi, m	18.1; 23.1; 12.7; 22.3; 4.4; 11.3; 12.5; 3.2; 22.0; 15.1; 3.9; 10.9; 8.9; 1.5; 4.2; 5.2; 10.1; 1.0; 21.0; 4.6; 5.5; 1.0; 3.4; 3.0; 1.9; 3.1; 2.5; 2.6; 4.2; 2.9; 2.7; 3.6; 3.6; 3.5; 3.2; 3.0; 3.4; 2.8; 3.0; 3.5
8. Akas Nr. Akas diametrs, mm	UM-99; UM-100; UM-101; UM-102; UM-72; UM-102.1; UM-103; UM-104; UM-105; UM-106; UM-107; UM-108; UM-109; UM-110; UM-111; UM-112; UM-113; UM-114; UM-115; UM-116; UM-117; UM-118; UM-67; UM-99; UM-100; UM-101; UM-102; UM-102.1; UH-3; UM-103; UM-104; UM-105; UM-106; UM-108; UM-109; UM-110; UM-113; UM-114; UM-117; UH-4

13.līnija / 12.līnija

Mh 1:500
Mv 1:100

1. Projektētās caurules virsas atzīmes, m	9.90; 9.85; 9.67; 9.56; 9.43; 9.36; 9.49; 9.52; 9.54; 9.55; 9.34; 9.73; 9.66; 9.51; 9.54; 9.55; 9.58; 9.60 9.60; 9.65; 9.64; 9.63 9.65 9.64; 9.19
2. Esošās zemes virsas atzīmes, m	11.69; 11.69; 11.50; 11.40; 11.20; 11.08; 11.19; 11.29; 11.35; 11.35; 11.49; 11.53; 11.36; 11.21; 11.35; 11.32; 11.26; 11.32 11.32; 11.35; 11.31; 11.27 11.27; 11.46
3. Projektētās zemes virsas atzīmes, m	11.69; 11.69; 11.50; 11.40; 11.20; 11.08; 11.19; 11.29; 11.35; 11.35; 11.49; 11.53; 11.36; 11.21; 11.35; 11.32; 11.26; 11.32 11.32; 11.35; 11.31; 11.27 11.27; 11.46
4. Caurules materiāls, izmērs	PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD75; PN10; PE OD110; PN10
5. Pamatojums	Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts
6. Slīpums / Posma garums	0.010 / 32.3; 0.007 / 27.9; 0.0069 / 18.8; 0.0010 / 59.0; 0.0076 / 27.5; 0.0095 / 23.1; 0.0012 / 112.7; 0.0022 / 9.0; 0.018 / 25.5
7. Attālumi, m	4.9; 16.7; 10.7; 18.5; 9.4; 18.8; 30.7; 24.0; 4.3; 27.5; 6.4; 16.7; 24.5; 15.2; 20.5; 12.4; 2.4; 37.7; 5.1; 3.9; 1.5; 24.0
8. Akas Nr. Akas diametrs, mm	UM-119; UM-120; UM-123; UM-124; UM-125; UM-126; UM-127; UM-128; UM-129; UM-130; UM-64; UM-131; UM-132; UM-133; UM-134; UM-135; UM-136; UM-137; UM-138; UM-139; UM-140; UM-141; UM-142; UM-61

Mh 1:500
Mv 1:100

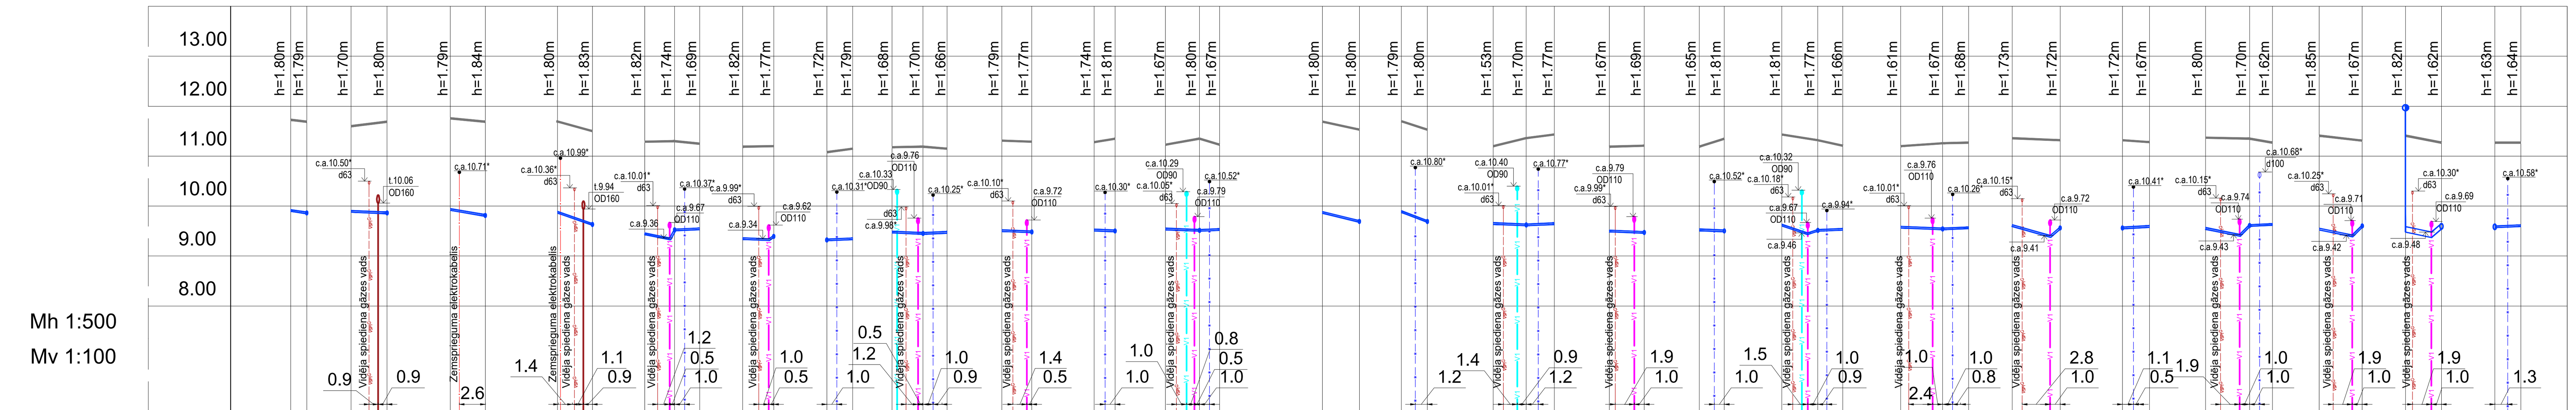

1. Projektētās caurules virsas atzīmes, m	9.96 9.87 9.90; 9.90 9.87 9.90; 9.94 9.82 9.85; 9.90 9.64 9.67; 9.46 9.53 9.56 9.53 9.55; 9.36 9.40 9.43; 9.36 9.33 9.36; 9.49 9.46 9.49 9.46 9.48; 9.52 9.49 9.52; 9.53 9.51 9.54; 9.55 9.52 9.55 9.52 9.54; 9.89 9.70 9.73; 9.91 9.70 9.73; 9.66 9.63 9.66 9.63 9.66; 9.51 9.48 9.51; 9.53 9.51 9.54; 9.63 9.52 9.55 9.52 9.54; 9.59 9.55 9.58 9.55 9.58; 9.62 9.57 9.60; 9.60 9.57 9.60; 9.56 9.62 9.65 9.62 9.64; 9.55 9.61 9.64; 9.59 9.65; 9.64 9.60 9.62
2. Esošās zemes virsas atzīmes, m	11.79 11.69; 11.60 11.69; 11.73 11.69; 11.70 11.50; 11.30 11.40 11.29; 11.19 11.20; 11.08 11.15; 11.18 11.19 11.15; 11.31 11.29; 11.28 11.35; 11.23 11.35 11.26; 11.69 11.53; 11.70 11.53; 11.20 11.36 11.42; 11.19 11.21; 11.19 11.35; 11.44 11.32 11.21; 11.20 11.26 11.27; 11.36 11.32; 11.32 11.28; 11.37 11.35 11.27; 11.41 11.31; 11.41 11.27; 11.27 11.27
3. Projektētās zemes virsas atzīmes, m	11.79 11.69; 11.60 11.69; 11.73 11.69; 11.70 11.50; 11.30 11.40 11.29; 11.19 11.20; 11.08 11.15; 11.18 11.19 11.15; 11.31 11.29; 11.28 11.35; 11.23 11.35 11.26; 11.69 11.53; 11.70 11.53; 11.20 11.36 11.42; 11.19 11.21; 11.19 11.35; 11.44 11.32 11.21; 11.20 11.26 11.27; 11.36 11.32; 11.32 11.28; 11.37 11.35 11.27; 11.41 11.31; 11.41 11.27; 11.27 11.27
4. Caurules materiāls, izmērs	PE OD32; PE OD110; PE OD32
5. Pamatojums	Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts
6. Slīpums / Posma garums	0.03 / 1.6; 0.01 / 3.6; 0.037 / 3.5; 0.09 / 3.5; 0.01 / 3.0; 0.01 / 2.5; 0.01 / 3.1; 0.01 / 2.6; 0.01 / 3.1; 0.01 / 2.4; 0.01 / 3.0; 0.01 / 2.1; 0.01 / 3.4; 0.01 / 2.0; 0.051 / 3.7; 0.081 / 2.6; 0.01 / 3.3; 0.01 / 2.8; 0.01 / 3.5; 0.01 / 2.5; 0.065 / 3.6; 0.01 / 2.5; 0.01 / 4.2; 0.01 / 2.6; 0.01 / 4.8; 0.01 / 2.7; 0.01 / 4.4; 0.01 / 2.3; 0.01 / 4.3; 0.01 / 3.6; 0.01 / 2.6
7. Attālumi, m	1.6; 3.6; 3.5; 3.5; 3.0; 2.5; 3.1; 2.6; 3.1; 2.4; 3.0; 2.1; 3.4; 2.0; 3.7; 2.6; 3.3; 2.8; 3.5; 2.5; 3.6; 2.5; 4.2; 2.6; 4.8; 2.7; 4.4; 2.3; 4.3; 3.6; 2.6
8. Akas Nr. Akas diametrs, mm	UM-119; UM-119; UM-120; UM-123; UM-124; UM-125; UM-126; UM-127; UM-128; UM-129; UM-130; UM-131; UM-131; UM-132; UM-133; UM-134; UM-135; UM-136; UM-137; UM-138; UM-139; UM-140; UM-141; UH-6; UM-142

Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts;
Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā;
Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo ūdensvada cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:	AS "Olaines ūdens un siltums"				
OBJEKTS:	"Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 1-13/21-19
					Arhīva Nr. 2021-UK/187-21
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022	U1 garenprofils (15. ,14.,13., 12. līnija)	Mērogs: h1:500; v:1:100
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022		Stadija: BP; Lapas: ; Ras.Nr.: UKT-15