Nr.	Rādītājs	Vērtības
1	Projektētās caurules virsas atzīmes, m	10.29; 10.00; 9.98; 10.38; 10.31; 9.85; 9.80; 10.51; 10.70; 11.14; 11.25 11.27; 11.10; 10.89; 10.53; 10.67; 10.87; 10.23; 9.82; 9.78 9.85; 9.78; 9.73 9.80; 11.27 11.24 11.19 11.15; 10.82; 10.46; 10.82 10.89
2	Esošās zemes virsas atzīmes, m	12.67; 12.54; 12.43; 12.37; 12.39; 12.31; 12.29; 12.32; 12.30; 12.75; 12.88 12.87; 12.70; 12.41; 12.47; 12.47; 12.47; 12.70; 12.15; 12.31; 12.10; 12.29; 12.87; 12.70; 12.46; 11.96; 12.41
3	Projektētās zemes virsas atzīmes, m	12.67; 12.54; 12.43; 12.37; 12.39; 12.31; 12.29; 12.32; 12.30; 12.75; 12.88 12.87; 12.70; 12.41; 12.47; 12.47; 12.47; 12.70; 12.15; 12.31; 12.10; 12.29; 12.87; 12.70; 12.46; 11.96; 12.41
4	Caurules materiāls, izmērs	PE OD160; RC; PN10; PE OD160; RC; PN10; PE OD160; RC; PN10; PE OD160; RC; PN10; PE OD160; RC; PN10; PE OD160; RC; PN10; PE OD160; RC; PN10; PE OD160; RC; PN10; PE OD160; RC; PN10; PE OD32; PE OD32; OD110; OD32; PE OD32
5	Pamatojums	izbūve ar beztranšejas metodi; izbūve ar beztranšejas metodi; izbūve ar beztranšejas metodi; izbūve ar beztranšejas metodi; izbūve ar beztranšejas metodi; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts
6	Slīpums / Posma garums	0.015 / 18.4; 0.0012 / 15.9; 0.014 / 27.8; 0.016 / 28.7; 0.0039 / 12.7; 0.029 / 23.9; 0.011 / 18.0; 0.025 / 17.6; 0.010 / 12.8; 0.0095 / 17.9; 0.005 / 41.2; 0.014 / 25.2; 0.009 / 38.4; 0.023 / 27.0; 0.01 / 5.1; 0.01 / 5.9; 0.017 / 2.9; 0.066 / 5.0; 0.042 / 2.6; 0.13 / 1.9
7	Attālumi, m	34.3; 27.8; 3.7; 25.0; 12.7; 23.9; 18.1; 17.6; 11.6; 1.2; 17.9; 41.2; 25.2; 15.3; 50.1; 5.1; 5.9; 7.9; 4.5
8	Akas Nr. Akas diametrs, mm	UM-28; UM-29; UM-30; UM-31; UM-32; UM-33; UM-34; UM-35; UM-36; UM-37; UM-38; UM-39; UM-40; UM-41; UM-42; UM-43; UM-32; UM-33; UM-38; M-1 DN500; UM-40

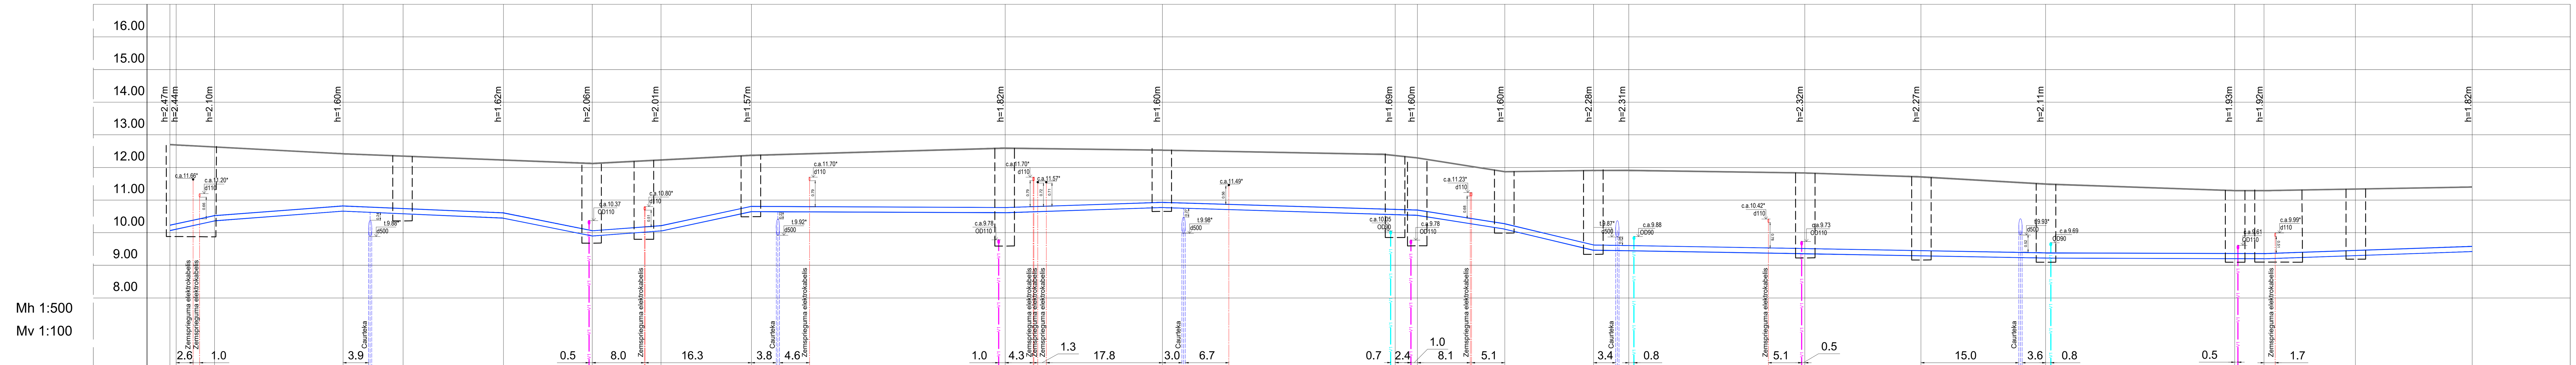

Nr.	Rādītājs	Vērtības
1	Projektētās caurules virsas atzīmes, m	10.23 10.27; 10.52; 10.82; 10.60; 10.06; 10.21; 10.80; 10.77; 10.93; 10.71; 10.69; 10.27; 9.62; 9.60; 9.51; 9.44; 9.38; 9.36; 9.36; 9.58
2	Esošās zemes virsas atzīmes, m	12.70 12.71; 12.62; 12.42; 12.22; 12.12; 12.22; 12.37; 12.59; 12.53; 12.40; 12.29; 11.87; 11.90; 11.91; 11.83; 11.71; 11.49; 11.29; 11.28; 11.40
3	Projektētās zemes virsas atzīmes, m	12.70 12.71; 12.62; 12.42; 12.22; 12.12; 12.22; 12.37; 12.59; 12.53; 12.40; 12.29; 11.87; 11.90; 11.91; 11.83; 11.71; 11.49; 11.29; 11.28; 11.40
4	Caurules materiāls, izmērs	PE OD160; RC; PN10 (×10)
5	Pamatojums	izbūve ar beztranšejas metodi (×6)
6	Slīpums / Posma garums	0.042 / 6.8; 0.015 / 19.7; 0.0089 / 24.6; 0.039 / 13.6; 0.014 / 10.6; 0.026 / 13.8; 0.0007 / 38.9; 0.006 / 24.1; 0.0061 / 39.1; 0.031 / 13.4; 0.047 / 13.6; 0.0033 / 32.4; 0.0035 / 36.9; 0.0005 / 33.5; 0.006 / 31.9
7	Attālumi, m	1.0; 25.6; 38.2; 24.4; 38.9; 24.1; 35.7; 3.4; 13.4; 13.6; 5.4; 27.0; 17.8; 19.1; 29.0; 4.5; 31.9
8	Akas Nr. Akas diametrs, mm	UM-43; UM-44; UM-45; UM-46; UM-47; UM-48; UM-49; UM-50; UM-51; UM-52; UM-53; UM-54; UM-55; UM-56; UM-57; UM-58; UM-59; UM-60

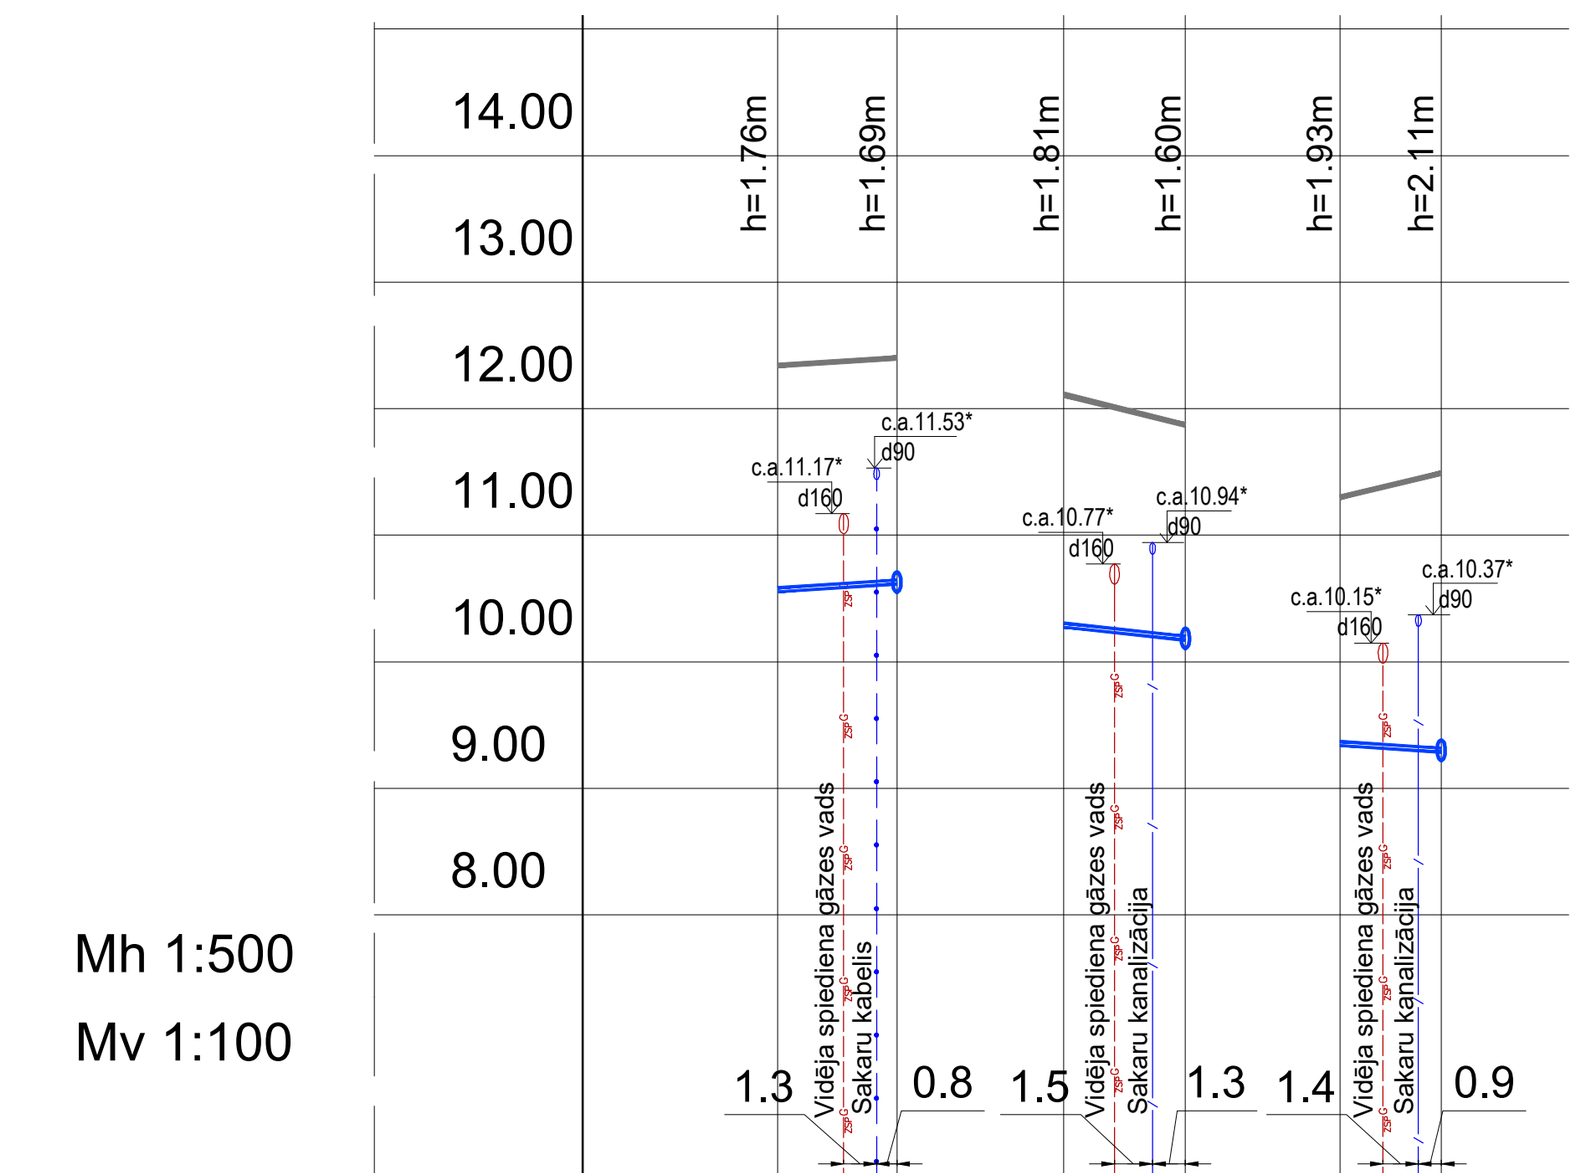

Nr.	Rādītājs	Vērtības
1	Projektētās caurules virsas atzīmes, m	10.58; 10.64 10.71; 10.30; 10.20 10.27; 9.37; 9.31 9.38
2	Esošās zemes virsas atzīmes, m	12.34; 12.40; 12.11; 11.87; 11.30; 11.49
3	Projektētās zemes virsas atzīmes, m	12.34; 12.40; 12.11; 11.87; 11.30; 11.49
4	Caurules materiāls, izmērs	PE OD32; PE OD32; PE OD32
5	Pamatojums	Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts; Izlīdzinošā kārta - 150 mm blietēta smilts
6	Slīpums / Posma garums	0.012 / 4.7; 0.01 / 4.8; 0.01 / 4.0
7	Attālumi, m	1.3; 3.4; 4.8; 4.0
8	Akas Nr. Akas diametrs, mm	UM-50; UM-52; UM-57

Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts;
Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā;
Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo ūdensvada cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums"

OBJEKTS: "Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022

Lapas nosaukums: U1 garenprofils

Līguma Nr. 1-13/21-19
Arhīva Nr. 2021-UK/187-21
Mērogs: h1:500; v:1:100

Stadija	Lapas	Ras.Nr.
BP		UKT-13