




11.līnija

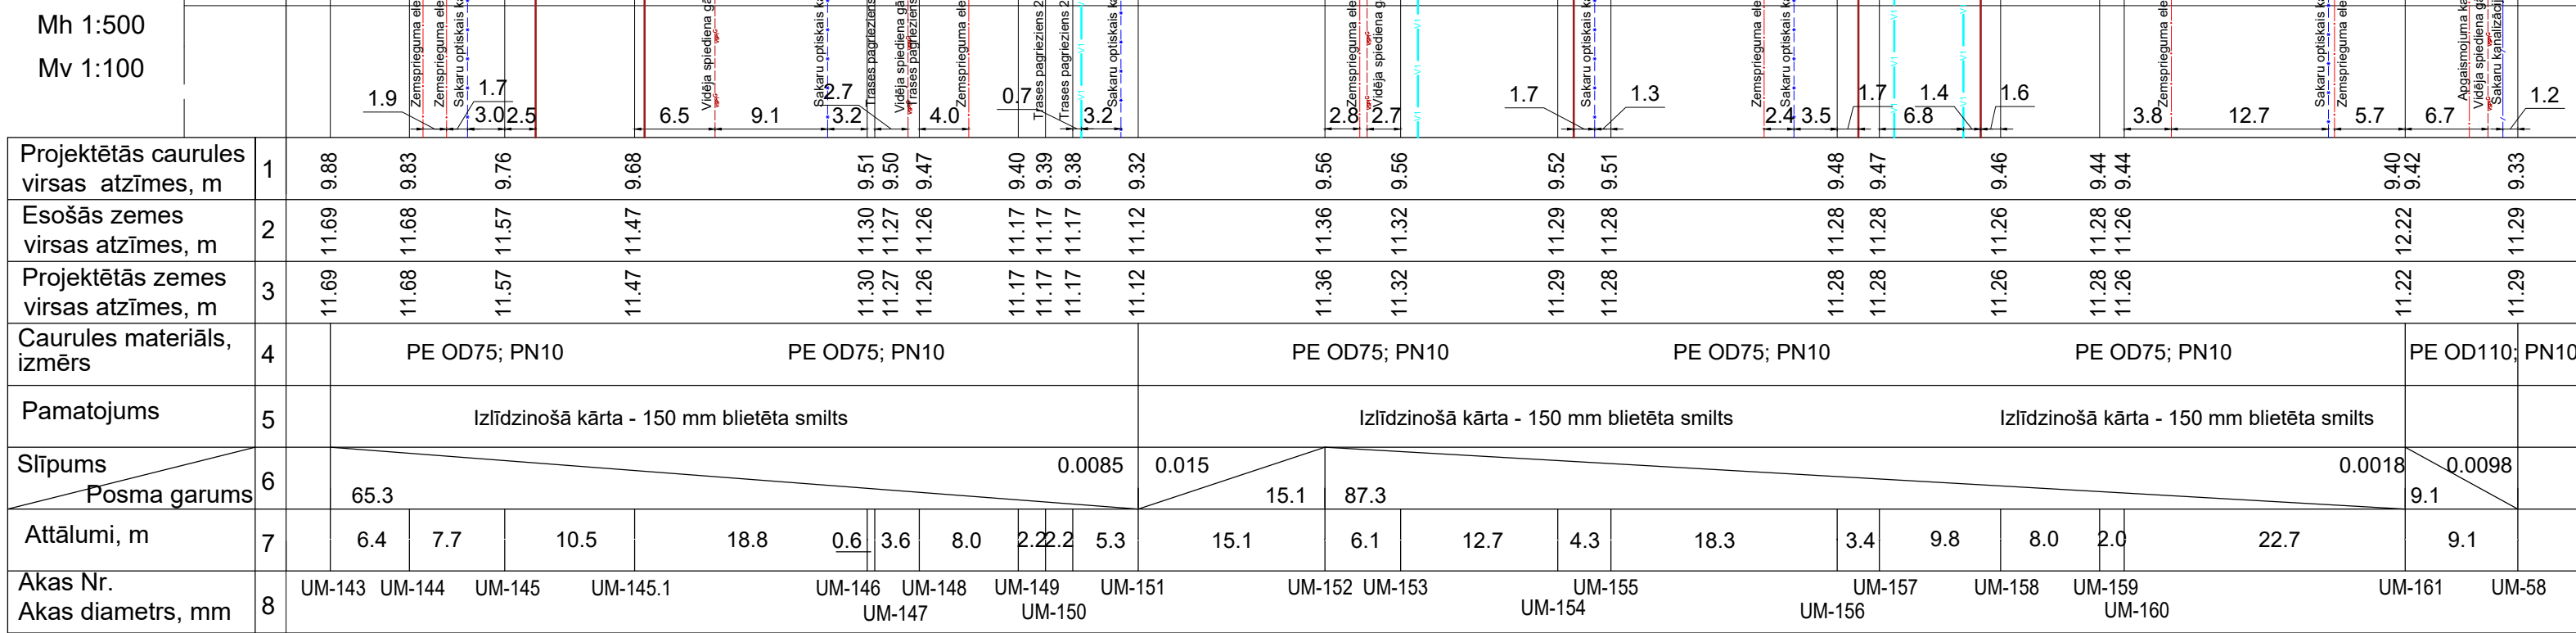


11.līnija

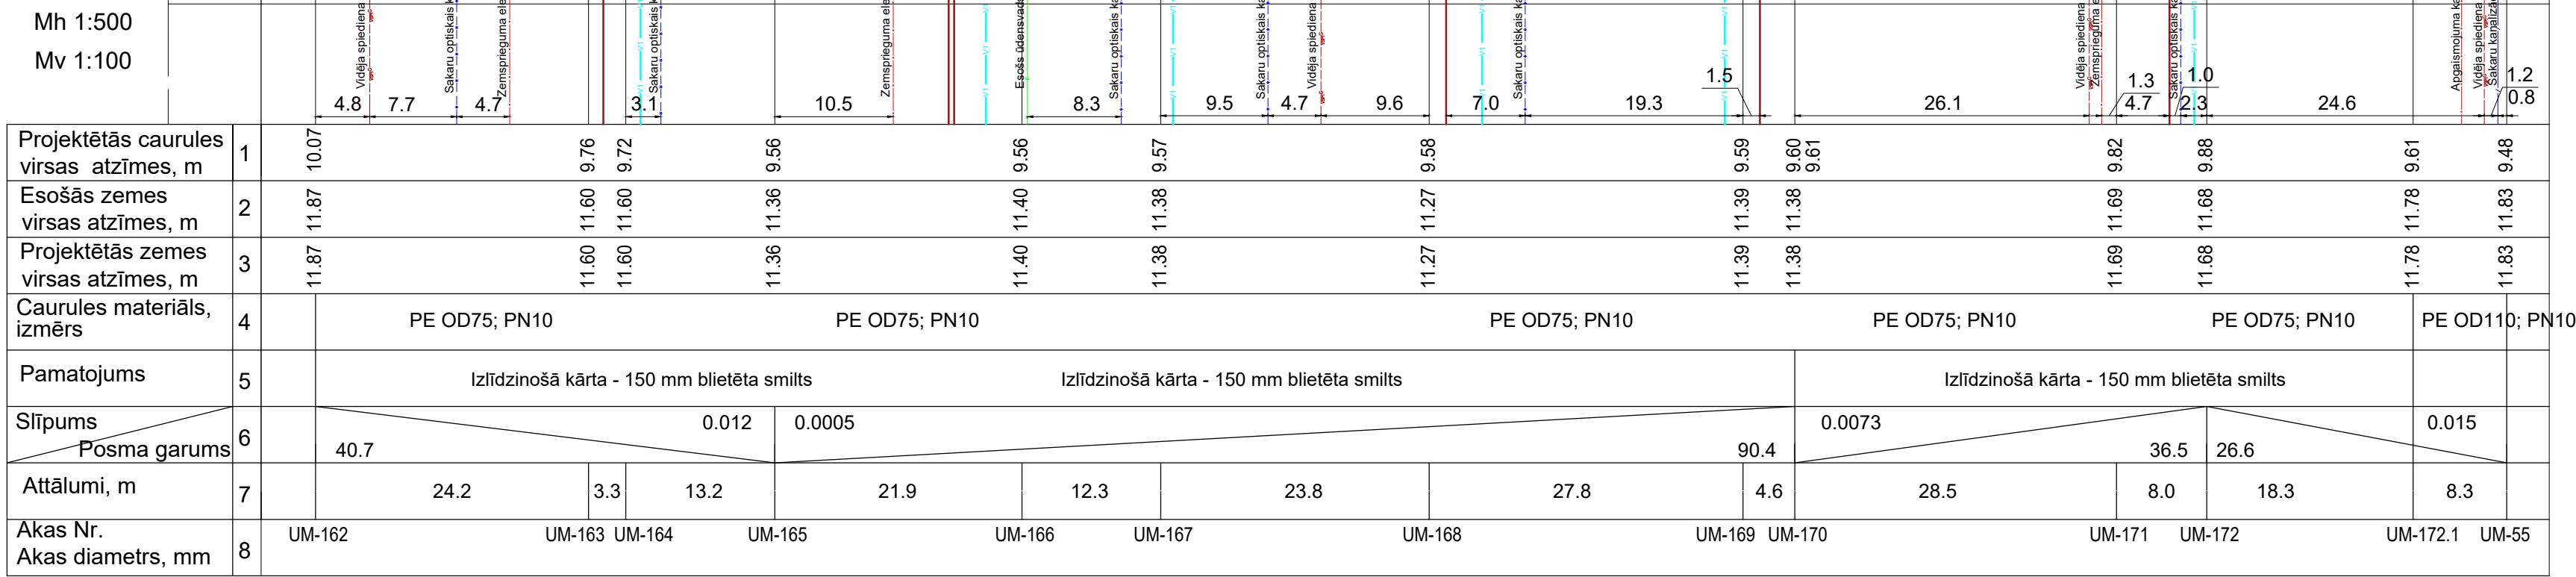


9.līnija

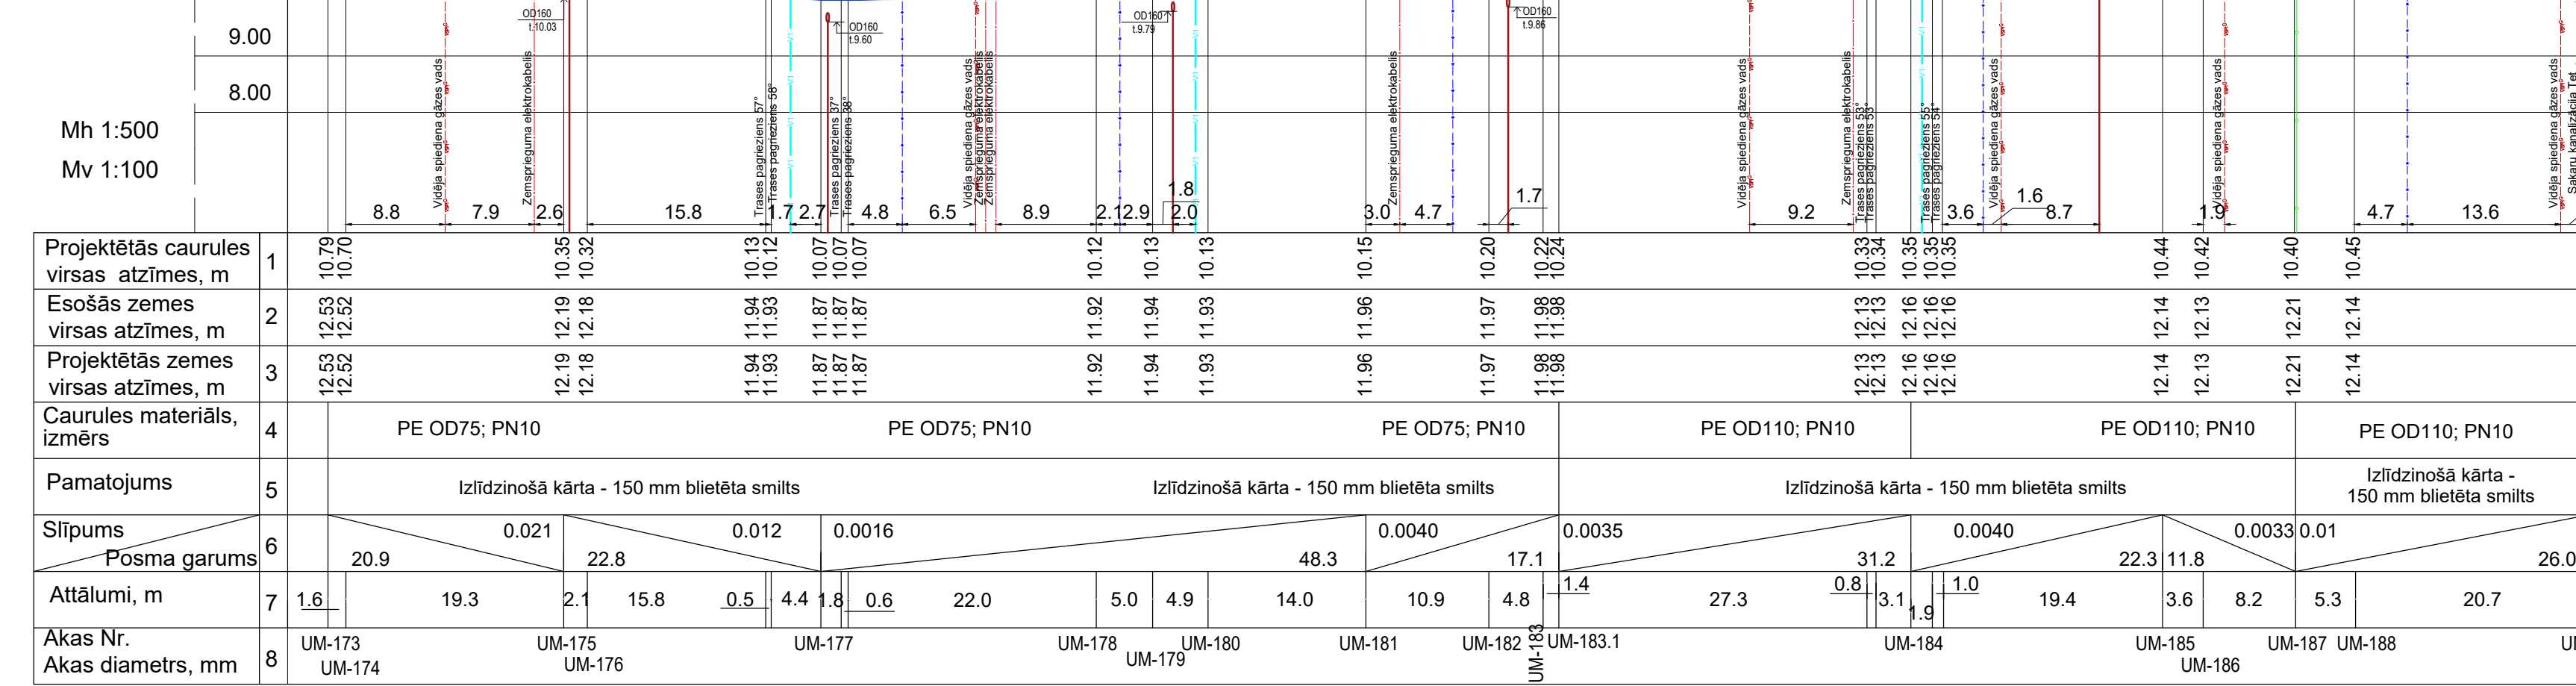

Mh 1:500  
Mv 1:100

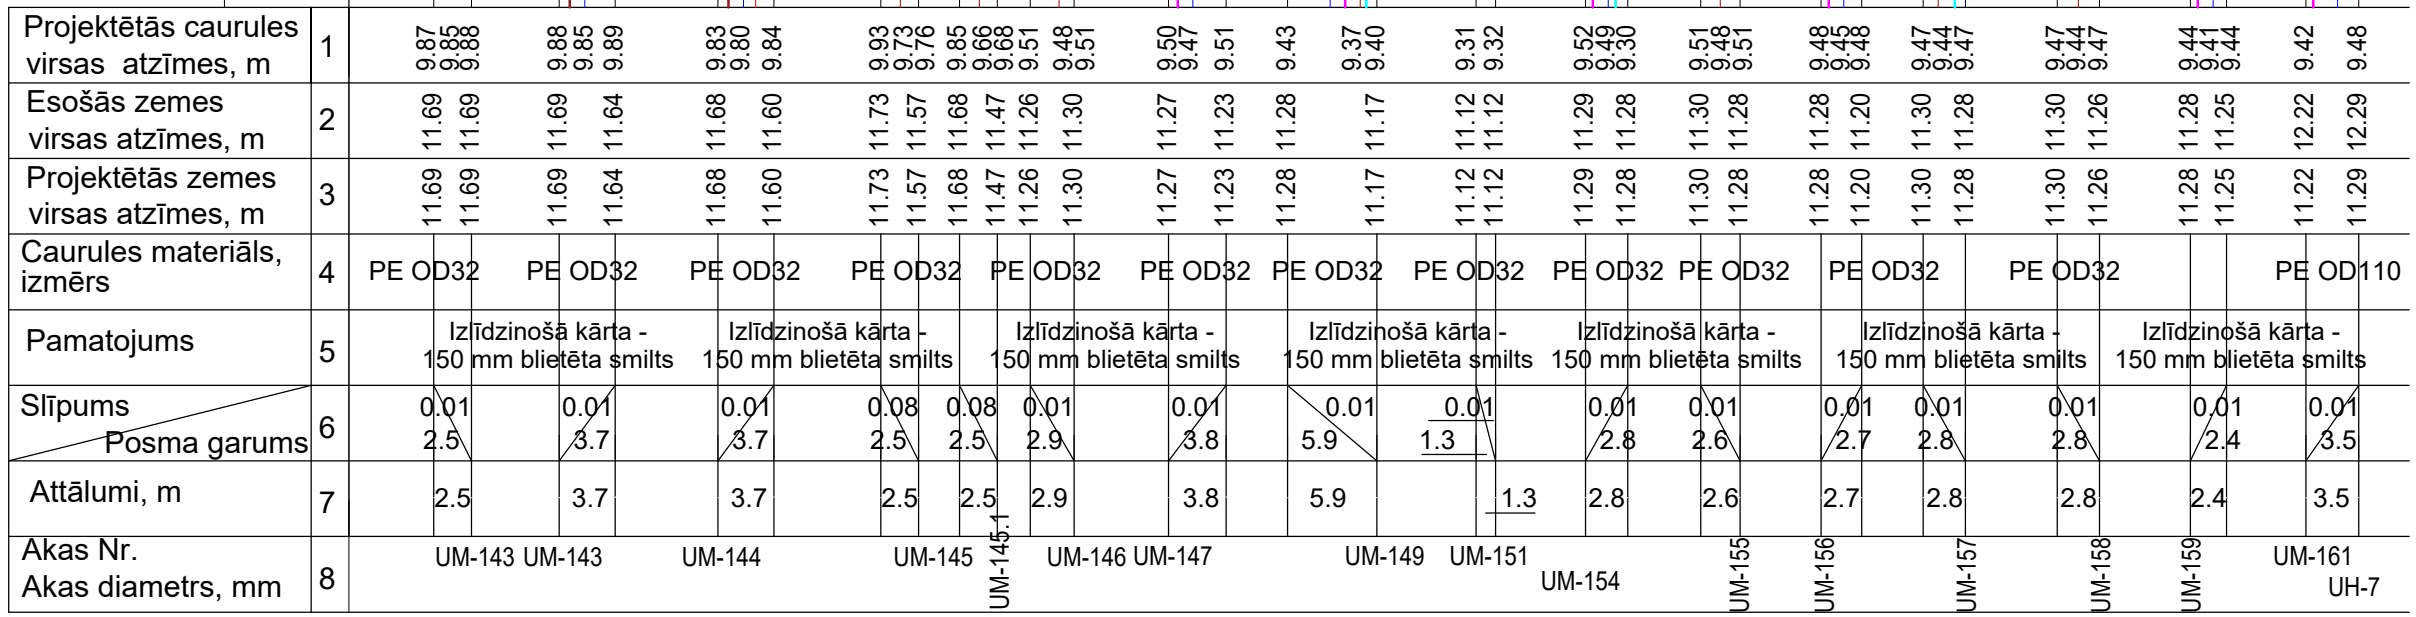


Mh 1:500  
Mv 1:100

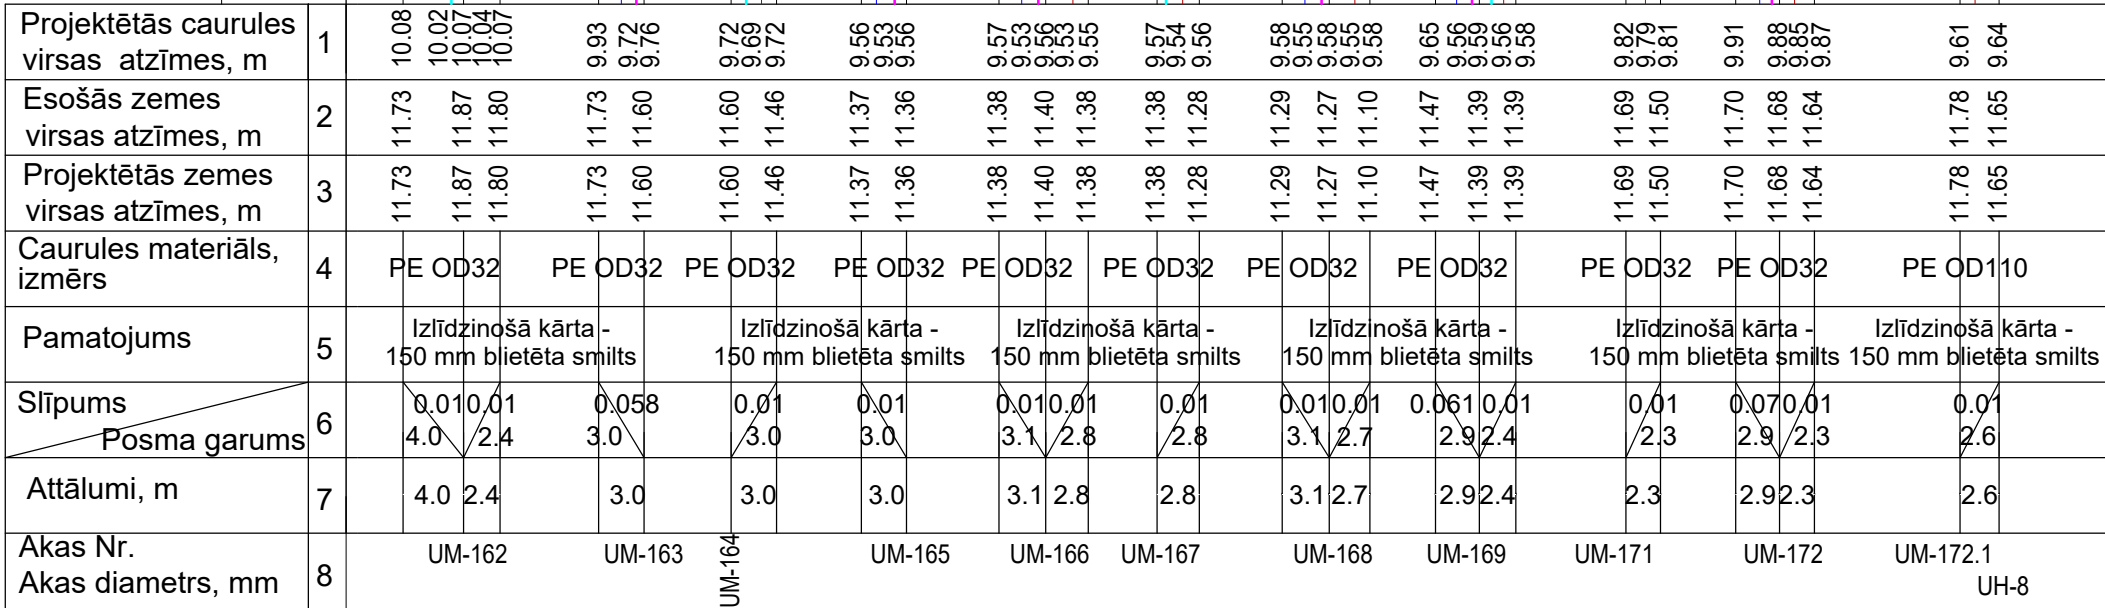

Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;  
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlidzinošās kārtas no blīvētās smiltis;  
Caurulvados ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;  
Gruntsūdens atsūknešanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;  
\* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;  
Visu esošo ūdensvada caurulvadu materiālu un diametrus precizēt,  
atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 67500180 Fakss: +371 67500181	PASŪTĪTĀJS:		AS "Olaines ūdens un siltums"	
	OBJEKTS:		"Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"	
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.v.	J.Kauranens			19.04.2022
Izstrādāja	L.Ozola			19.04.2022
Lapas nosaukums:				Līguma Nr. 1-13/21-19
U1 garenprofils (11., 10., 9. līnija)				Arhiva Nr. 2021-UK/187-21
				Mērogs: h1:500; v:1:100
				Stādja BP
				Lapas
				Ras.Nr. UKT-16