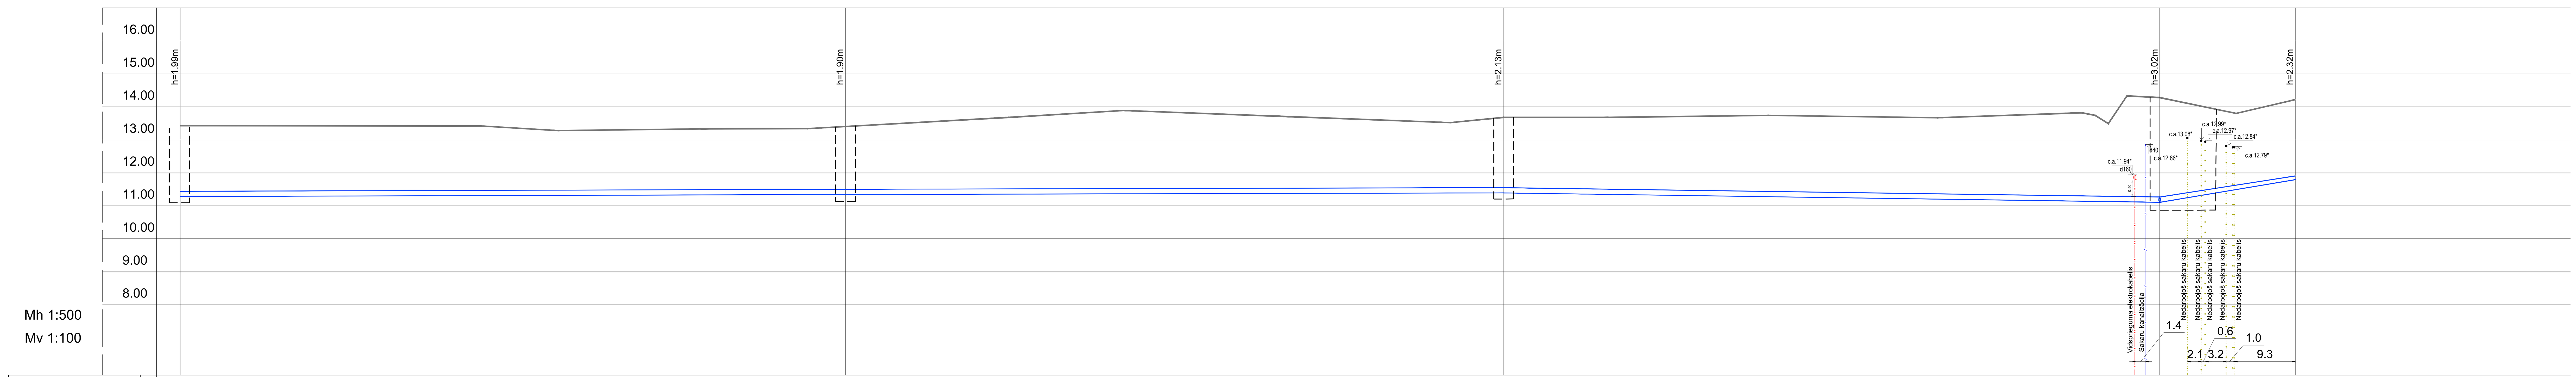

Projektētās caurules virsas atzīmes, m	1	11.44; 11.50; 11.55; 11.26; 11.90
Esošās zemes virsas atzīmes, m	2	13.43; 13.40; 13.68; 14.28; 14.22
Projektētās zemes virsas atzīmes, m	3	13.43; 13.42; 13.28; 13.33; 13.34; 13.40; 13.68; 13.89; 13.71; 13.52; 13.68; 13.68; 13.74; 13.67; 13.82; 13.74; 13.49; 14.33; 14.28; 13.80; 14.22
Caurules materiāls, izmērs	4	PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10
Pamatojums	5	izbūve ar beztranšejas metodi / izbūve ar beztranšejas metodi / izbūve ar beztranšejas metodi
Slīpums / Posma garums	6	0.0005 / 101.0; 0.0005 / 99.9; 0.0029 / 99.6; 0.031 / 20.6
Attālumi, m	7	101.0; 99.9; 99.6; 20.6
Akas Nr. Akas diametrs, mm	8	UM-21; UM-22; UM-23; UM-24; UM-25

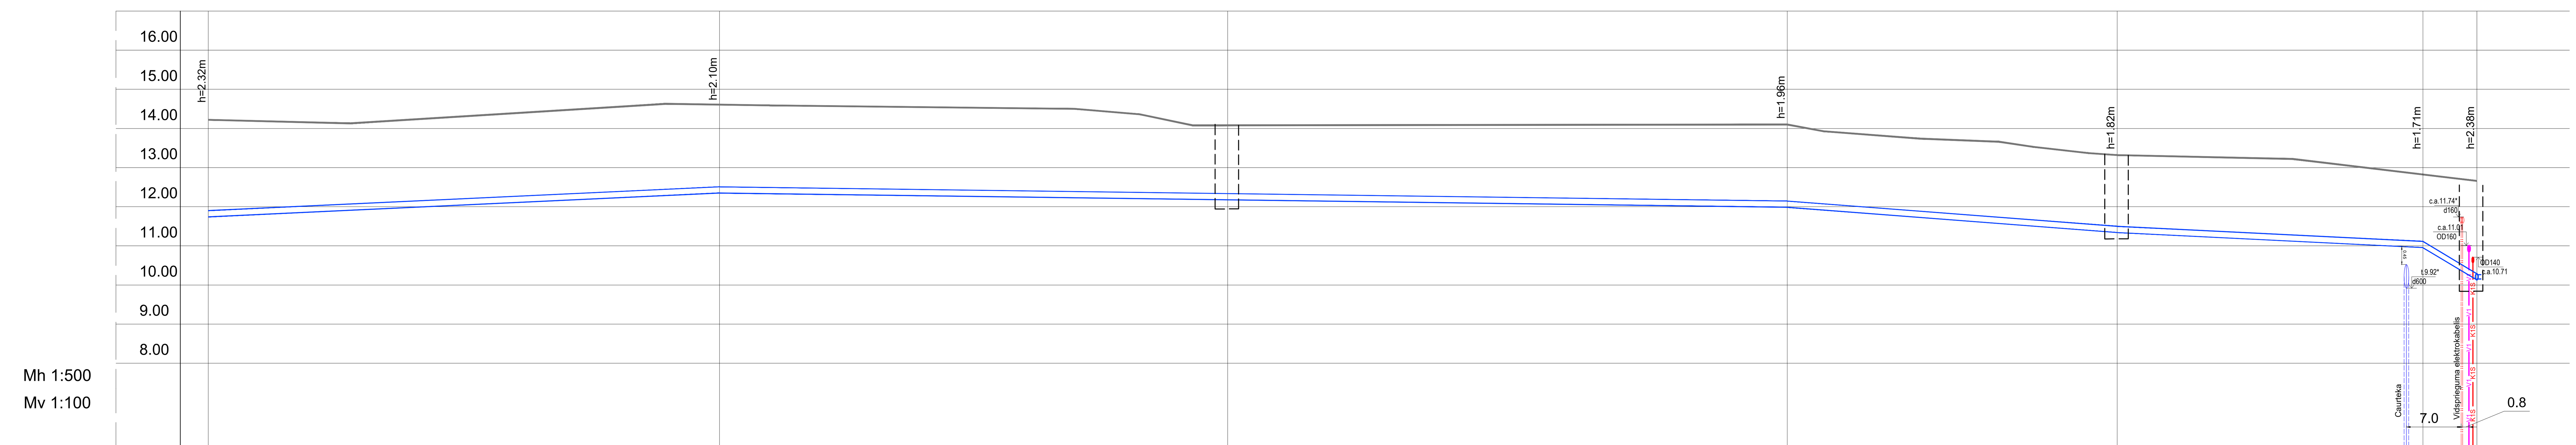

Projektētās caurules virsas atzīmes, m	1	11.90; 12.51; 12.14; 11.50; 11.11; 10.29
Esošās zemes virsas atzīmes, m	2	14.22; 14.61; 14.10; 13.32; 12.67
Projektētās zemes virsas atzīmes, m	3	14.22; 14.13; 14.63; 14.61; 14.59; 14.50; 14.36; 14.08; 14.10; 13.93; 13.74; 13.66; 13.53; 13.37; 13.32; 13.22; 12.82; 12.67
Caurules materiāls, izmērs	4	PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10 / PE OD160; RC; PN10
Pamatojums	5	izbūve ar beztranšejas metodi / izbūve ar beztranšejas metodi / izbūve ar beztranšejas metodi / izbūve ar beztranšejas metodi / izbūve ar beztranšejas metodi
Slīpums / Posma garums	6	0.0093 / 65.4; 0.0027 / 136.6; 0.015 / 42.2; 0.0084 / 39.1; 0.12 / 6.9
Attālumi, m	7	65.4; 178.8; 46.0
Akas Nr. Akas diametrs, mm	8	UM-25; UM-26; UM-27; UM-28

Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts;
Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā;
Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo ūdensvada cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums"

OBJEKTS: "Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	
					Līguma Nr. 1-13/21-19
					Arhīva Nr. 2021-UK/187-21
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022	U1 garenprofils	Mērogs: h1:500; v:1:100
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022		Stadija: BP; Lapas: ; Ras.Nr.: UKT-12