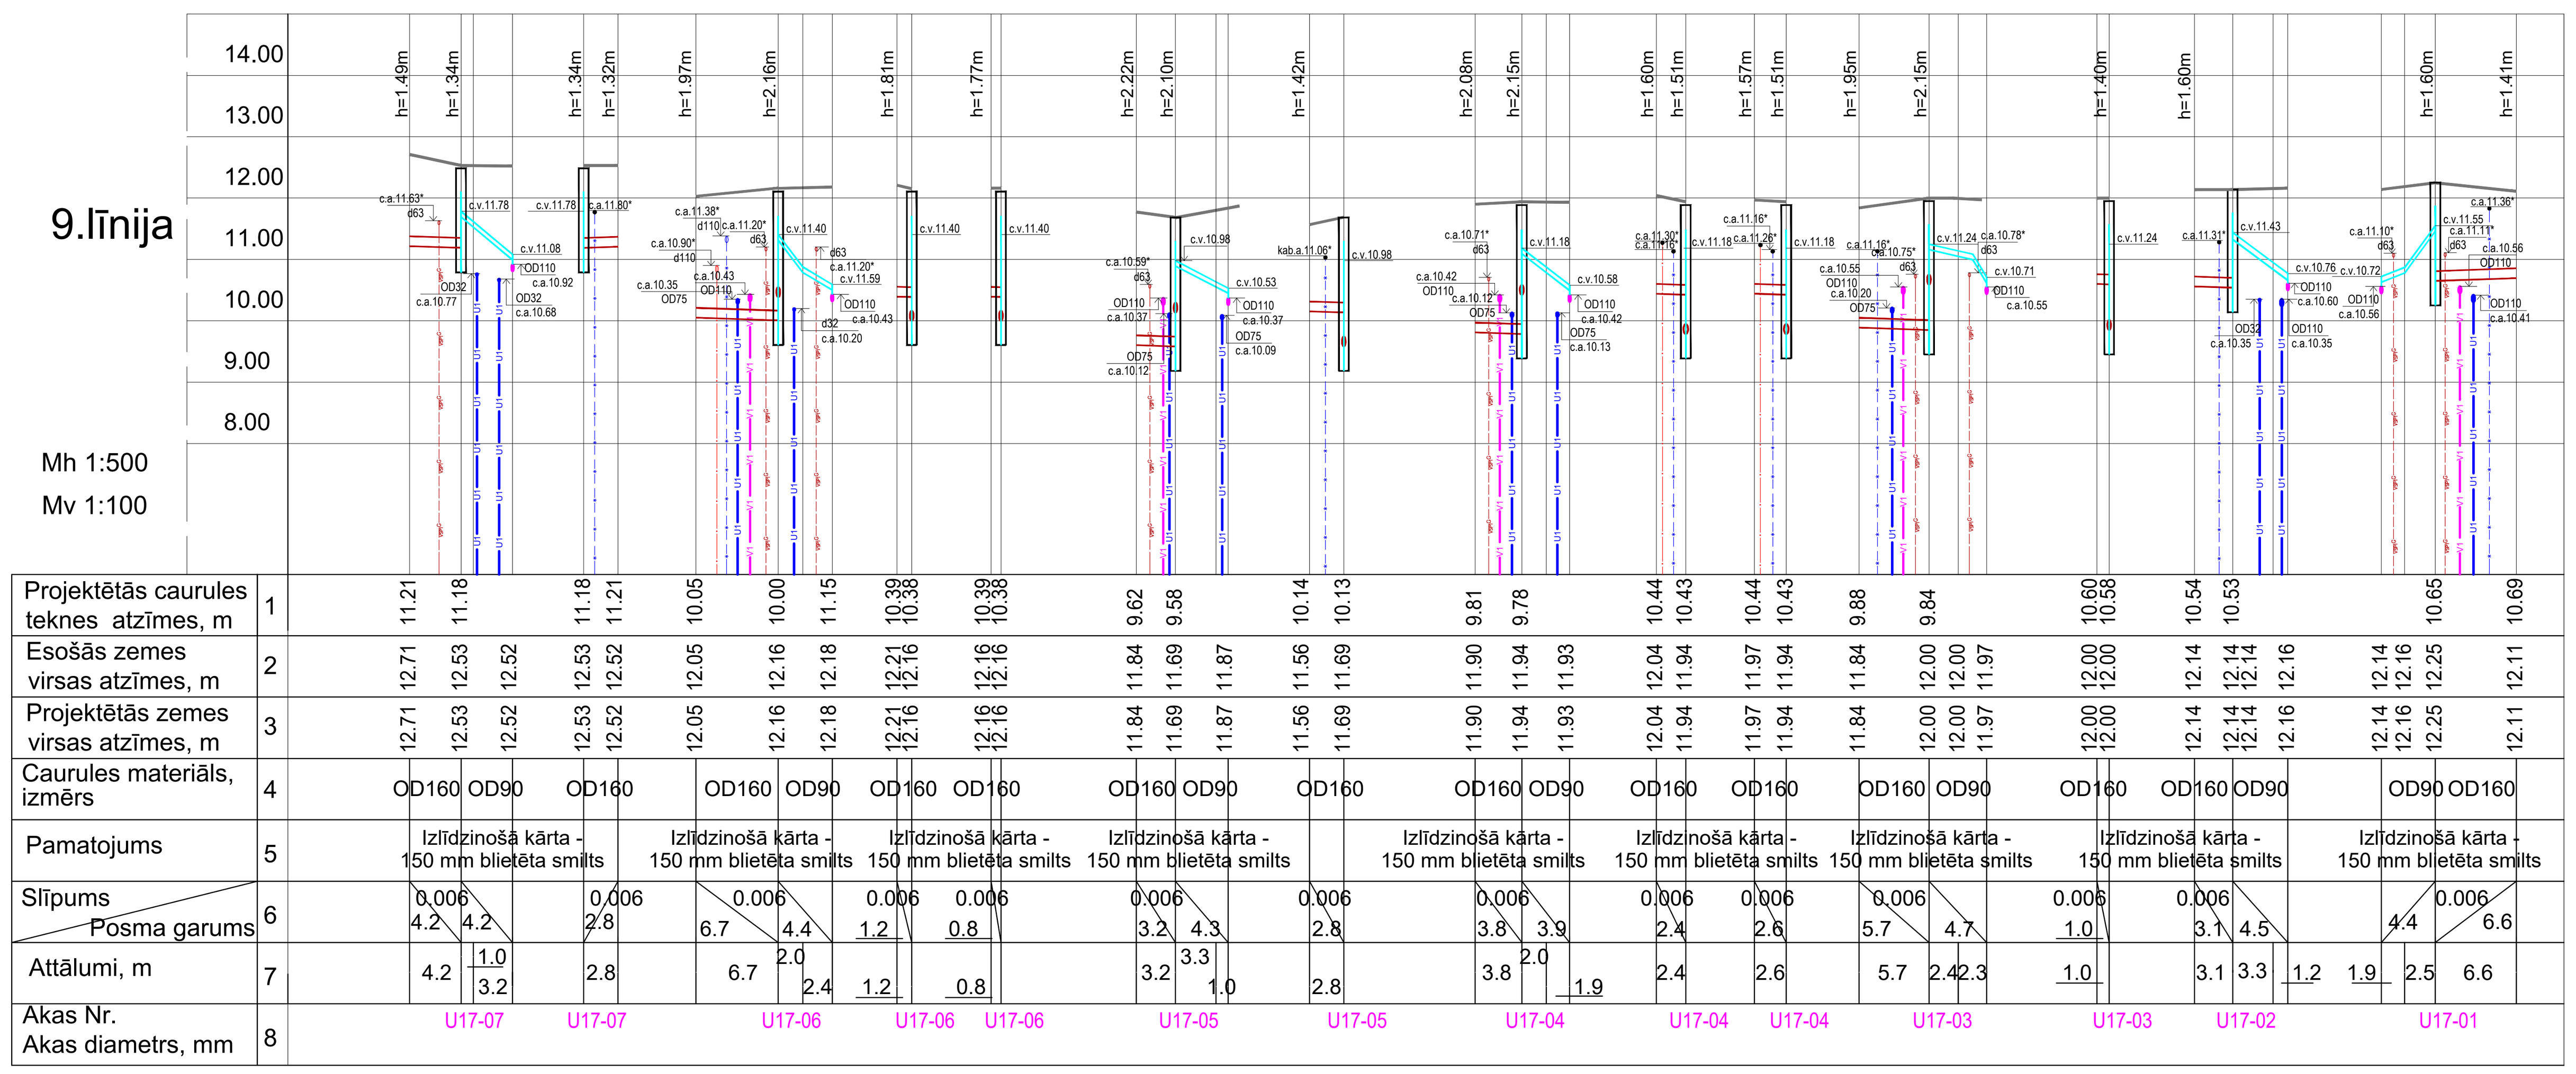

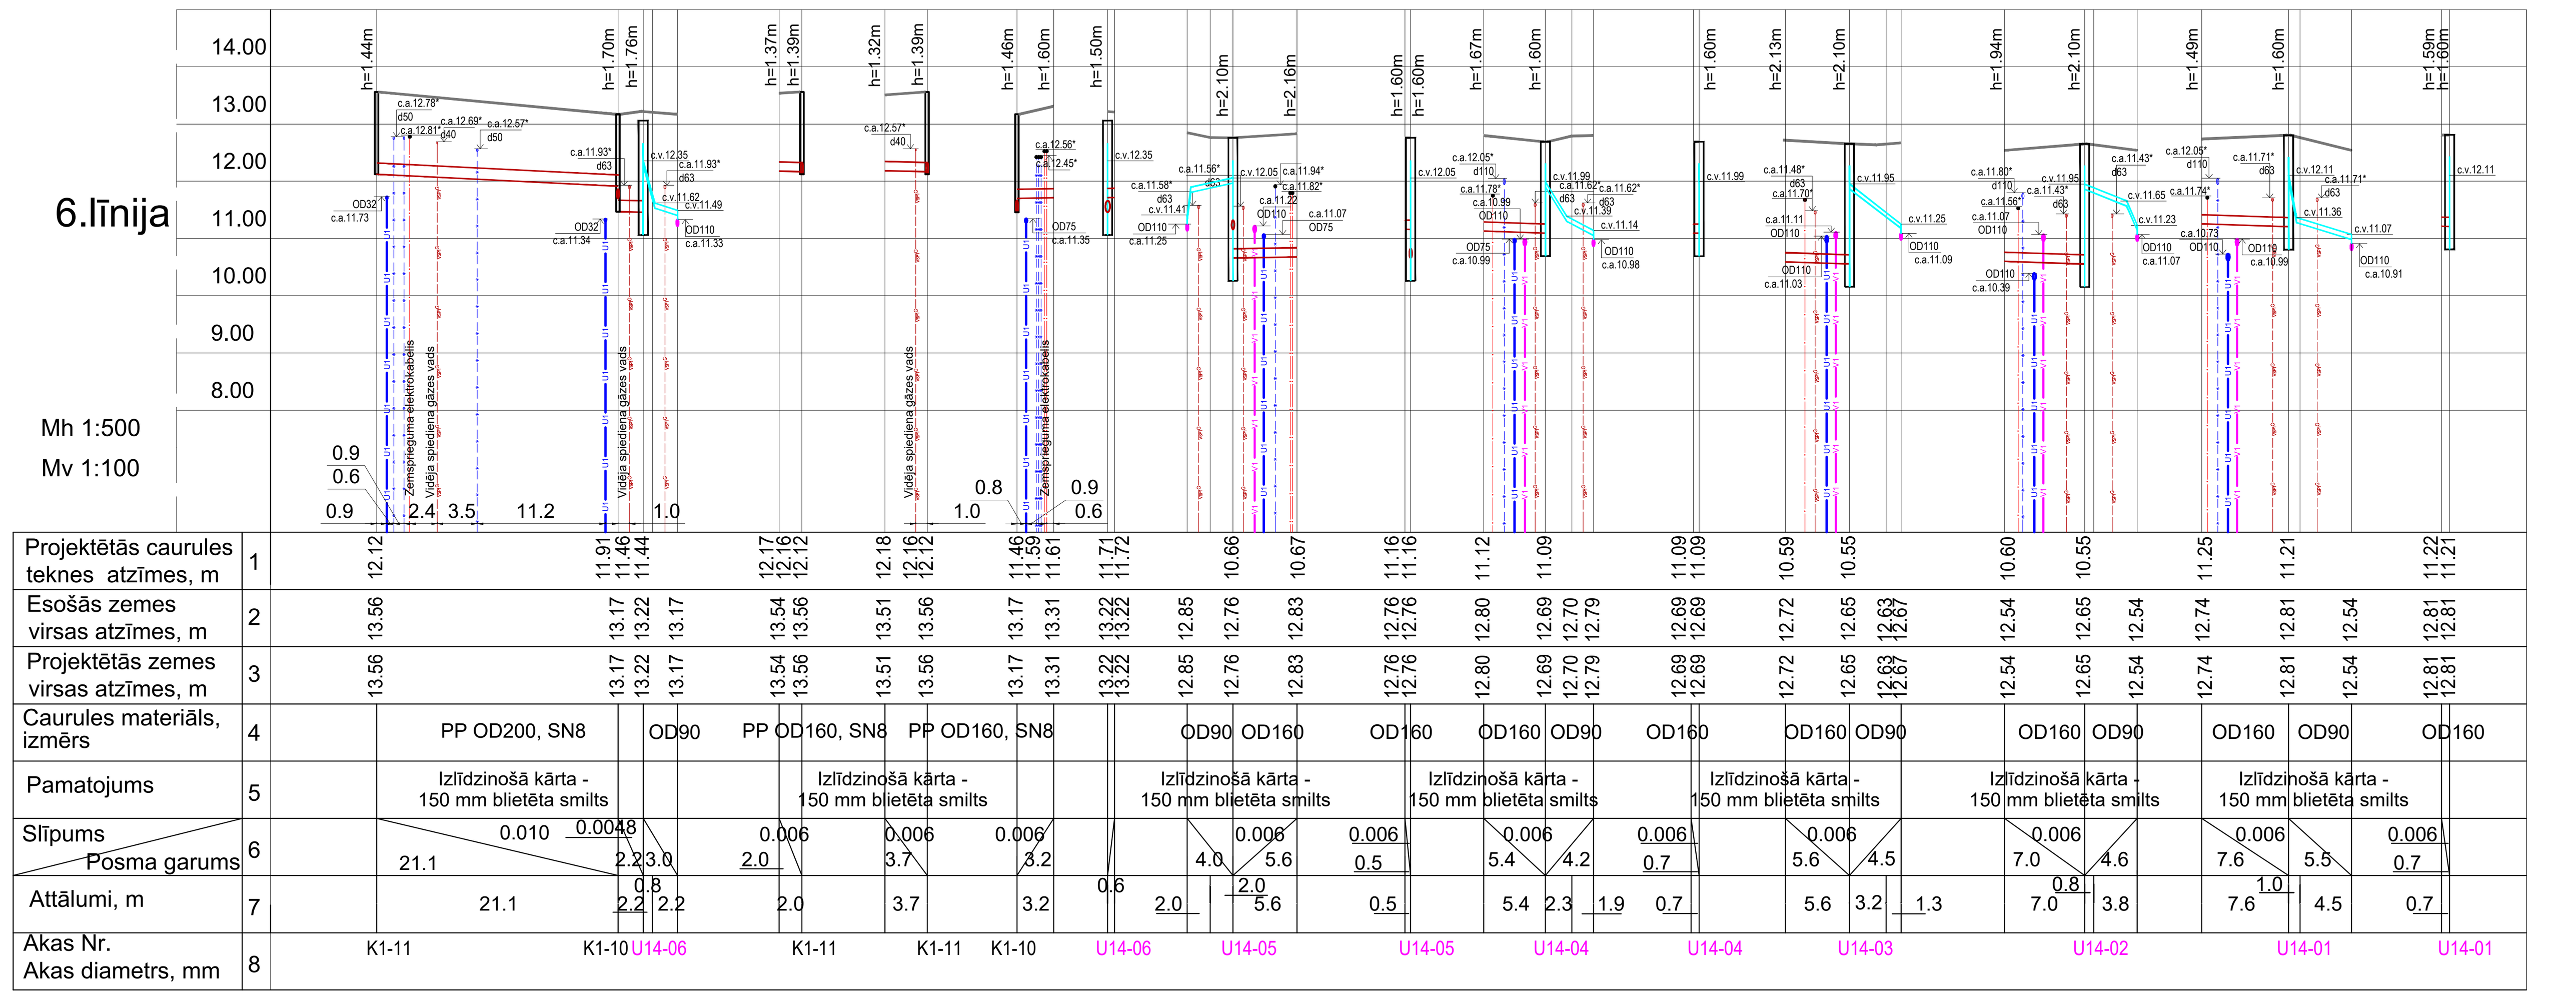

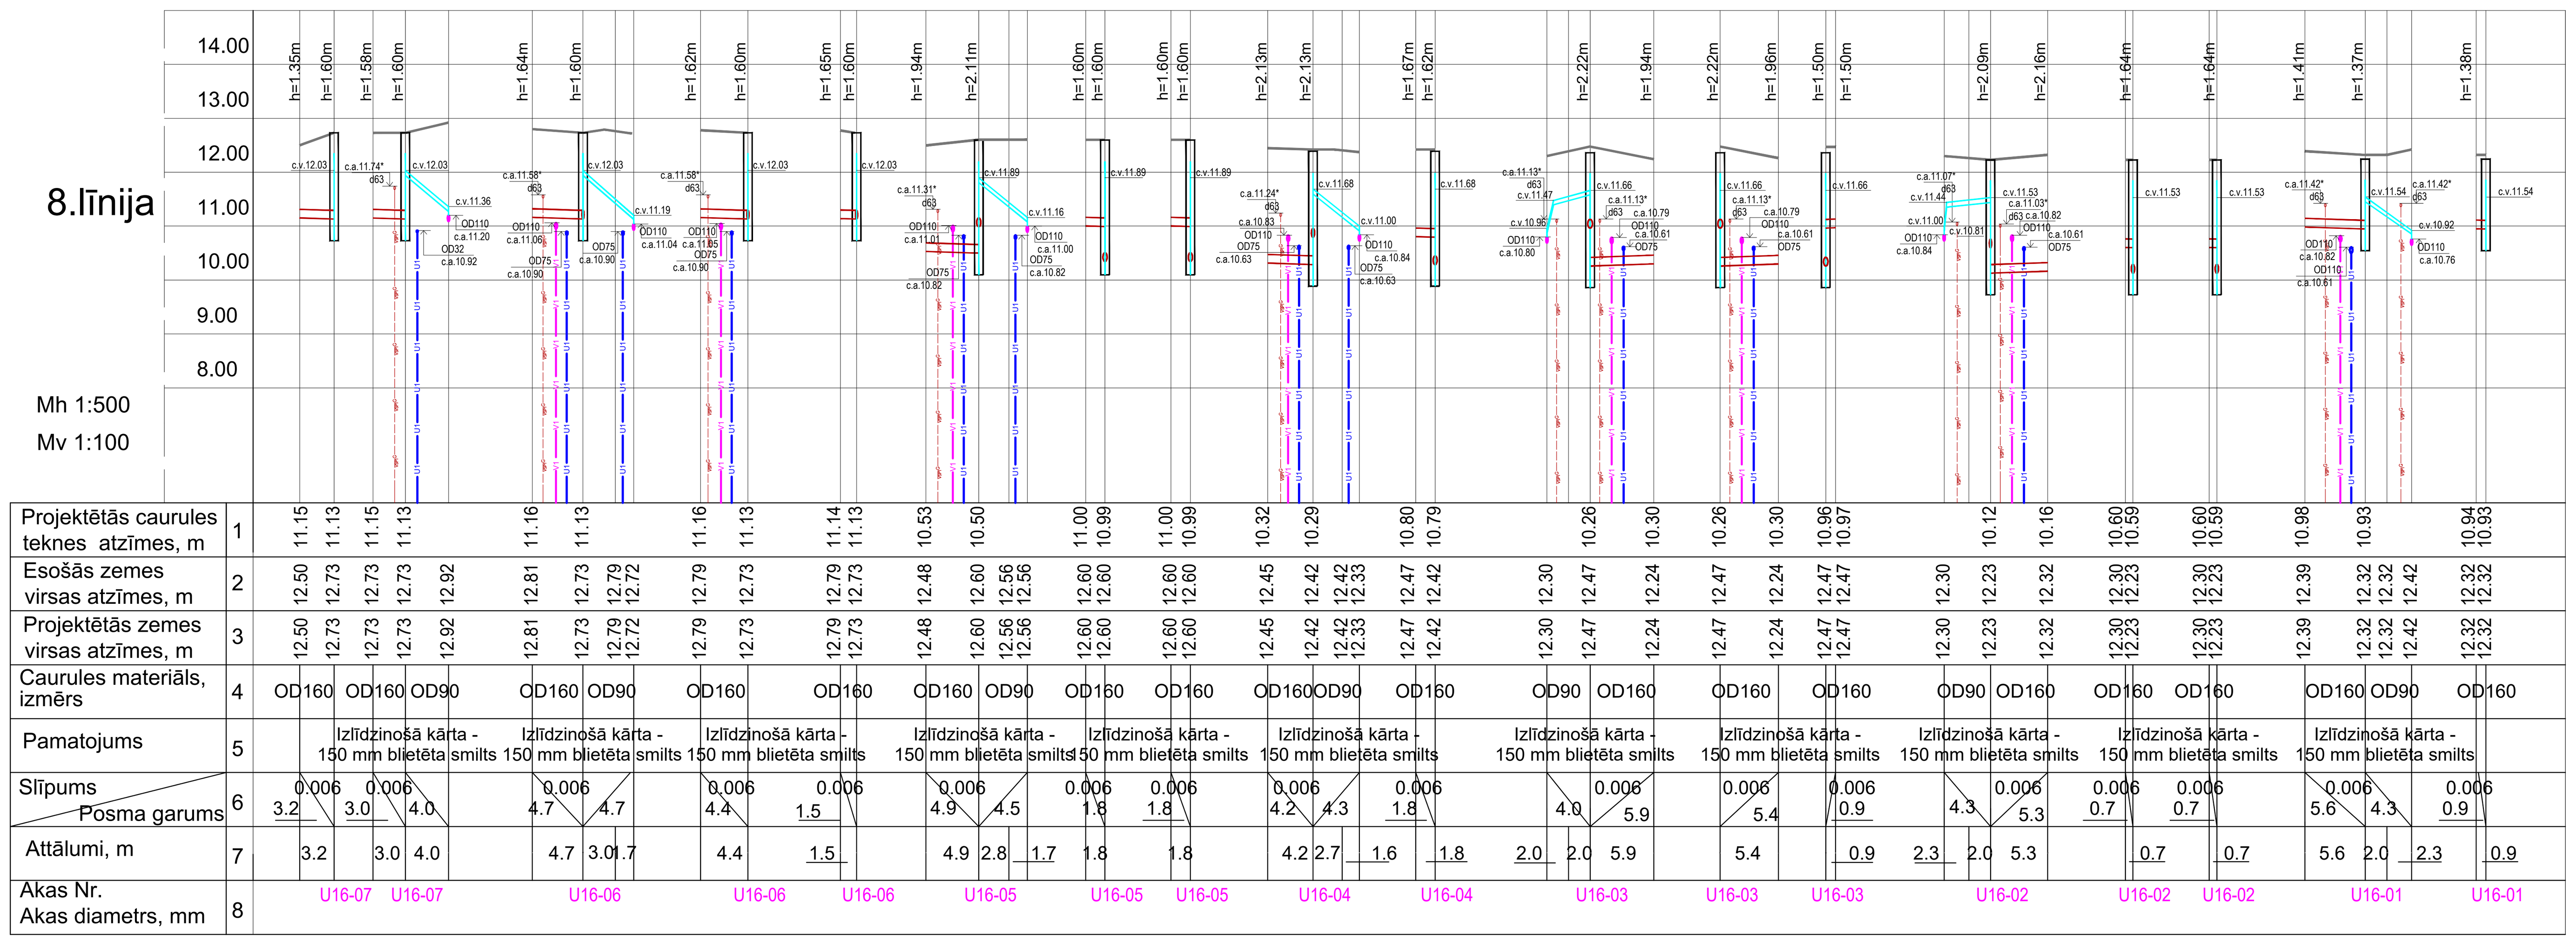

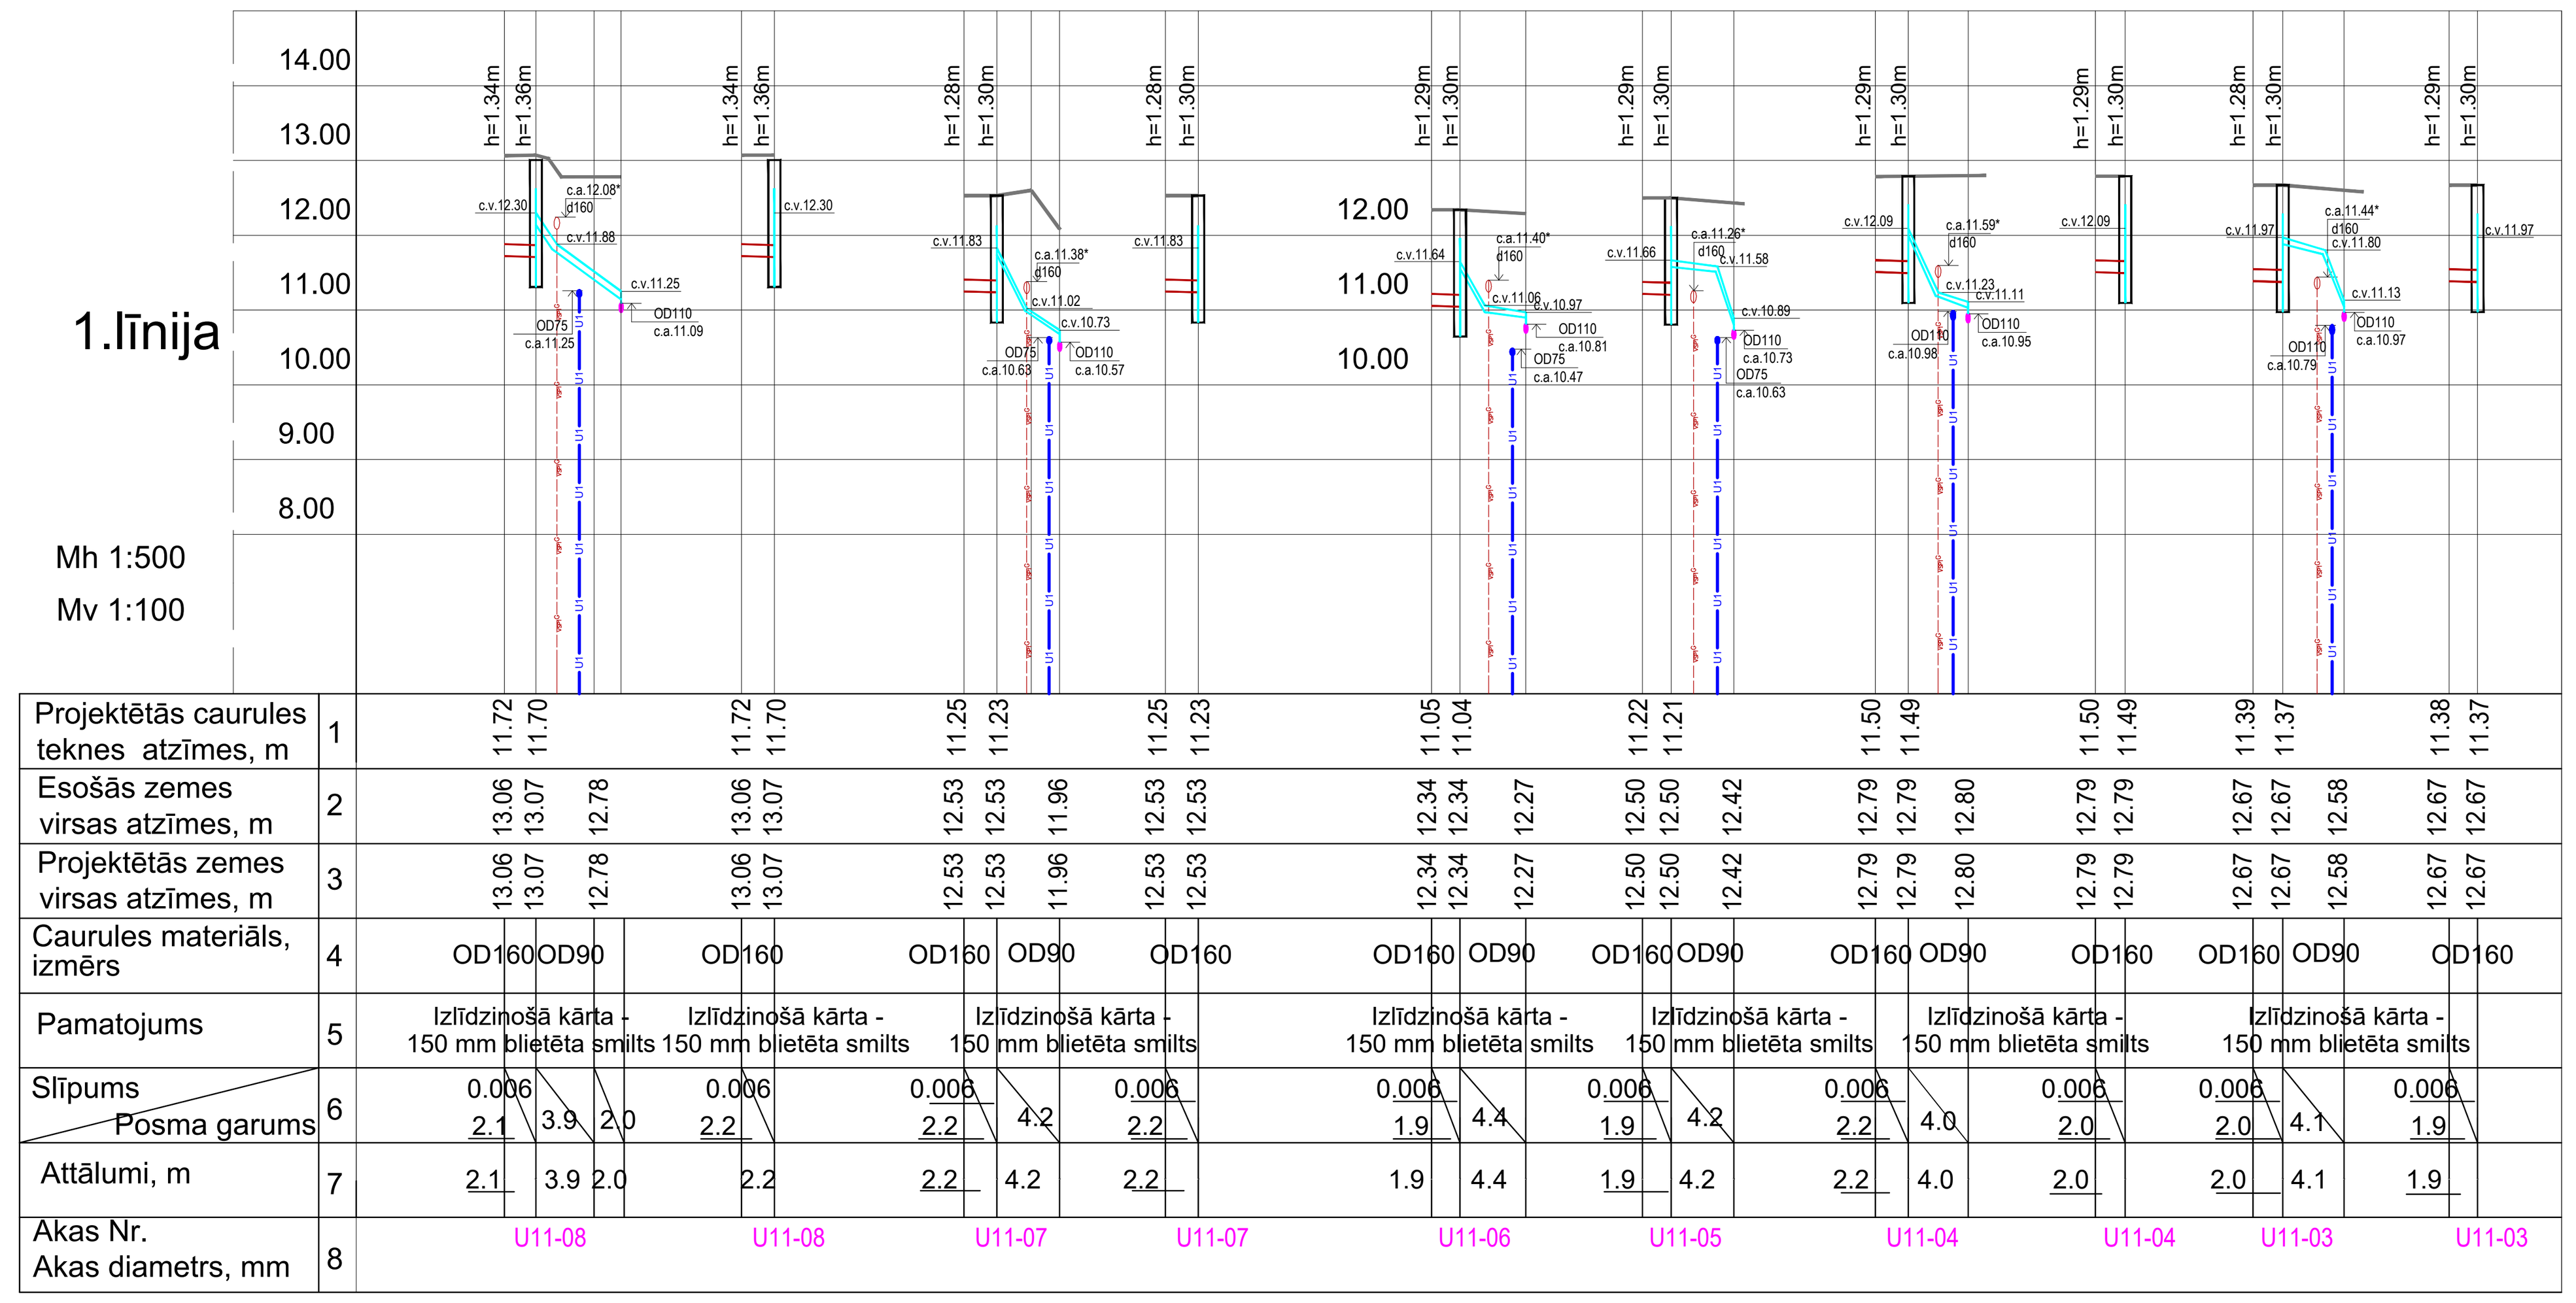

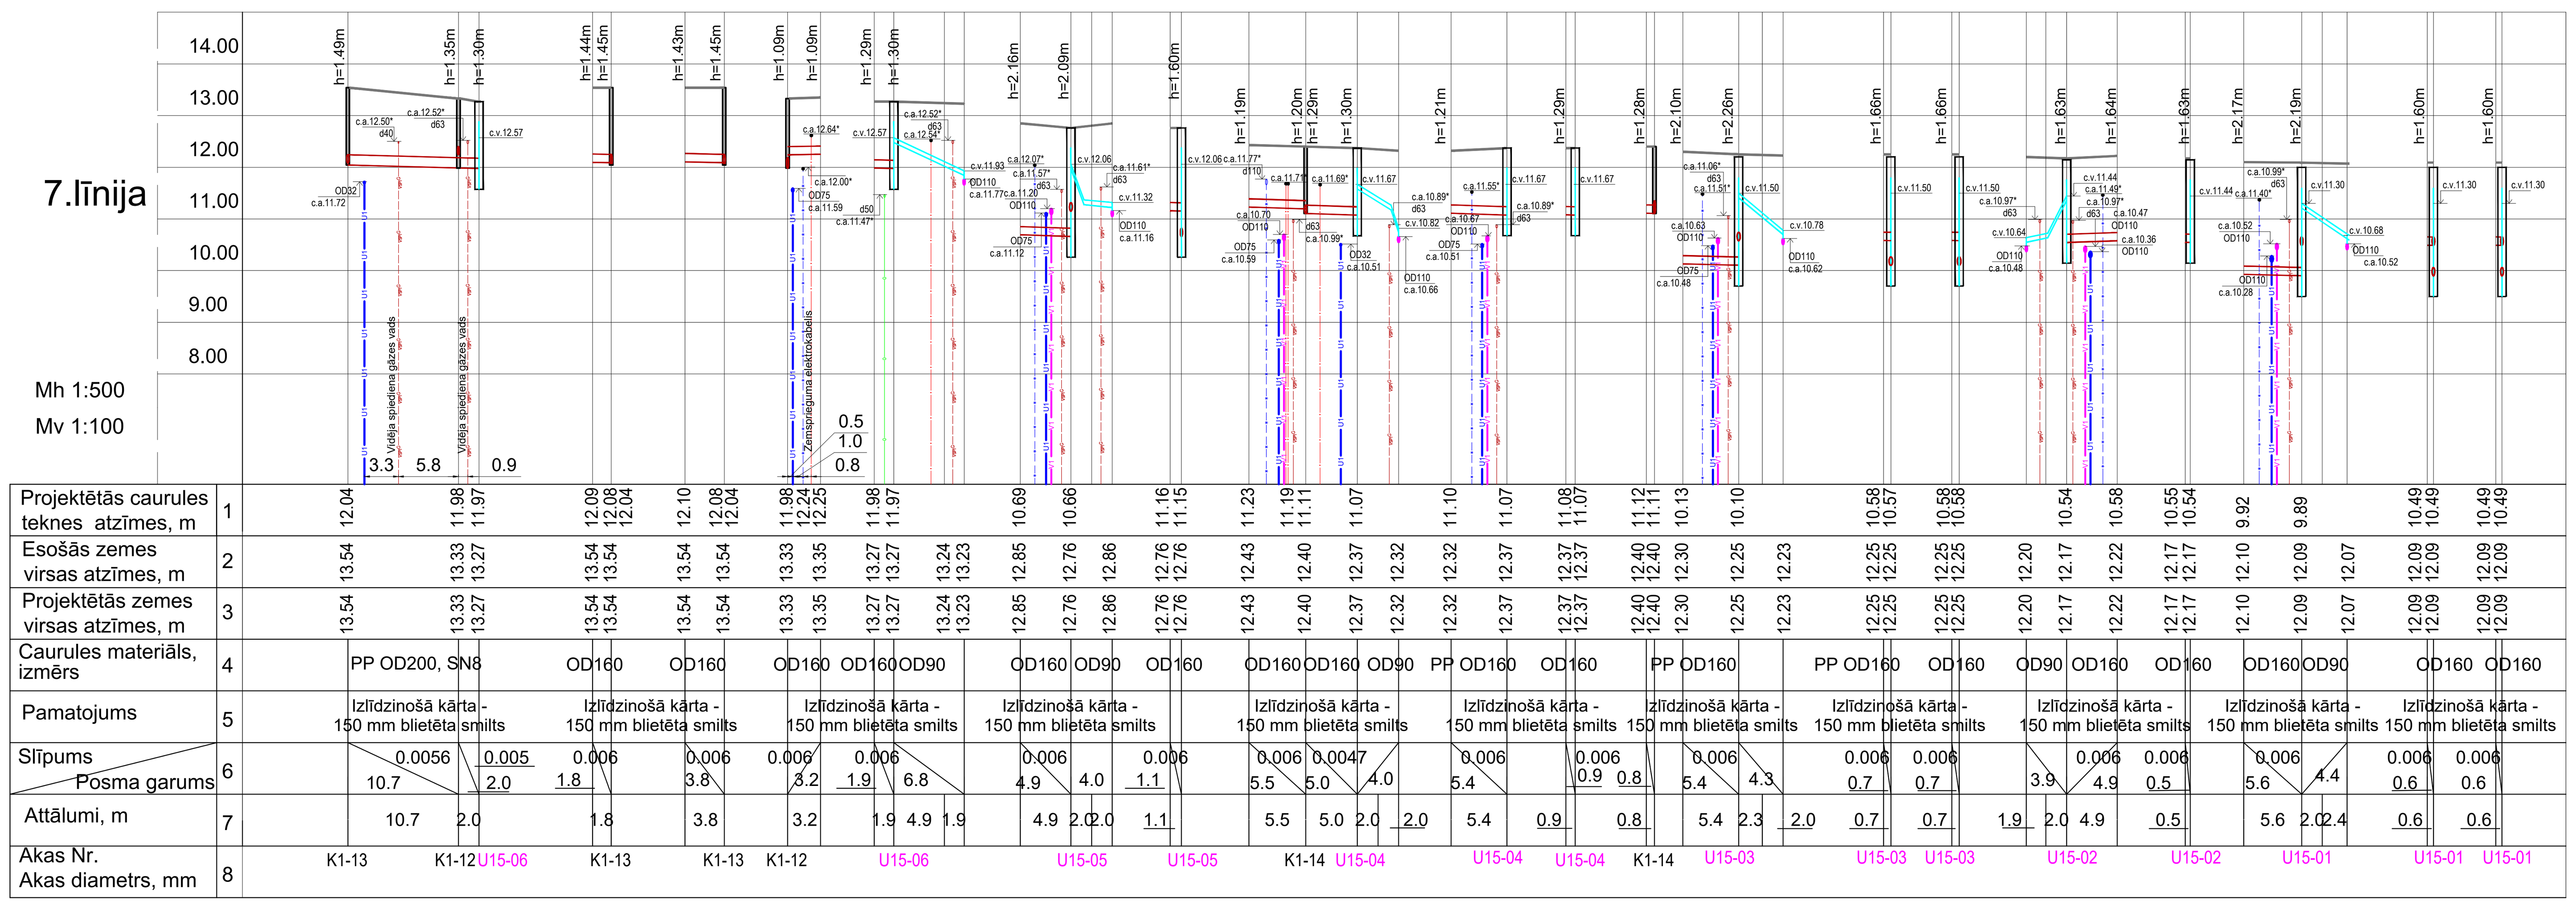

Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts;
Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā;
Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas spiedvads cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums"

OBJEKTS: "Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	
				K1 garenprofils (9.,8., 7., 6., 1. līnija)	Līguma Nr. 1-13/21-19
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		19.04.2022		Arhīva Nr. 2021-UK/187-21
Izstrādāja	L.Ozola		19.04.2022		Mērogs: h1:500; v:1:100
					Stadija: BP · Lapas: · Ras.Nr.: UKT-25