



CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

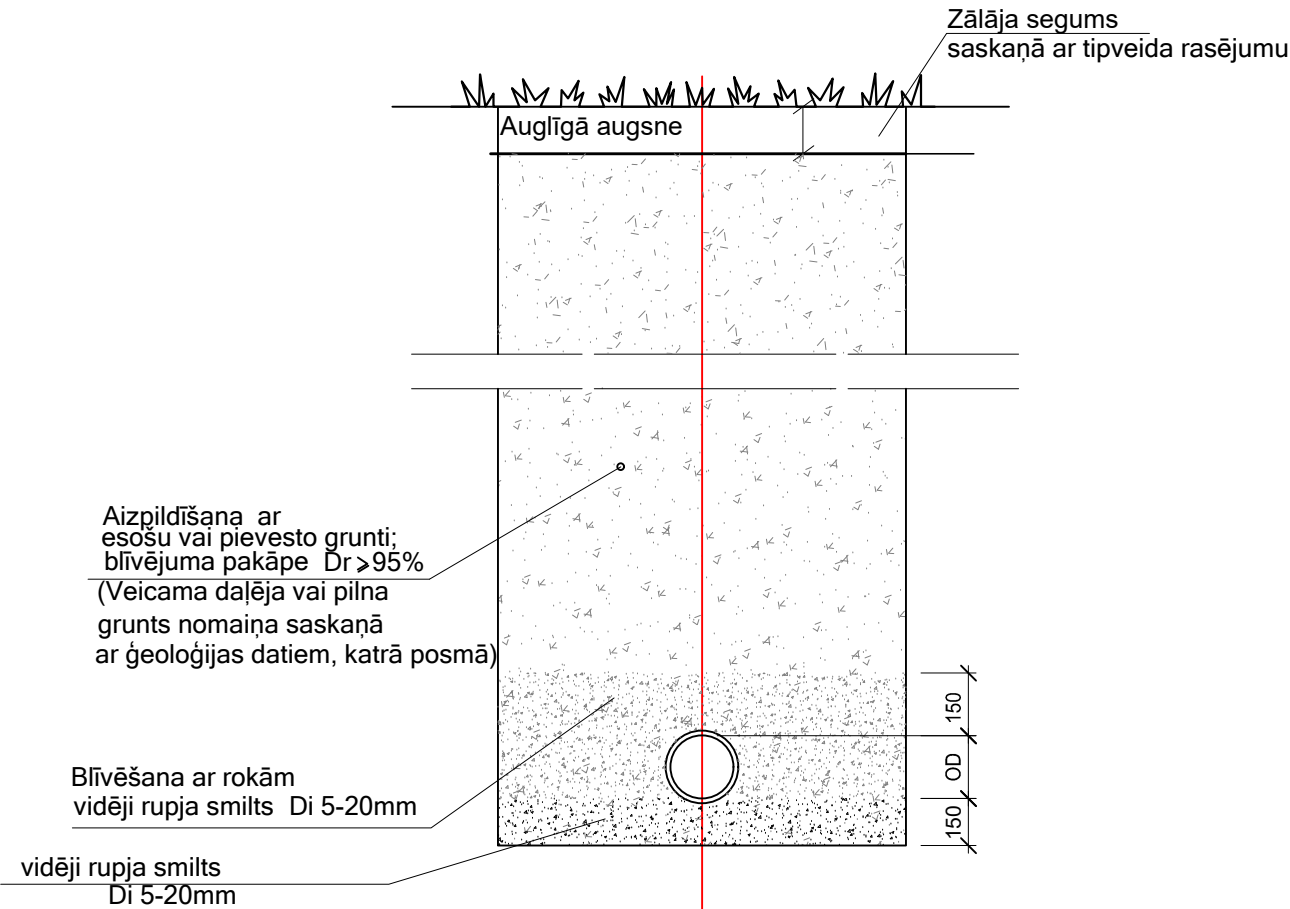


TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA T- 1

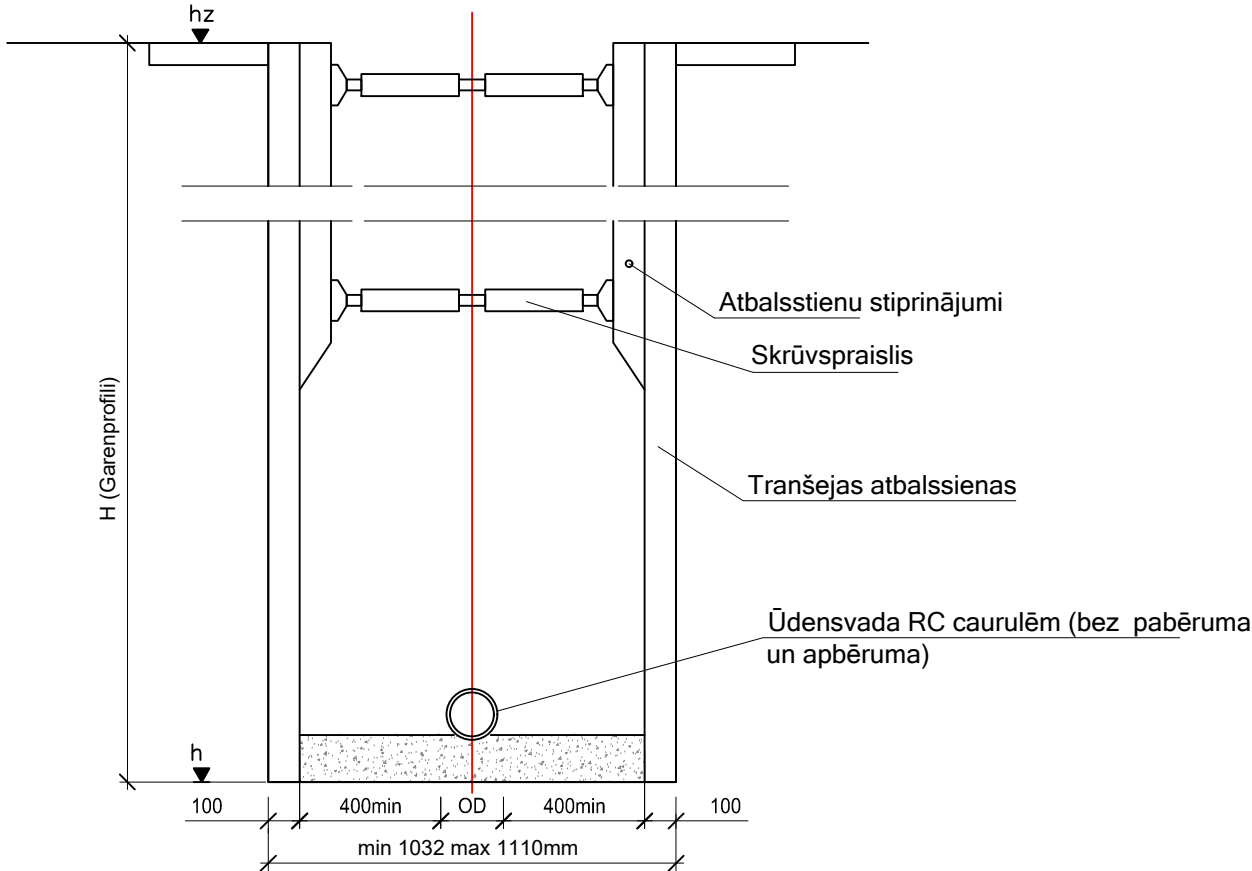

APZĪMĒJUMI:
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - cauruļvada ārējais diametrs
Di - izmērs mm
*- Tranšejas platums var pieaugt atkarībā no dziļuma un attāluma līdz ielas malai.

Asfaltētās/divkārtu virsmas segums

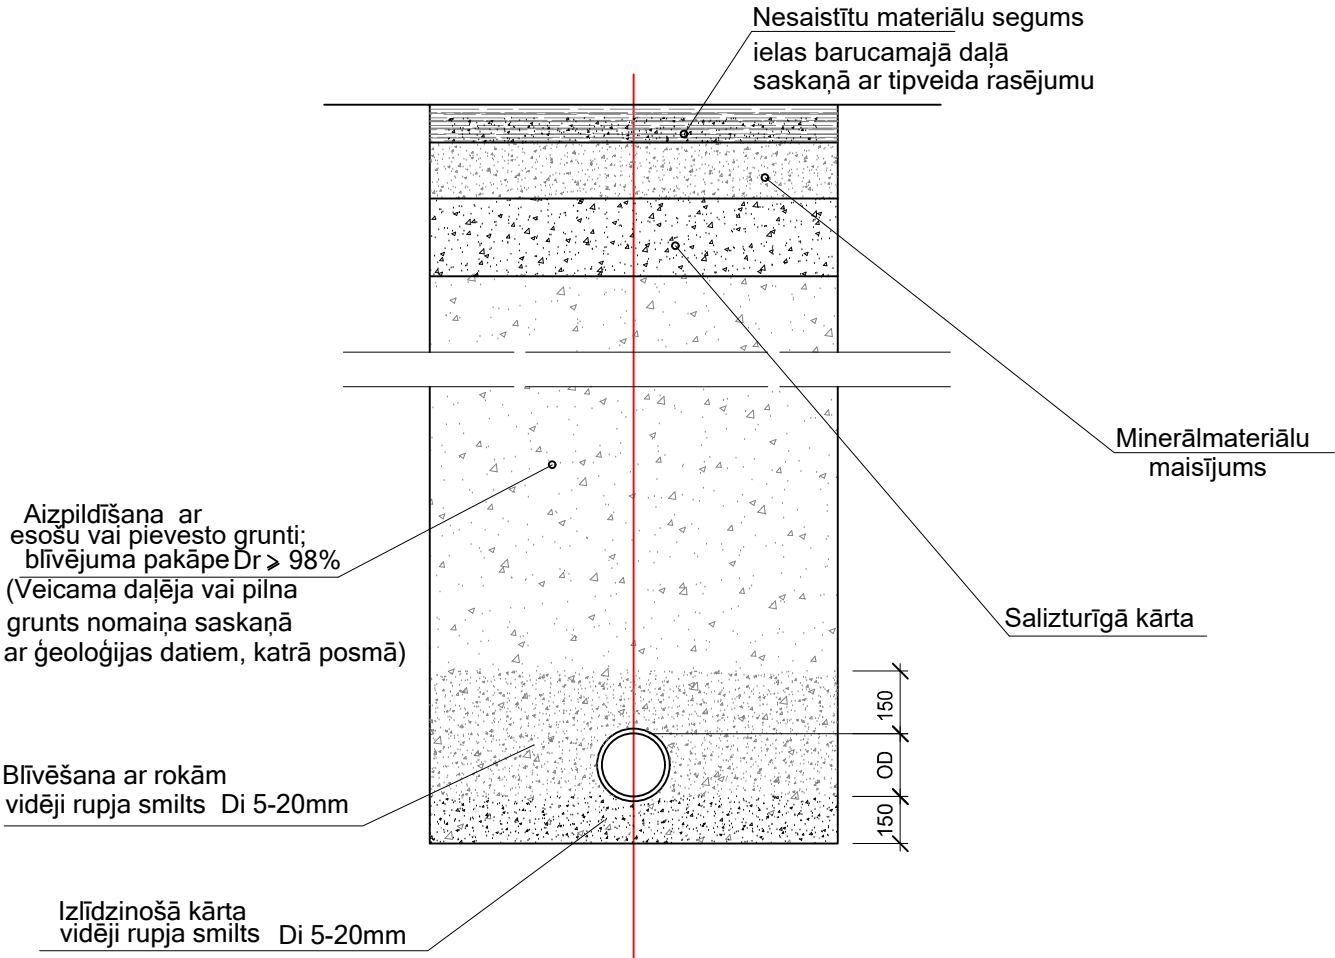

Apzīmējumi:
OD - ārējais diametrs mm
Dr - standarta blīvējums pēc Proktora (%)

- PIEZĪMES
1. Tranšēju sienas ielas zonā (braucamajā daļā) nostiprināt ar tranšejas atbalststienām.
 2. Rokot būvbedri, gar esošo ceļa segu un zemes klātņi, to nostiprināt ar vairogu vai izmantot līdzīgu risinājumu, kas būvniecības laikā neļaus esošai ceļa segai un zemes klātnei noslīdēt (nobrukt).
 3. Tranšēju aizber vienmērīgi, nedrīkst lietot akmeņainas grunts. Katrs slānis jāsabļvē vismaz līdz 98% no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Blīvēt pa kārtām. Zaļajā zonā blīvējuma pakāpe 95 % no Proktora blīvuma.
 4. Izbūvējot cauruļvadus ievērot darba drošības pasākumus.
 5. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusī..
 6. Būvdarbu veicējam jāievērtē arī citi darbi un materiāli, kas nav minēti šajā rasējumā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīga esošajiem normatīviem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tāl.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS:  AS "Olaines ūdens un siltums" Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Pēternieku ciemā, Olaines novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	25/63/2-18
BŪVPR.VAD.	T.Loginova		11.2025		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		11.2025		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Cauruļvada izbūve būvgrāvī	LAPAS NR.:	13
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	18
					MĒROGS:	-
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	