



ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA


Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

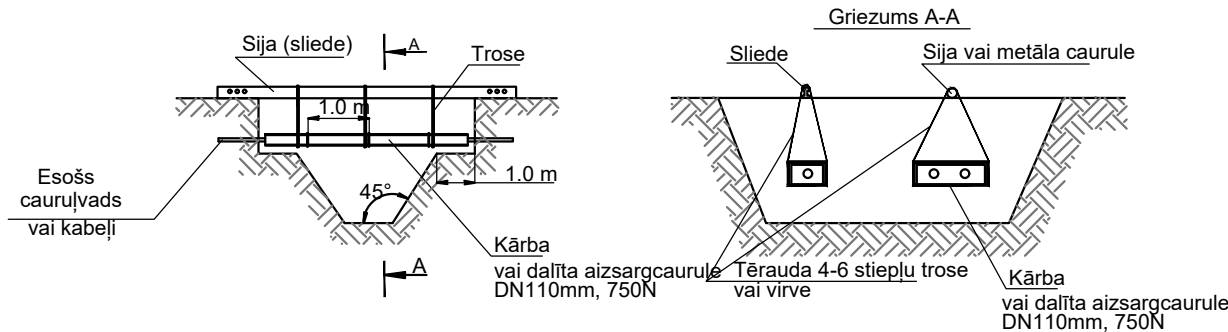

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

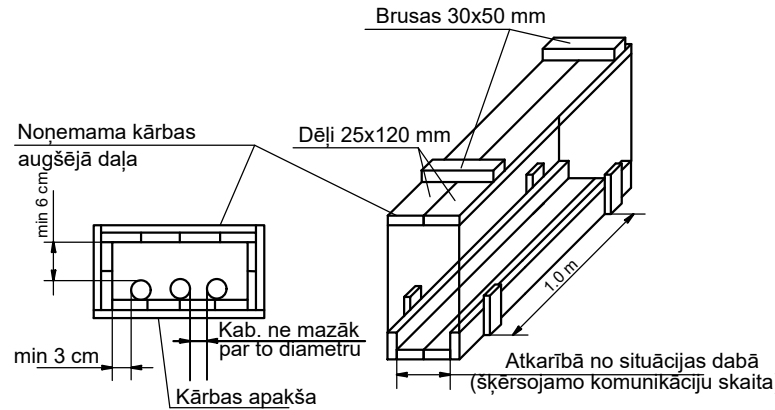


Drenu sistēmu atjaunošanas risinājums

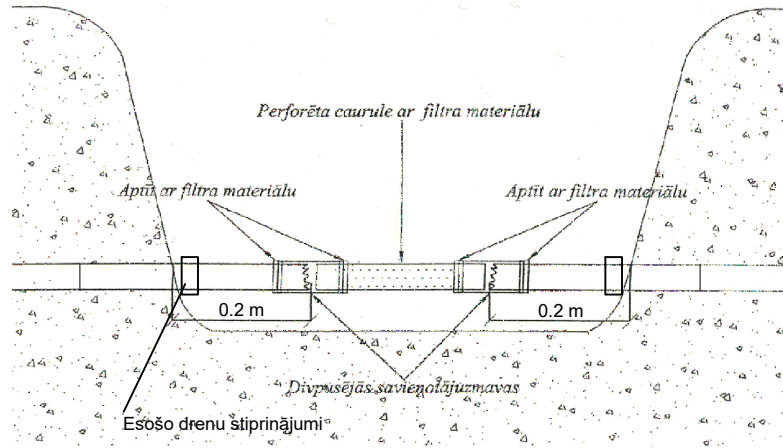


Piezīmes:

1. Jāašurfē sabojāto/šķērsojamo drenāžu 0.3 m uz katru pusi (atkarībā no drenāžas materiāla).
2. Nedrīkst izmantot cauruli ar mazāku diametru nekā esošā drenāža.


Šķērsojošo drenu cauruļvadu aizsardzība būvgrāvī
Pirms komunikāciju izbūves

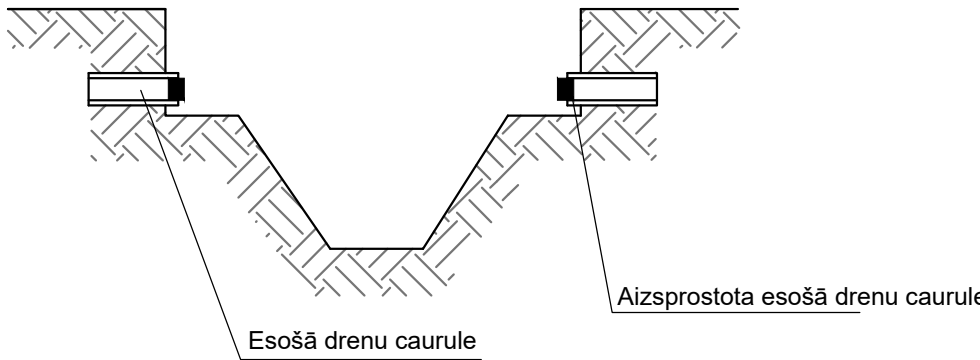

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

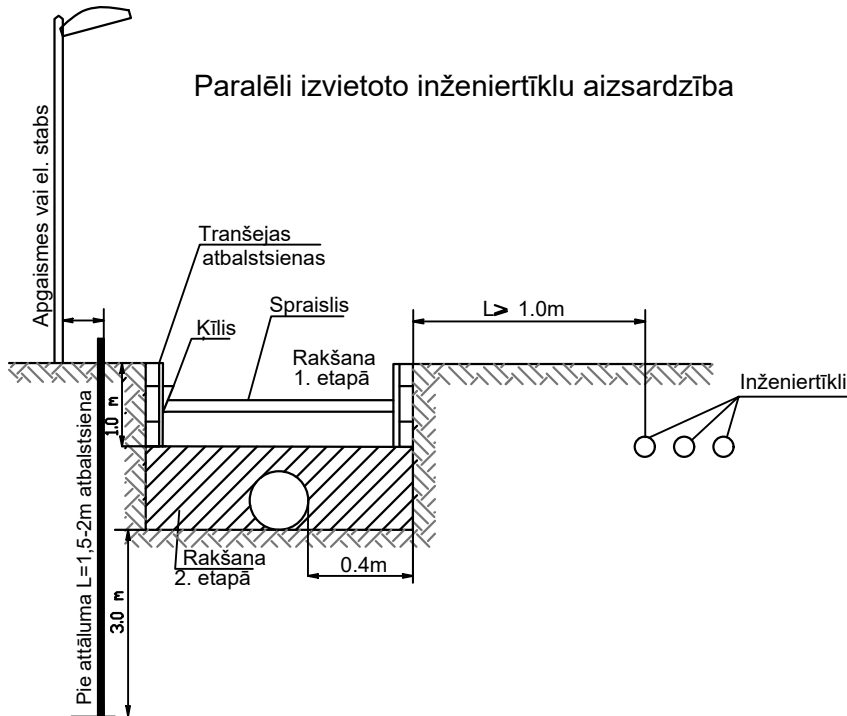

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

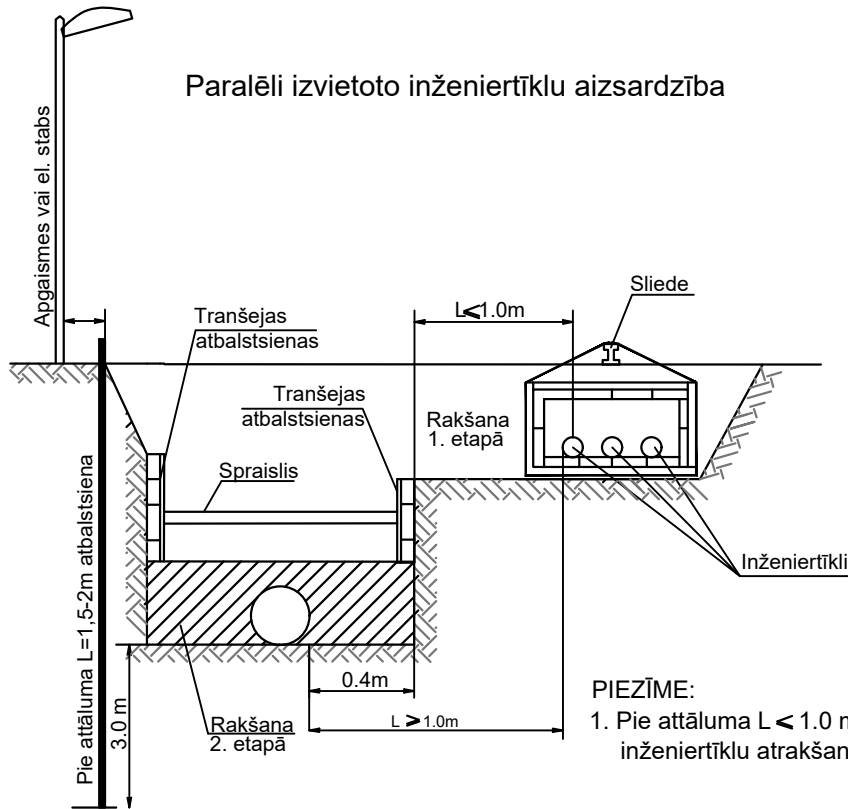


PIEZĪME:

1. Pie attāluma $L < 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

PIEZĪMES :

1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt esošās drenu caurules. Veikt to nosprostošanu, stiprināt esošās drenu caurules.
2. Vietās, kur būvniecības laikā projētējamie tīkli šķērsojās ar esošām drenu sistēmām, esošās drenu caurules jānomaina uz jaunām drenāžas caurulēm ar ģeotekstila filtru. Savienojuma vietas jānoblīvē ar ģeotekstilu.
3. Ievērot VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehnisko noteikumu prasības.
4. Nodrošināt sertificēta meliorācijas speciālista uzraudzību šķērsojot un atjaunojot drenāžas kolektorus.

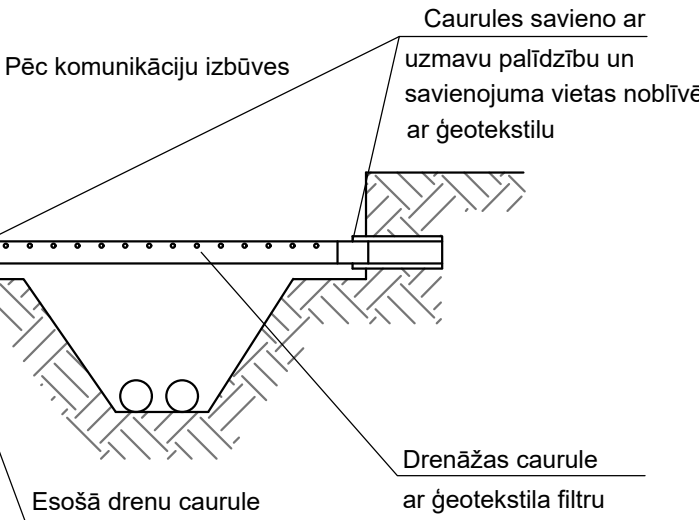

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Elektrības un sakaru kabeļu aizsardzības joslā darbus veikt nepielietojot mehānismus.
3. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atrakts un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
4. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšējas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.
5. Jāievēro iesaistīto institūciju tehniskajos noteikumos noteiktais, ja ir prasība (piemēram elektrības un sakaru kabeļiem) jāuzstāda paliekošas aizsargčaulas 750 N .
6. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika".

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia <i>Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R</i> 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums" Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Pēternieku ciemā, Olaines novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	25/63/2-18	
BŪVPR. VAD.	T. Loginova		11.2025		STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	N. Zīle		11.2025		MARKA:	UKT	
				RASEJUMS: Esošo inženiertīklu aizsardzība	LAPAS NR.:	14	
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	18	
					MĒROGS:	B.M.	
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:		