


Plaisu remonts mūra sienā

M1:20

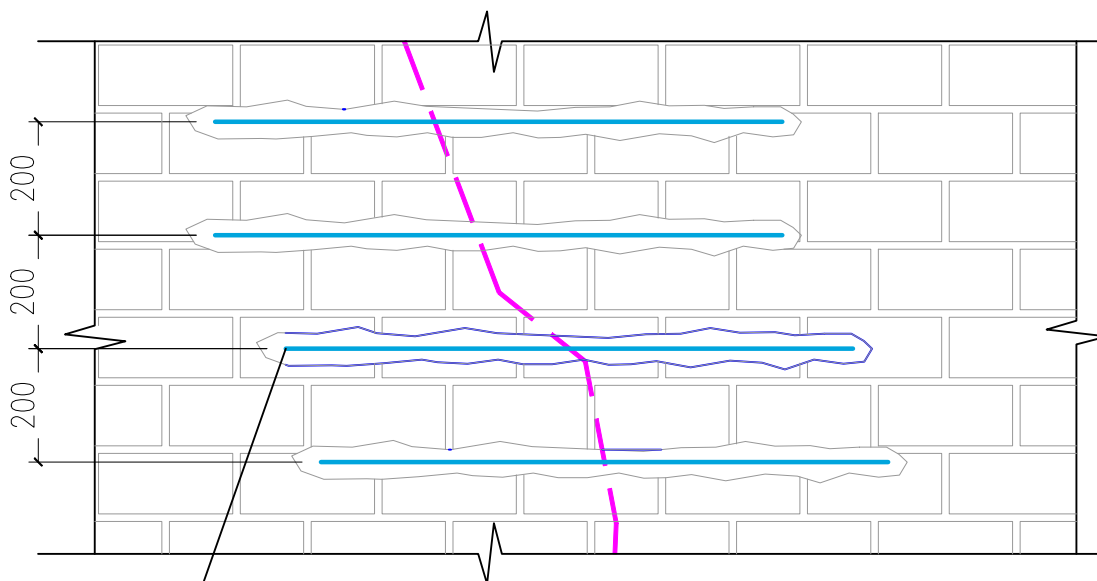

Plaisu vietās mūri pastiprināt ar tērauda stiegrām Ø12mm B500B. Horizontāli mūra sienā izkaļ rievu 40mm dziļumā. Rievas garums ne mazāks kā 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas mūrī izstrādāt ar soli ne lielāku kā 200mm. Plaisu un rievas attīrīt ar saspiestu gaisu, rievā ievieto armatūras stieni ar diametru Ø12mm B500B un garumu L=1200mm, plaisu un izkalto rievu aizpilda ar bezrukuma montāžas javu. Iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlēta materiāla izplatītājam. Rievā ievietotai tērauda armatūrai nodrošināt betona aizsargkārtu 25mm (no ārpusēs).

PIEZĪME:

Mezgls izmantojams vietās, kur plaisu platums ir vismaz 5mm.

Reģ. Nr. 40103925867,
Būvkom. Reģ. Nr.12954,
Bīķernieku iela 22,
Rīga, LV-1006
info@siltienami.lv,
+37122547997



Objekts: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana**
Adrese: **Gaismas iela 2, Stūniši**

SiltteNami Silti un Energoefektīvi			Pasūtītājs: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ. nr. 40003397810, Kurzemes iela 9, Tukums, LV-3101 Rasējums: Mezgli 10. Plaisu remonts mūra sienā	Stadija	Lapa	Lapas
Dat.	01.06.2026				AR-23	
B.p.v./b.p.d.v.	Māris Banders			Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
Izstrādāja	Anete Eisaka			G2/ 2025-12	12/25	1:20