


5.ST.PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA,
MEZGLS 6, M 1:15


Veikt visa jumta virsmas mazgāšanu ar augstspiediena sūkni, attīrīšanu no gružiem un apaugumiem. Remontējams jumta segums, bitumena ruļļmateriāls- būvdarbu laikā veikt apsekošanu dabā, pēc nepieciešamības veikt tā remontu aptuveni 20% - apjomā 126m².

Pārseguma siltināšana ar ekovati - 300mm šāds siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās, ($\lambda \leq 0,0411 \text{ W/mK}$) vai ekvivalentu. Pie ār sienam, pa ēkas perimetru uzbērt biežāku vates slāni par 100mm virs dzīvojamajām telpām. Ekovates iestrādes blīvums 26- 30 kg/m3

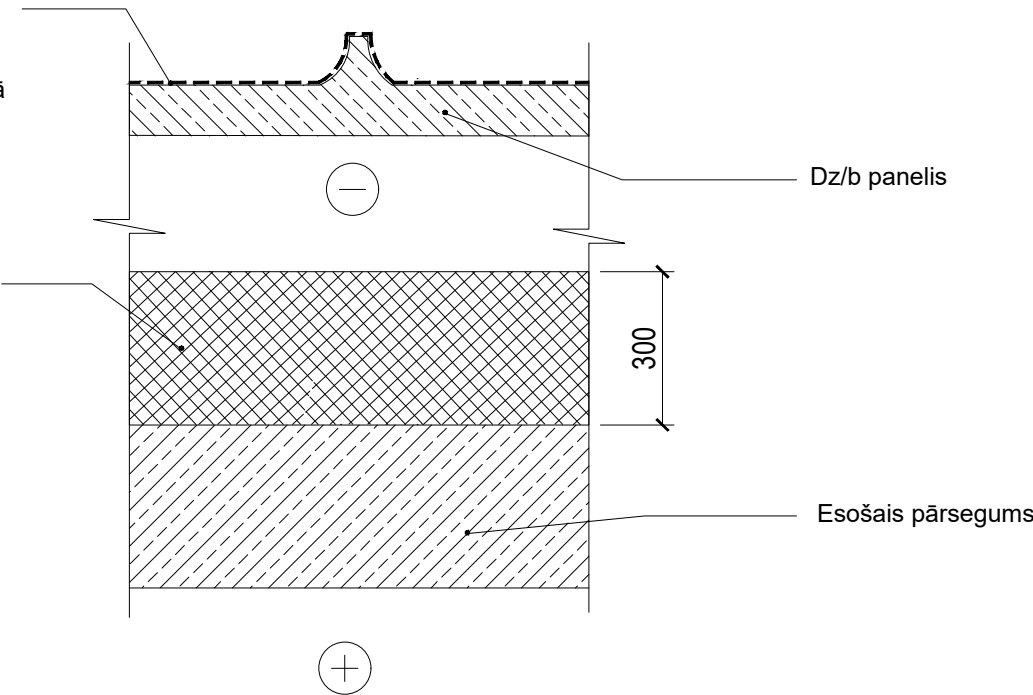

JUMTA PARAPETA MEZGLS,
MEZGLS 7, M 1:15

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida jumta segums. Armējums un tā svars: poliesters 160 gr/m², apakšklājs $\geq 3,5 \text{ kg/m}^2$, virsklājs $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$, pārklāts ar akmens smalcī

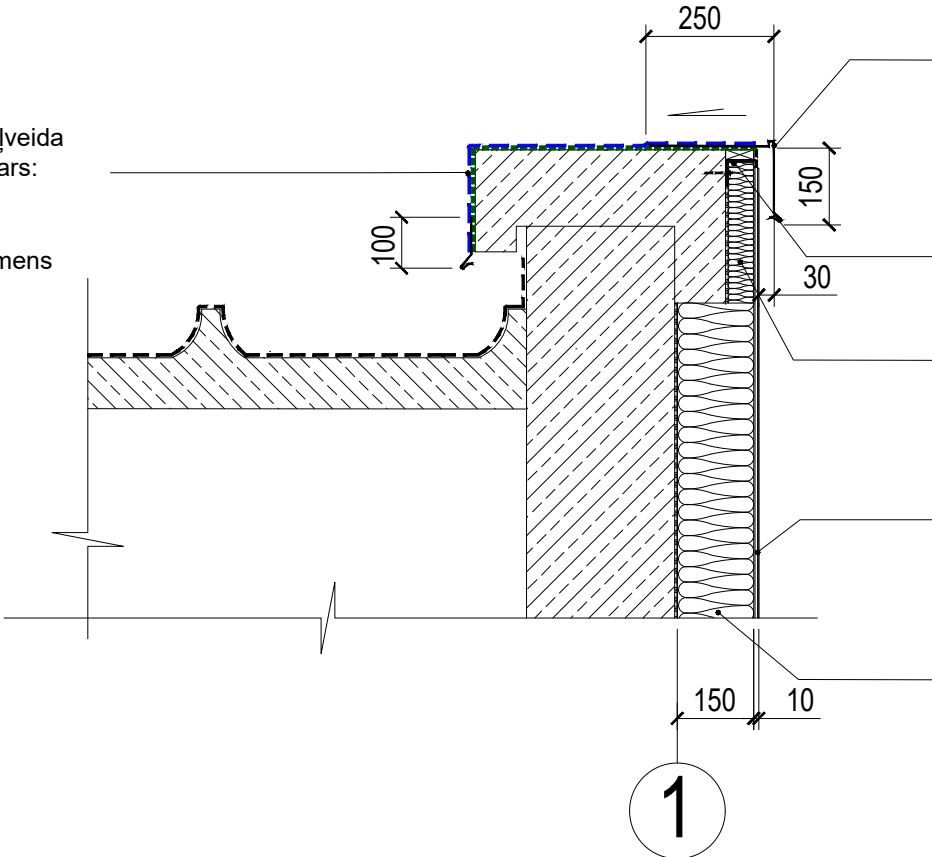

Rūpnieciski krāsots tērauda skārds ar stinguma ribu. PE, materiāla biezums 0,5MM.

Tērauda lenķis 50*50*40*2mm, S=500mm Stiprināts ar dībeļnaglām 6*50mm

Sienas siltināšana ar PAROC Linio 10 akmensvati - 50 mm (izmēru precizēt uz vietas) (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, $\rho > 160 \text{ g/m}^2$, dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - biežpiens, ar otrās kategorijas mehānisko izturību

Sienas siltināšana ar Rockwool FrontRock MAX E akmensvati - 150 mm (KOEf. $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) vai ekvivalentu

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezgla vietu skat. lapā AR-4.
4. Pirms siltumizolācijas uzklāšanas jumtu attīrīt netīrumiem un abrazīvām daļiņām (smiltis, sūnas). Bojātās pārseguma vietas atjaunot. Izlīdzināt pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.
5. Jumta siltumizolāciju ieklāt saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju un vispārīgajiem norādījumiem.
6. Tvaika izolācijas savienošana, kā arī to bojājumu novēršana jāveic ar speciāli šiem darbiem paredzētām līmlentām.
7. Jumta materiāla slāņa ieklāšana un nostiprināšana saskaņā ar ražotāja instrukcijām un standartshēmām.
8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī jumta un sienas savienojuma apdari ar rūpnieciski krāsota skārda detaļām - dubultas pārfalces savienojumi un stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei.
9. Jumta siltumizolācijas slāņa vēdināšanas deflektorus, to skaitu un izvietojumu precizēt un uzstādīt saskaņā ar materiāla piegādātāja rekomendācijām un norādījumiem.
10. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
11. Koka konstrukciju izgatavot no II šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus. Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju uguns aizsardzību.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS	
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv		
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI		<div>us</div> <div>ARHITEKTI</div>		
OBJ. ADRESE:		OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 18, LV-2114		
KADASTRA NR.		8009 004 2105 001 (BŪVES)		
RASĒJUMA NOSAUKUMS		PASŪT.NR.		
MEZGLS 6 UN 7		US/P-01-04.11.24		
		ARH.NR.: US/A-01-04.11.24		
BŪVPR.D.VAD.:	Oskars Salputra	STADIJA	Paskaidrojuma raksts	PR
		DATUMS	29.01.2025.	
ZSTRĀDĀJA:	Salvis Stafeckis	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:15	AR-14	
ZSTRĀDĀJA:	Egons Upmalis	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.