


FASĀDE ASĪS J-A, M 1:150

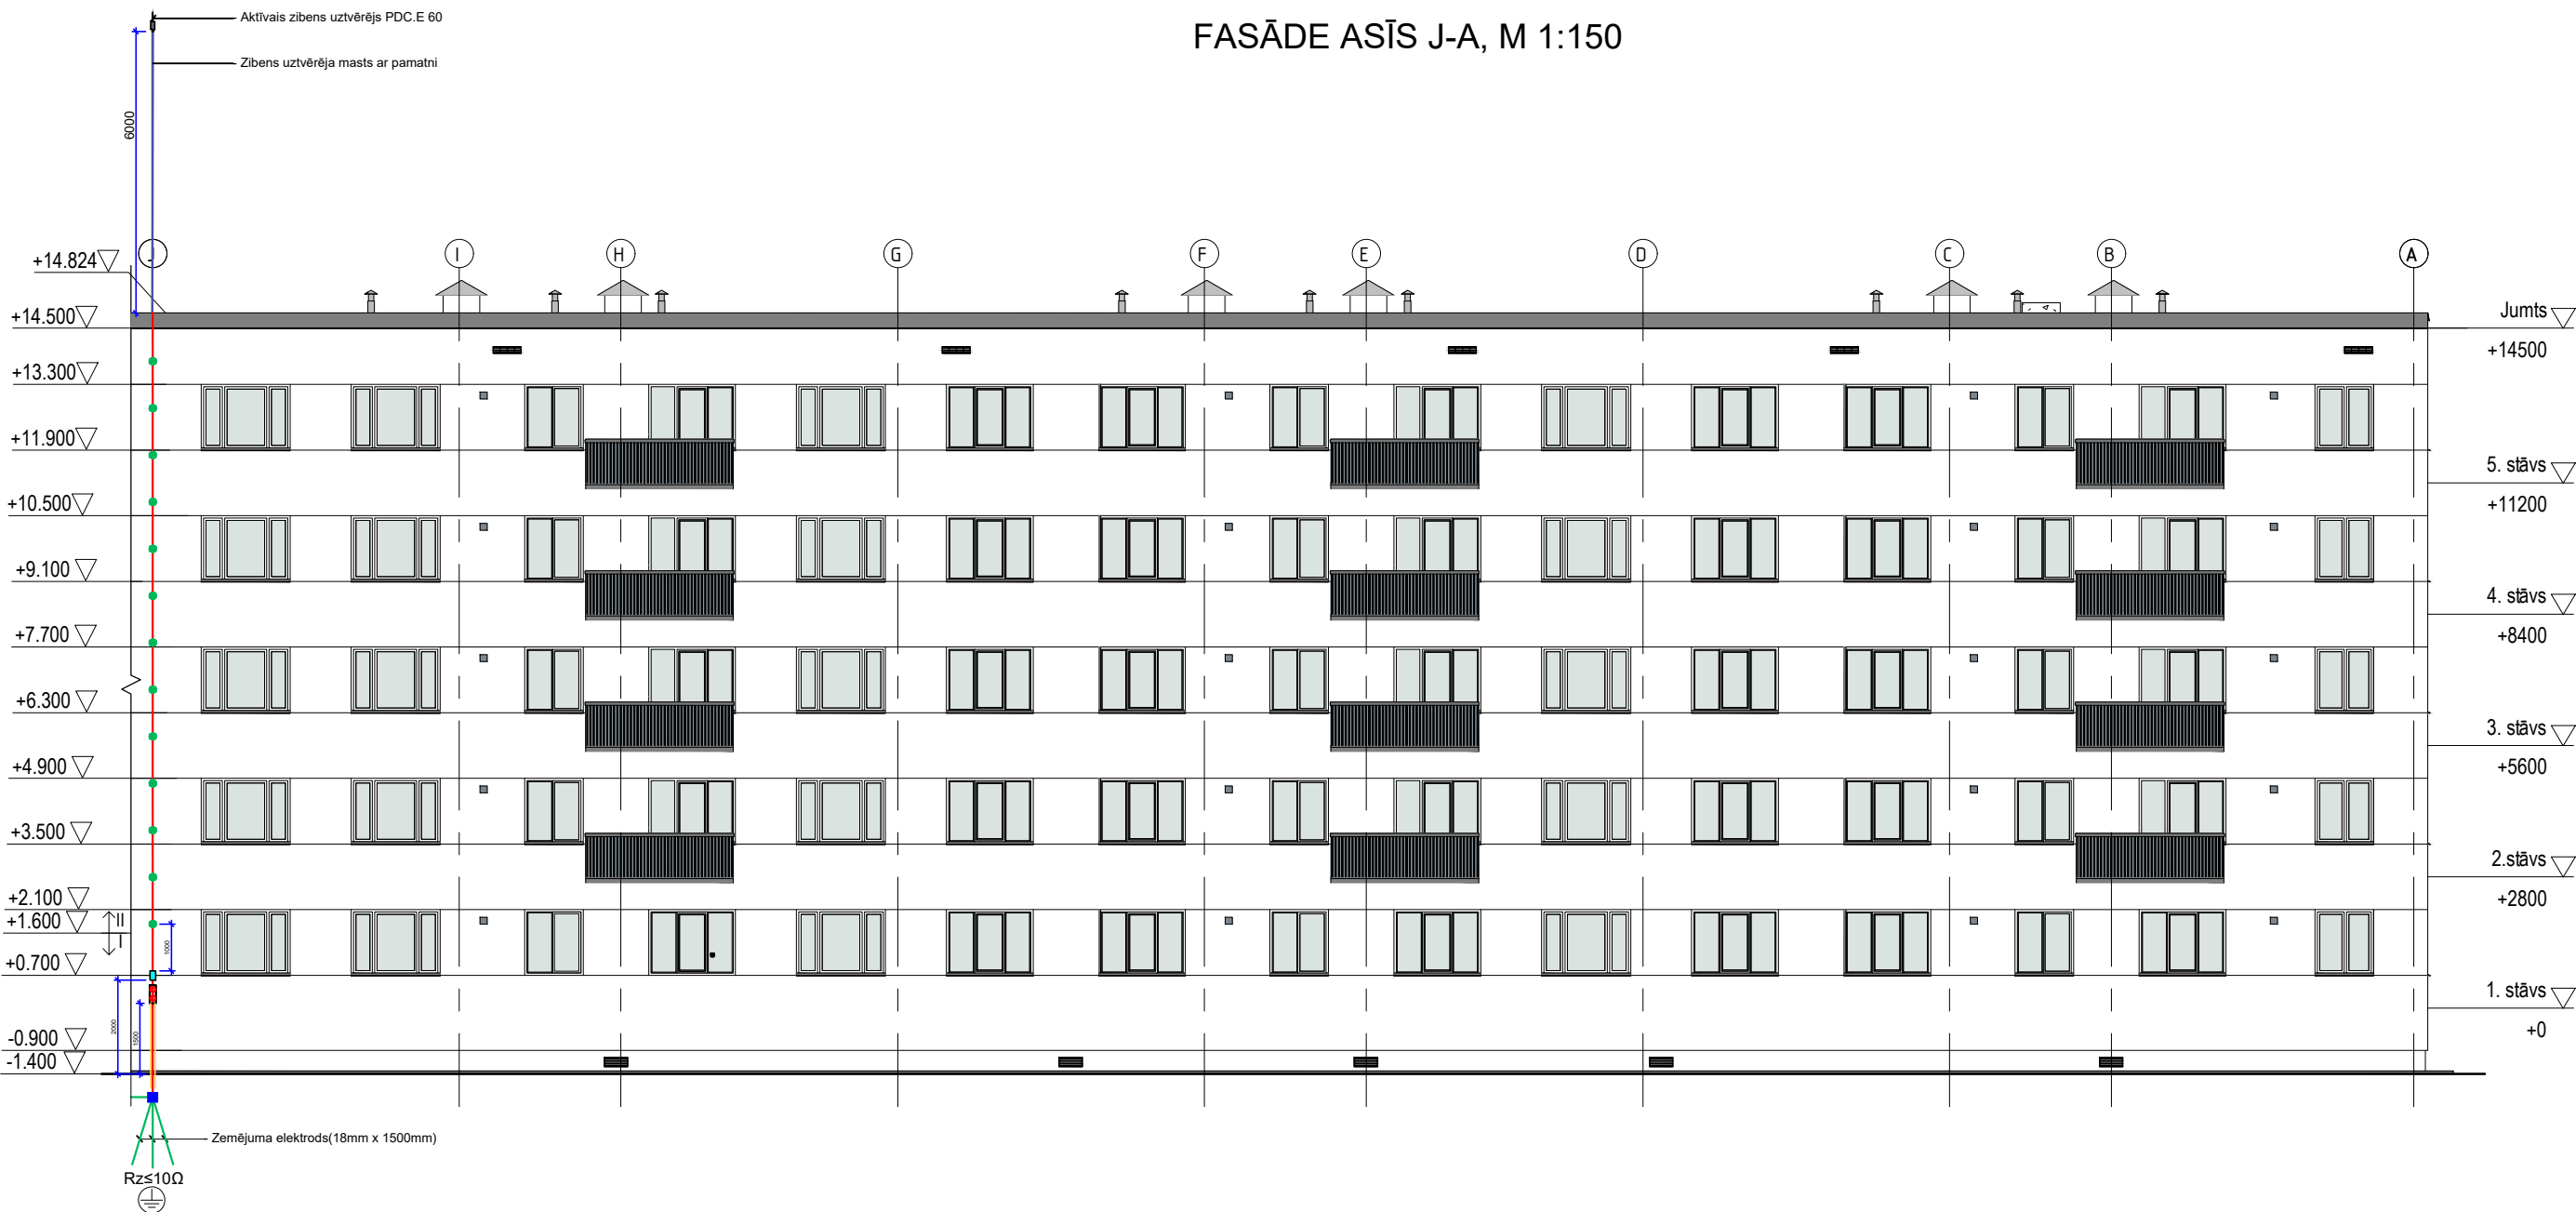

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
- Cinkota tērauda apvalka PVC aizsargcaurule
- Kabeļa stiprinājums uz jumta
- Kabeļa stiprinājums pie fasādes
- Savienojuma klemme vara kabeliem
- CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē
- Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

PIEZĪMES:

1. Projektējamo elementu piesaistes izmēri plānā norādīti milimetros;
2. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;
3. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114	
Būvprojekta nosaukums:				Objekta adrese: Jelgavas iela 24, Olaine, Olaines novads, LV-2114	
BPDV				Mērogs	
Izstrādāja				Pasūt. Nr.	
				Arh. reģ. Nr.	
				Stadija	
				Marka	
				Lapu sk.	
				Nr.	
				1:150	
				08072019	
				08072019	
				-	
				ELT-6	
				-	