


DOP DAĻAS APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
1	Celtniecības sastatņu zona
2	Konteinertipa vagoni darbinieku, biroja, inventāra vajadzībām
3	Biotualets
4	Būvmateriālu nokraušanas vieta
5	Būvtafele
6	Pagaidu nožogojums (saliekams, metāla, max h=1,8 m)
7	Vārti nožogojumā autotransportam
8	Segtas ieejas (uzjumteņi)
9	Renovējamā ēka
10	Ugunsdzēsības stends
11	Atkritumu konteiners 11 m3
12	Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš ar kustības virzieniem
13	Apsardzes telpas modulis
14	Pagaidu projektori būvlaukuma izgaismošanai

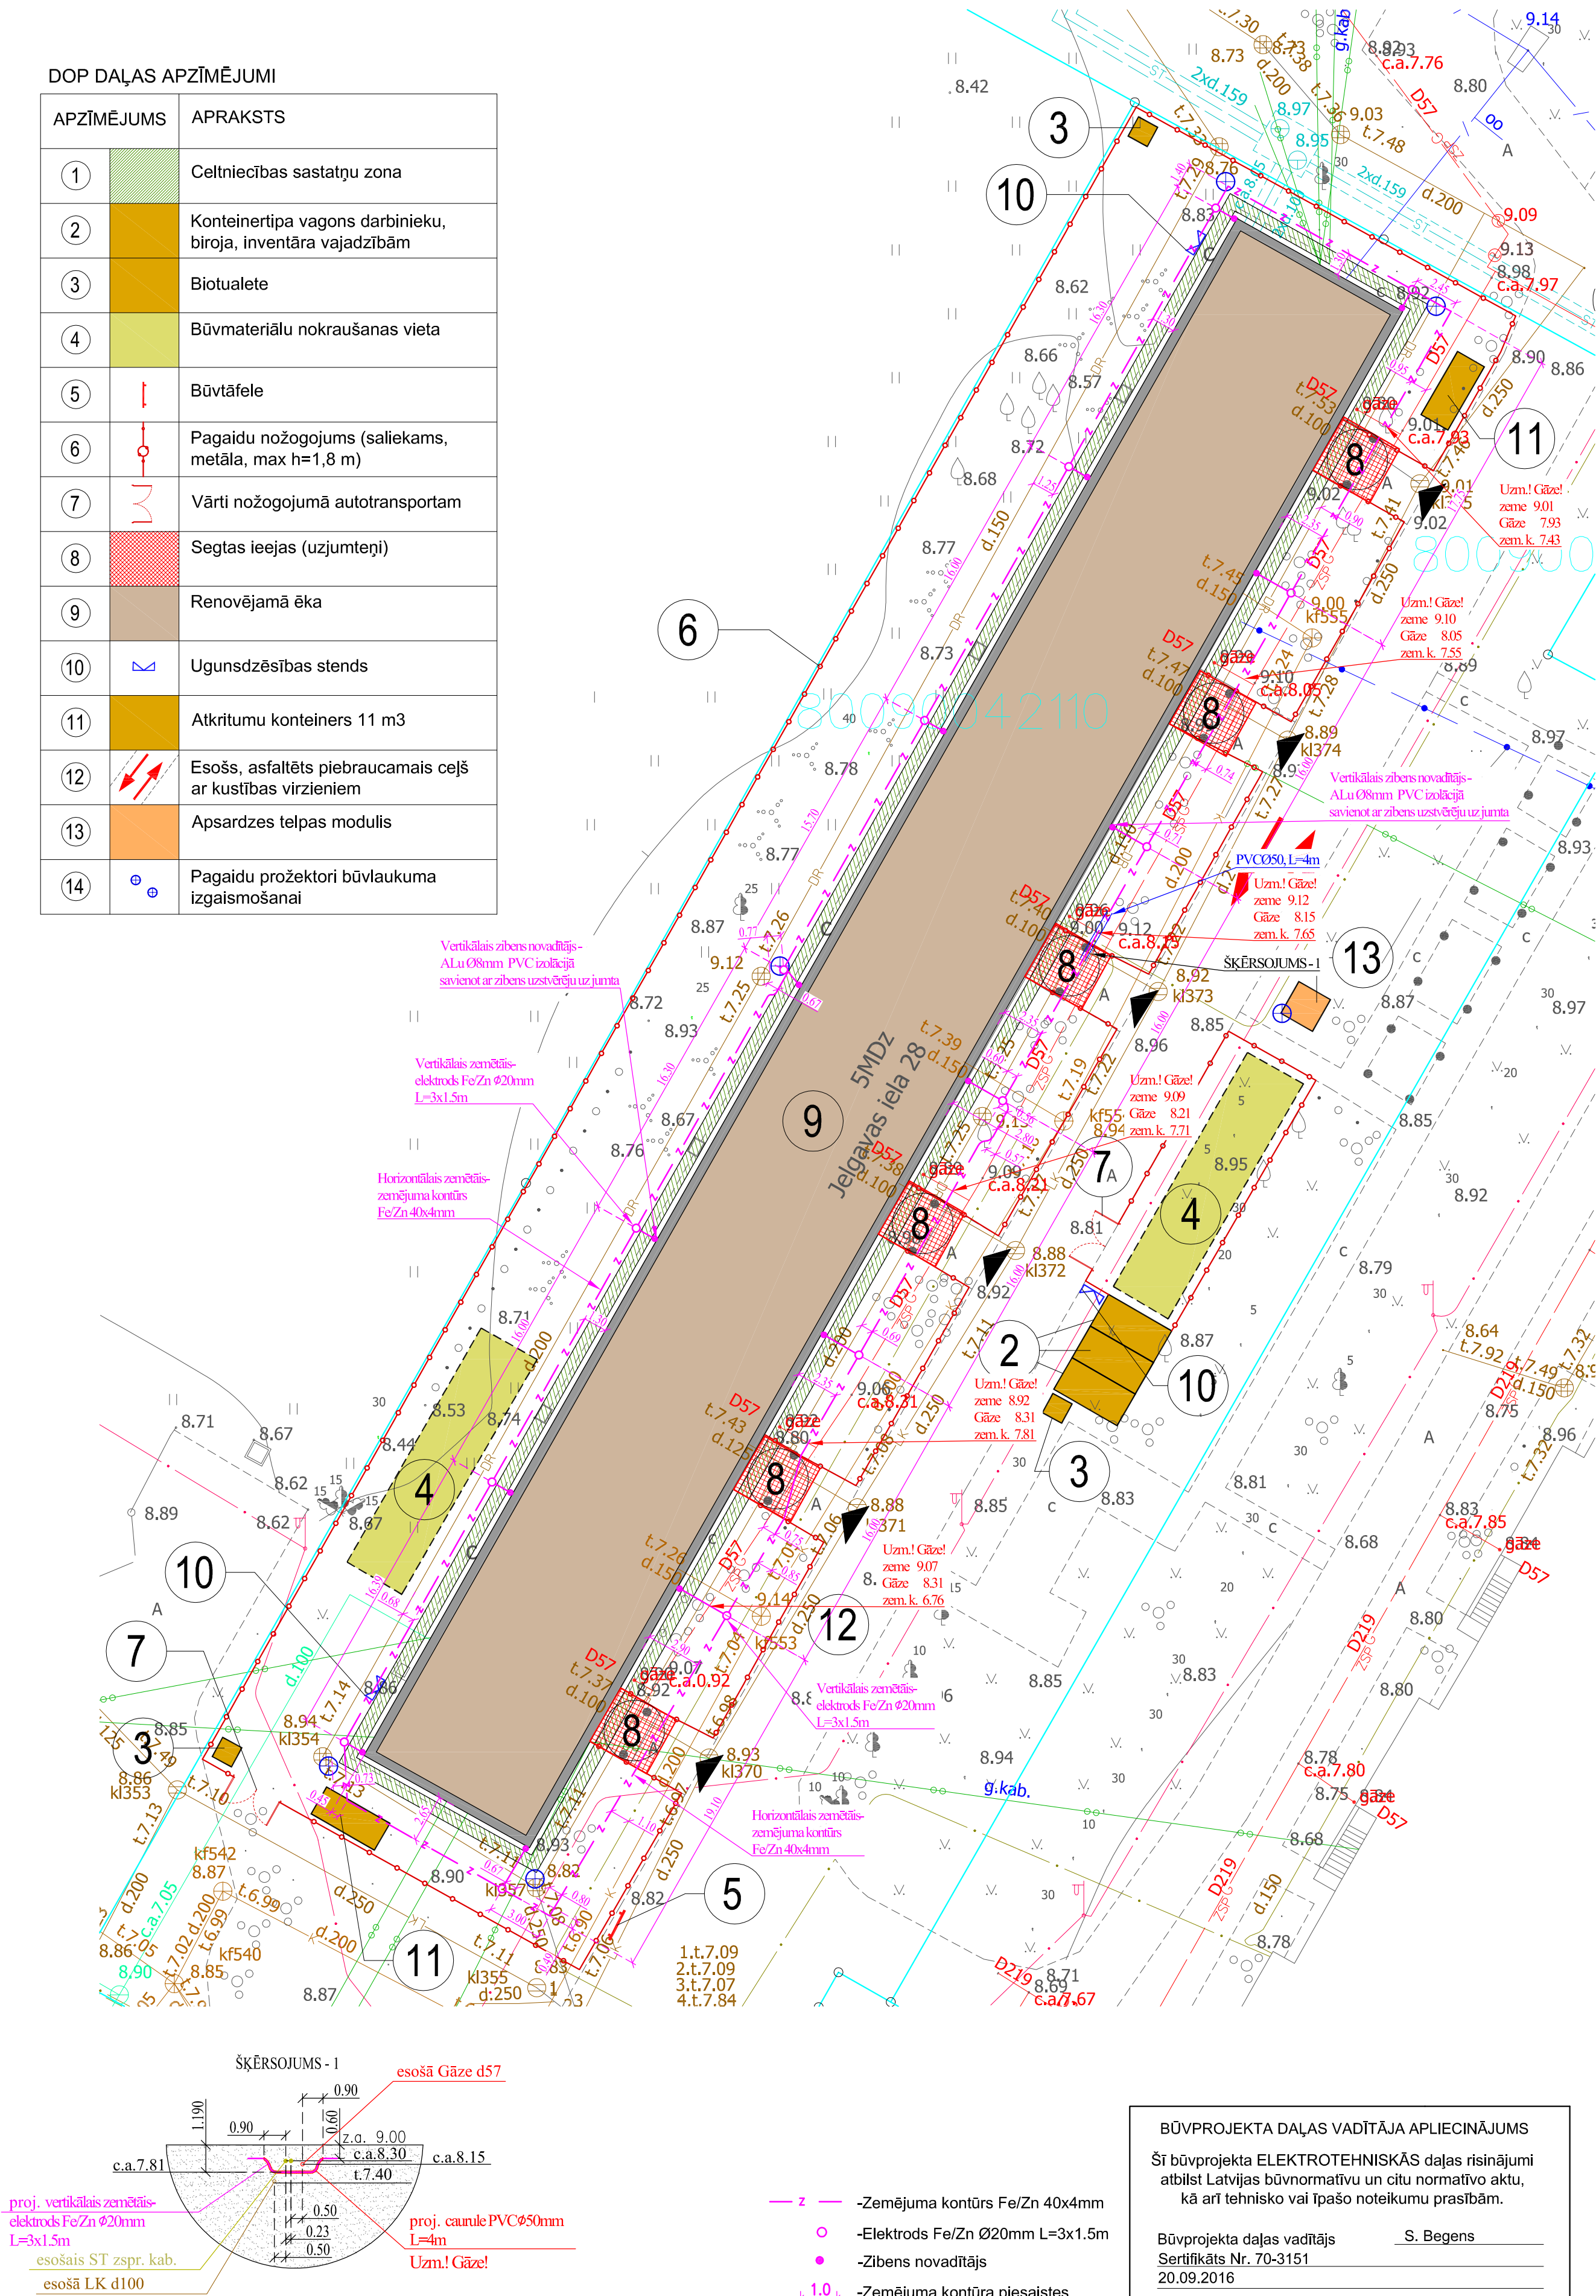

- Zemējuma un potenciāla izlīdzinājuma sistēma jāizpildīt saskaņā ar LVS EN 62305 un DIN 18014 prasībām.
- Zemējuma kontūrs veldojams no Fe/Zn 40x4mm, 0.6m dziļumā un vertikāliem elektrodiem Fe/Zn Ø20mm L=3x1.5m. Projektējamo un esošo komunikāciju šķērsojumā un tuvumā darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, ieguldot kabelus, ievērot šķērsošanas attālumus.
- Zibenssaizsardzības zemējuma kontūra pretestībai jābūt ne lielāka par 10 Omiem. Elektrodu daudzums plānā norādīts nosacīti, gadījumā ja zemējuma pretestība būs lielāka nekā 10 Omi, elektrodu skaitu palielināt (precizēt montāžas laikā).
- Visi savienojumi jāveic ar bultskrūšsavienojumu un visi savienojumi ar zemējuma kontūru, kas atrodas zem zemes, jānotin ar pretkorozijas lentu.
- Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.
- Elektroiekārtu specifikāciju sk. -EL.IS lapās.

Pasūtītājs: A/S "Oļaines ūdens un siltums"					
Objekts: VIENKĀRŠOTĀS FASĀDES ATJAUNOŠANAS PROJEKTS (APLIECINĀJUMU KARTE), DZĪVOJAMĀ MĀJA					
Adrese: OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114					
Būvpr. d. vad.	S. Begens		20.09.16	Stadija	Mērogs 1:250
Būvpr. autors	S. Begens		20.09.16	TS	Lapa EL-4
					Lapas
Zemējuma kontūra plāns.					