NORAKSTS

Piegādātāju atlases
“Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines novads”
(piegādātāju atlases IDN: AS OŪS 2025/06_E)
Piegādātāju atlases komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.2

Olainē, Kūdras ielā 27 2025.gada 14.augustā

DARBA KĀRTĪBA

1. Jautājumi un atbildes.

Sanāksmē piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa – AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis.
Komisijas locekļi:
Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;
Terēzija Sola – AS „Olaines ūdens un siltums” juriste;
Ilze Bērziņa – AS „Olaines ūdens un siltums” vecākā projektu vadītāja.
Protokolē – vecākā projektu vadītāja Ilze Bērziņa.

Piegādātāju atlases komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2025.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.P-246.
Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001.

Piegādātāju atlases priekšmets:
Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines novads energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar piegādātāju atlases Nr. AS OŪS 2025/06_E nolikumu.
Iepirkumu veic Ministru kabineta 2024. gada 17.decembra noteikumos Nr.880 “Atbalsta programmas nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 3-311).

1.p.
Jautājumi un atbildes

Iepirkuma komisija 2025.gada 12.augustā uz komisijas kontaktpersonas e-pasta adresi ir saņēmusi jautājumus no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma prasībām.

Jautājumi:

Lūdzu precizēt par papildus siltumizolācijas fasādes izlīdzināšanu asīs apjomu 5-6
Nav īsti skaidrs, kuras sienas daļas plānots siltināt? Un ar kādu siltumizolācijas materiālu.
1. Vai siltināt plānots tikai 1.stāva daļu pēc mūrēšanas
un siltināt atbilstoši sienas pīrāgam S4?

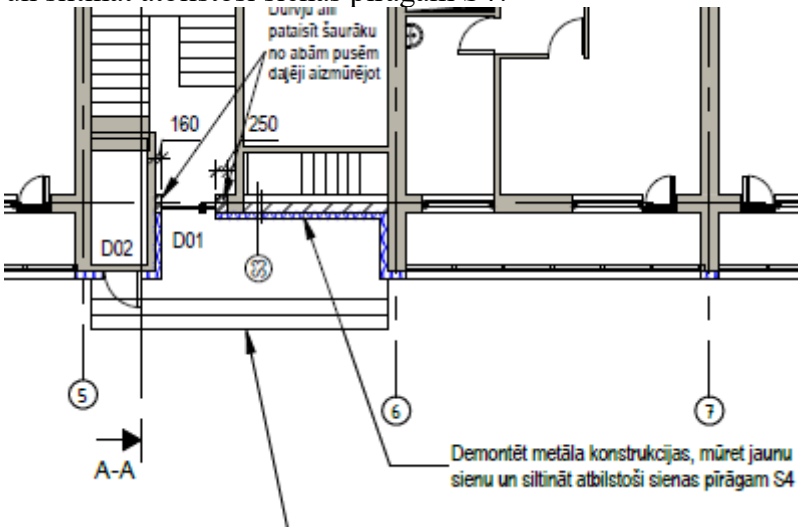

2. Vai ir jāizlīdzina visa siena no pamatnes līdz jumtam?

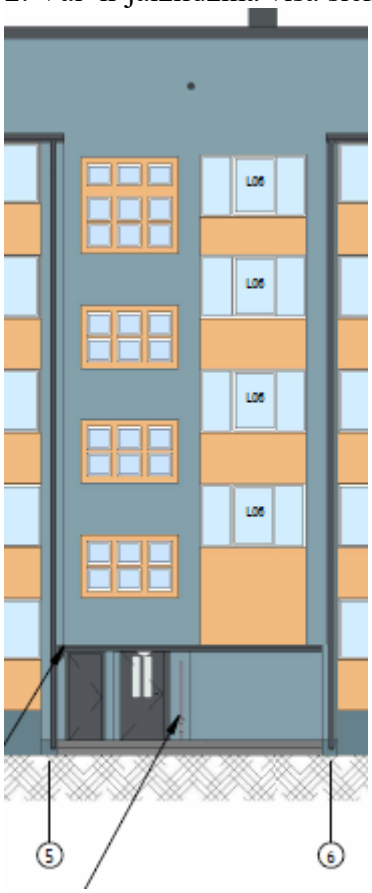

3. Var būt nepieciešams izolēt sānu sienas gar asīm 5-6

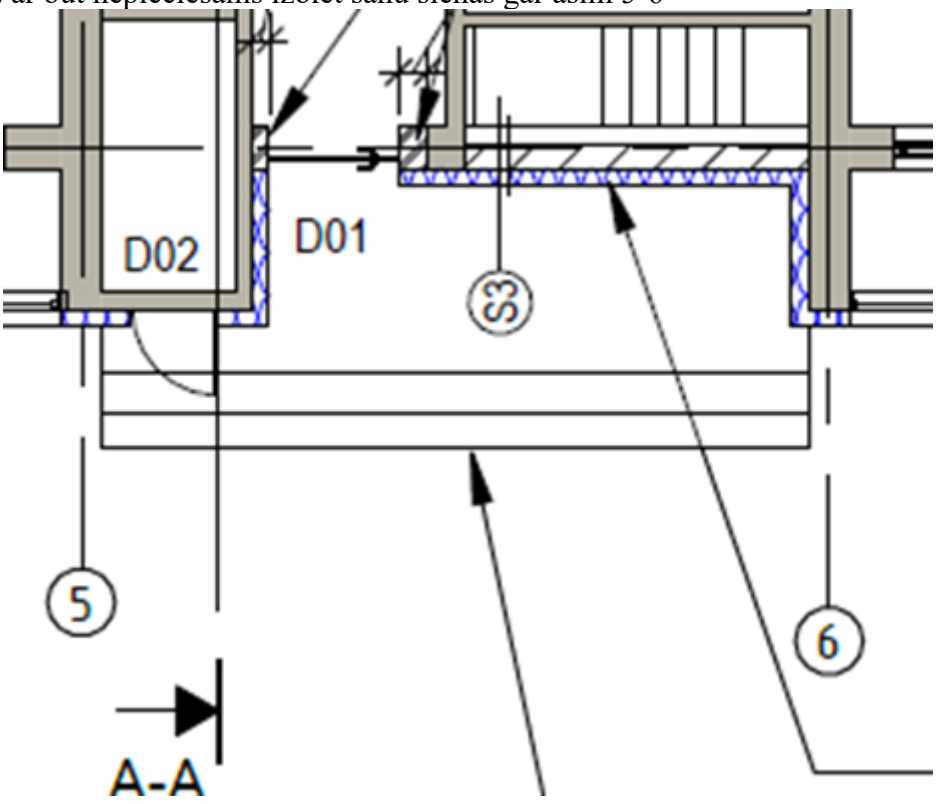

Atbilde:

Izlīdzināšanu plānots veikt tur kur iedziļinājumi kāpņutelpas sienai, pie mazajiem logiem, izmantojot Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents, iedziļinājumus aizpildot ar Putupolistirolu TENAPORS EXTRA EPS150 (λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalentu), Izlīdzinošā kārta – SAKRET BAK vai ekvivalents, un ieejas mezgla sienas jāsiltina atbilstoši sienas pīrāgam S1.

Papildus komisija norāda, ka saskaņā ar Nolikuma 6.punktu Pretendentam ir iespēja veikt Objekta apsekošanu dabā.

Piegādātāju atlases komisijas priekšsēdētājs: V.Liepa

Piegādātāju atlases komisijas locekļi: M.Mazurs

T.Sola

Protokolēja: I.Bērziņa