


APZĪMĒJUMI	
	T1- radiatoru siltumapgādes turpgaitas cauruļvads
	T2- radiatoru siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads
	NV- noslēgvārsts
	Termostatiskais vārsts ar galvu
	Tērauda radiators ar termoregulatoru
d- 15	Caurules diametrs

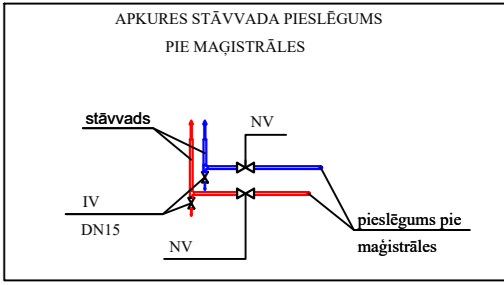

PIEZĪMES

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, visus izmērus precizēt uz vietas.
- Apkures sistēmas kritums 0,002, atpakaļgaitas caurulvadiem jāveido siltumnesēja plūsmas virzienā, bet turpgaitas caurulvadiem pretēji siltumnesēja plūsmas virzienā uz siltummezglu.
- Pirms sistēmas izolēšanas veikt hidrolikisko pārbaudi.
- Sistēmas zemākajos punktos uzstādīt izlaides ventilus.
- Vietās kur caurulvadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu caurumus paredzētaizpildīt ar ugunsdrošiem hermētizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.
- Visus izmantojamās materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja ieteikumiem norādījumiem.
- Caurulvadu un radiatoru izvietojumus dots orientējoši. Caurulvadu montāžas augstumu precizēt darba gaitā.

B				
A				
KODS	IZMAINAS	IZMAINAS VEICA	DATUMS	
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPĒKĀ, JA APLECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU				
PROJEKTS				
Reģ. Nr. 40203172287, Ziemeļu 5.k-116. Būv. Līv. - 1013, Kom. Līv. (PARK2002)021956001				
BŪVPROJEKTA BUDŽETA		PASKAIDROJUMA NR.		
AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS", reģ.Nr. 50003182001, kūdras iela 27, Oļaine, LV-2114		1-24A/19		
BŪVPROJEKTA MĀKSA		TĀLRS.		
ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAJĀI STACIJAS IELĀ 18, OLAINĒ, OLAINES NOV.		analogi rādījumi Nr.		
OBJEKTA ADRESĒ		STADIJA		
STACIJAS IELĀ 18, OLAINĒ, OLAINES NOV.		PASKAIDROJUMA RAKSTS		
BUDŽETA MĀKSA		DATUMS		
APKURE: 5. STĀVA PLĀNS		MĒROKS		
DALĀS VAD.		06.12.2024		DALA - RAK. NR.
IZSTRĀDĀJA.		06.12.2024		LAPAS NR.
				AVK-A-7