




Apkures sistēmas bēniņu stāva plāns

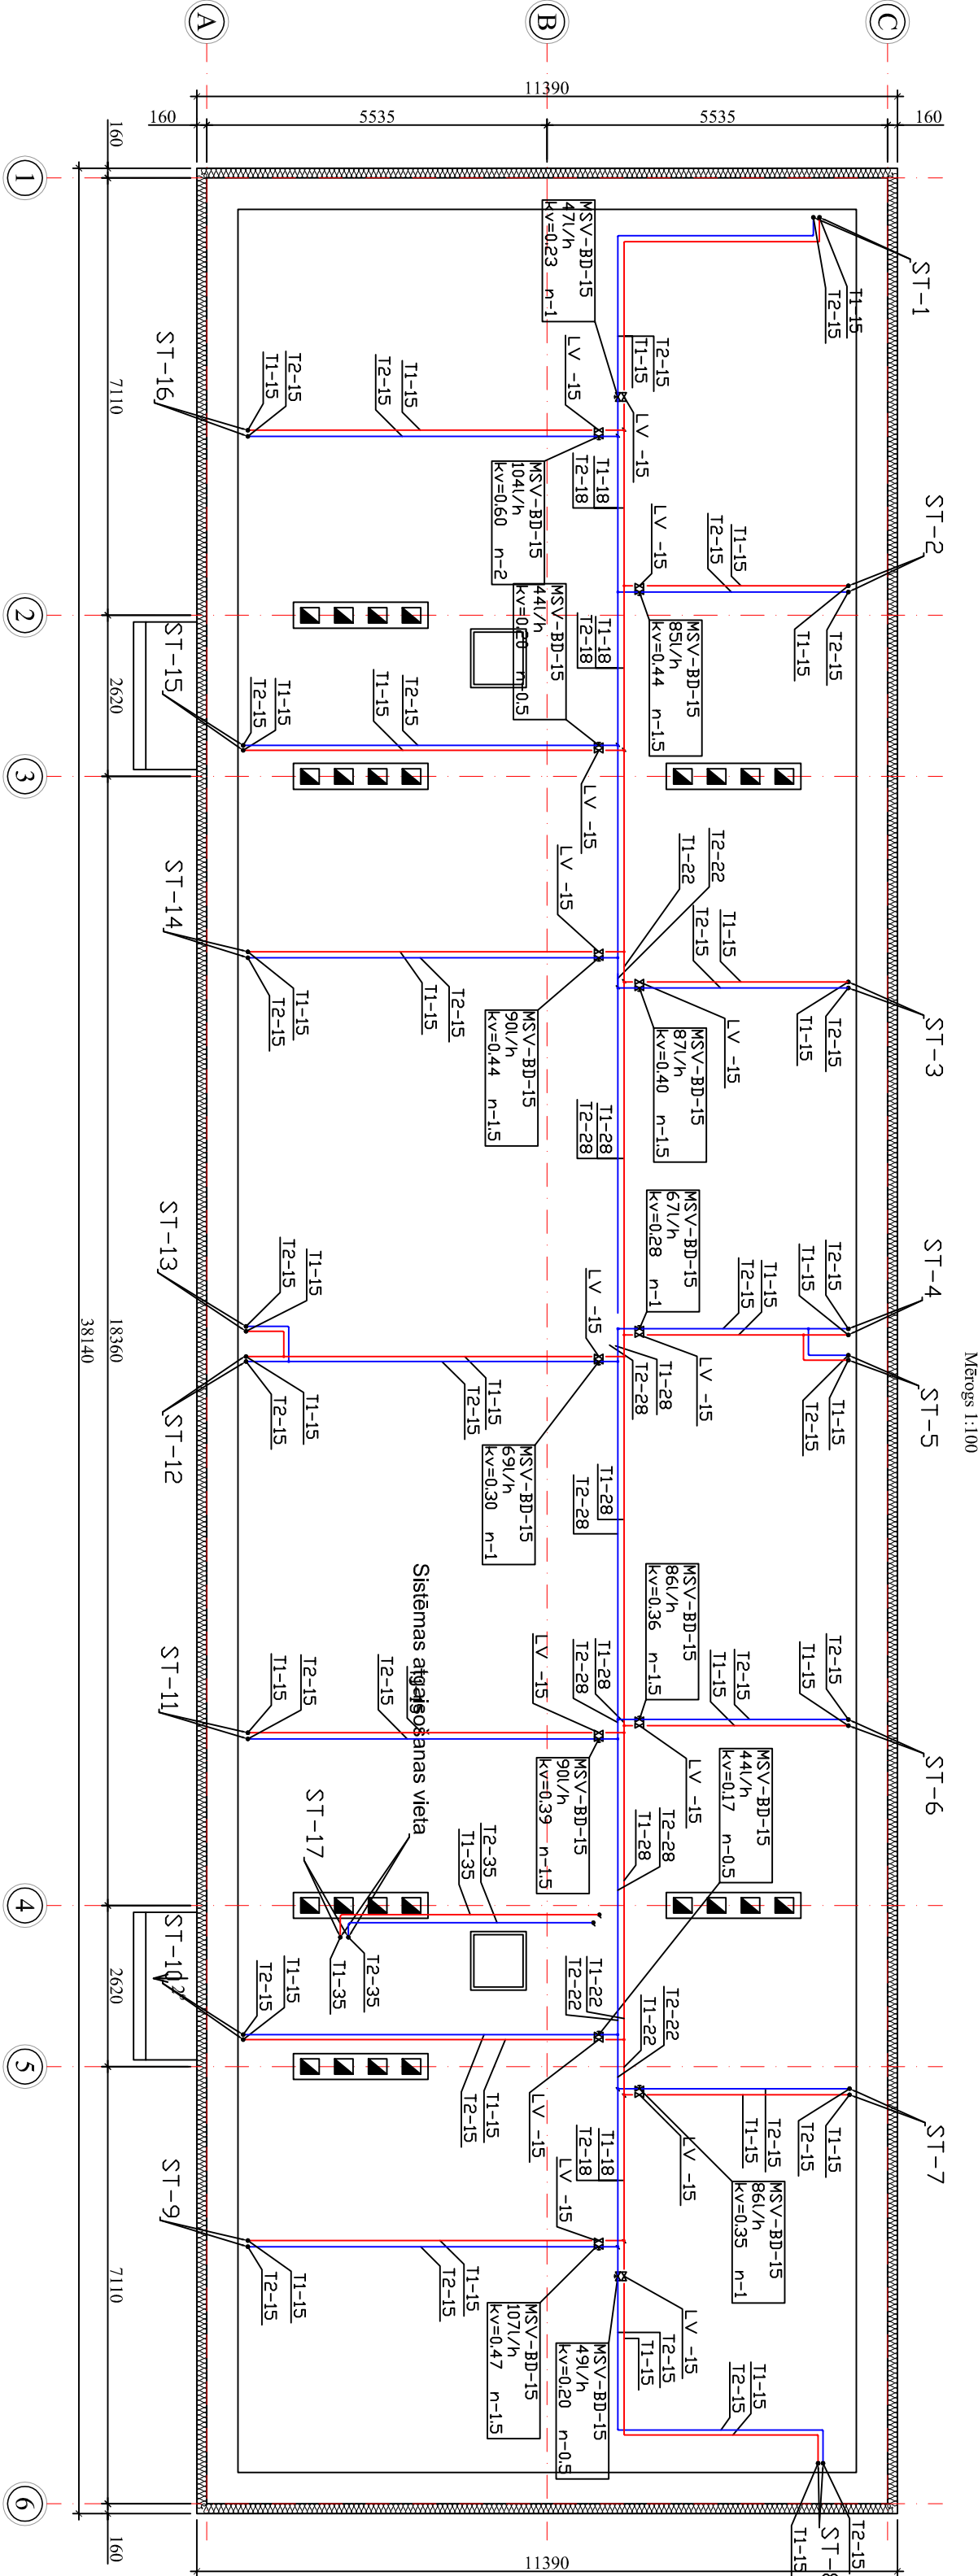

APKURES CAURUŅVADU SILTINĀŠANAS TABULA

Izolējamo cauruļvadu raksturojums	Siltumizolācijas nosaukums	Siltumizolācijas biezums atkarībā no cauruļvadu izmēra		Piezīmes
		DN15-DN32	DN40-DN50	
Apkures caurules bēniņu stāvā	ISOVER KK-ALC	60mm	80mm	Cauruļvadus pēc siltināšanas pārklāt ar PVC materiālu

- Piezīmes.
- Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt lapā AVK-1.
  - Apkures sistēmas cauruļvadi tikai nosacīti atbūvēti no sienām.
  - Apkures sistēmas maģistrāles cauruļvadu izvietojumus projektā (bēniņu stāvā) var atšķirties no esošās apkures sistēmas trasējuma vietām. Maģistrāles cauruļvadus izbūvēt siltumizolācijas slānī.
  - Izbūvējot maģistrāles cauruļvadus ievērtēt cauruļvadu lineāro izplešanos (to kompensāciju paredzēt apejot esošās konstrukcijas).
  - Apkures sistēma iztukšošana tiks realizēta caur izlaides ventiļiem sistēmas zemākajos punktos un siltumpunktā.
  - Apkures sistēmas radiatorus paredzēt ar atgaisotājiem.
  - Kāpņu telpās radiatoru jāizvieto nīšās, tā lai tie netraucētu evakuācijas ceļiem.
  - Cauruļvadus izbūvēt ar kritumu i=0,002 sistēmas iztukšosanas vietu virzienā.
  - Apkures sistēmu montēt no presējamiem tērauda cauruļvadiem.
  - Radiatoru pievadcaurules montēt no d15 diametra cauruļvadiem.
  - Cauruļvadu izmēri doti atbilstoši ražotāja apzīmējumiem (dots ārējais diametrs).
  - Cauruļvadus montēt atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
  - Cauruļvadus izolēt atbilstoši tabulā dotajiem norādījumiem.



B					
A					
KODS		IZMĀJUMS		IZMĀJUMA DATUMS	
CAD PASĒJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMĀJUMS IR SPĒKĀ, JA APĻIECINĀTAS AR BDO/PROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU.					
PROJEKTAIS:					
PASŪTĪTĀIS:		AS "OLAINES DEDENS UN SILTUMS"		PASĒDĀTĀIS:	
BDO/PROJEKTS:		DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		PĀLĀINĀTĀIS:	
ADRESĒ:		ZENGAULES IELA 11, OLAINĒ.		DATUMS:	
RĀSĒL NOSAUKUMS:		KĀDASTRA NR. 8009 002 0620		STĀDA:	
DAUJAS VADĪ:		APKURES SISTĒMAS PIRMĀ UN OTRĀ STĀVA PLĀNS		MĒRĒKOS:	
UZSTĀDĀJĀK:		K. SPROGŠS		DĀLA:	
				RĀS. NR.	
				LĒMŠ NR.	
				AVK-3	