


APZĪMĒJUMI	
	T1- radiatoru siltumapgādes turpgaitas caurļvads
	T2- radiatoru siltumapgādes atpakaļgaitas caurļvads
	NV- noslēgvārsts
	Termostatiskais vārsts ar galvu
	Tērauda radiators ar termoregulatoru ar atgaitas vārstu un alokatoru
d- 15	Caurlušu diametrs

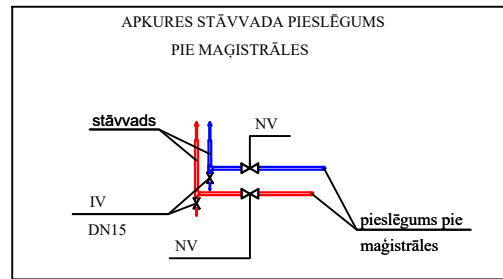

- PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros - visus izmērus precizēt uz vietas.
 2. Apkures sistēmas kritumi 0,002, atpakaļgaitas caurļvadiem jāveido siltumapgādes pilsēmas virzienā, bet turpgaitas caurļvadiem pretējā siltumapgādes pilsēmas virzienā uz siltumapgādi.
 3. Pirms sistēmas izolēšanas veikt hidrolikisko pārbaudi.
 4. Sistēmas zemākajos punktos uzstādīt izlaidus ventilus.
 5. Vietās kur caurļvadi šķērso starpsienas pārsējumā un ugunsdrošībai nodrošināt caurumus paredzētajā pildspūnī ar ugunsdrošiem hermētizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsdrošības robeža.
 6. Visus izmantotajos materiālos iestrādāt un izvērtēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
 7. Caurļvadu un radiatoru izvietojums dots orientējoši. Caurļvadu montāžas augstumu precizēt darba gaitā.

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APĻIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTAĒTĀJS			
Reģ. Nr. 40203172292, Ziemeļu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV - 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVPROJEKTA BĒRINĀTĀJS		PĀRSTĀTUMA NR.	
AS "OLAINES ĒDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001, KŪRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114		1-24A/20	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:		PĀRSTĀTUMA NR.	
ENERGOFĒKŒVITĀTĒS PĀAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀI EKAI ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ		-	
OBJEKTA ADRESE:		STABURĀ	
ZEMGALES IELA 22, OLAINĒ, LV-2114 KADASTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0717 001		PASKAIDROJUMA RAKSTS	
BASEJUMA NOSAUKUMS		DATUMS	
APKURES SHĒMA		24.12.2024	
DALAS VAD:		MĒROKS	
J. RANCĀNS		1:100	
IZSTRĀDAJA:		DALA RAK. NR.	
I. GROMOVA		24.12.2024	
		LAPAS NR.	
		AVK-A-8	