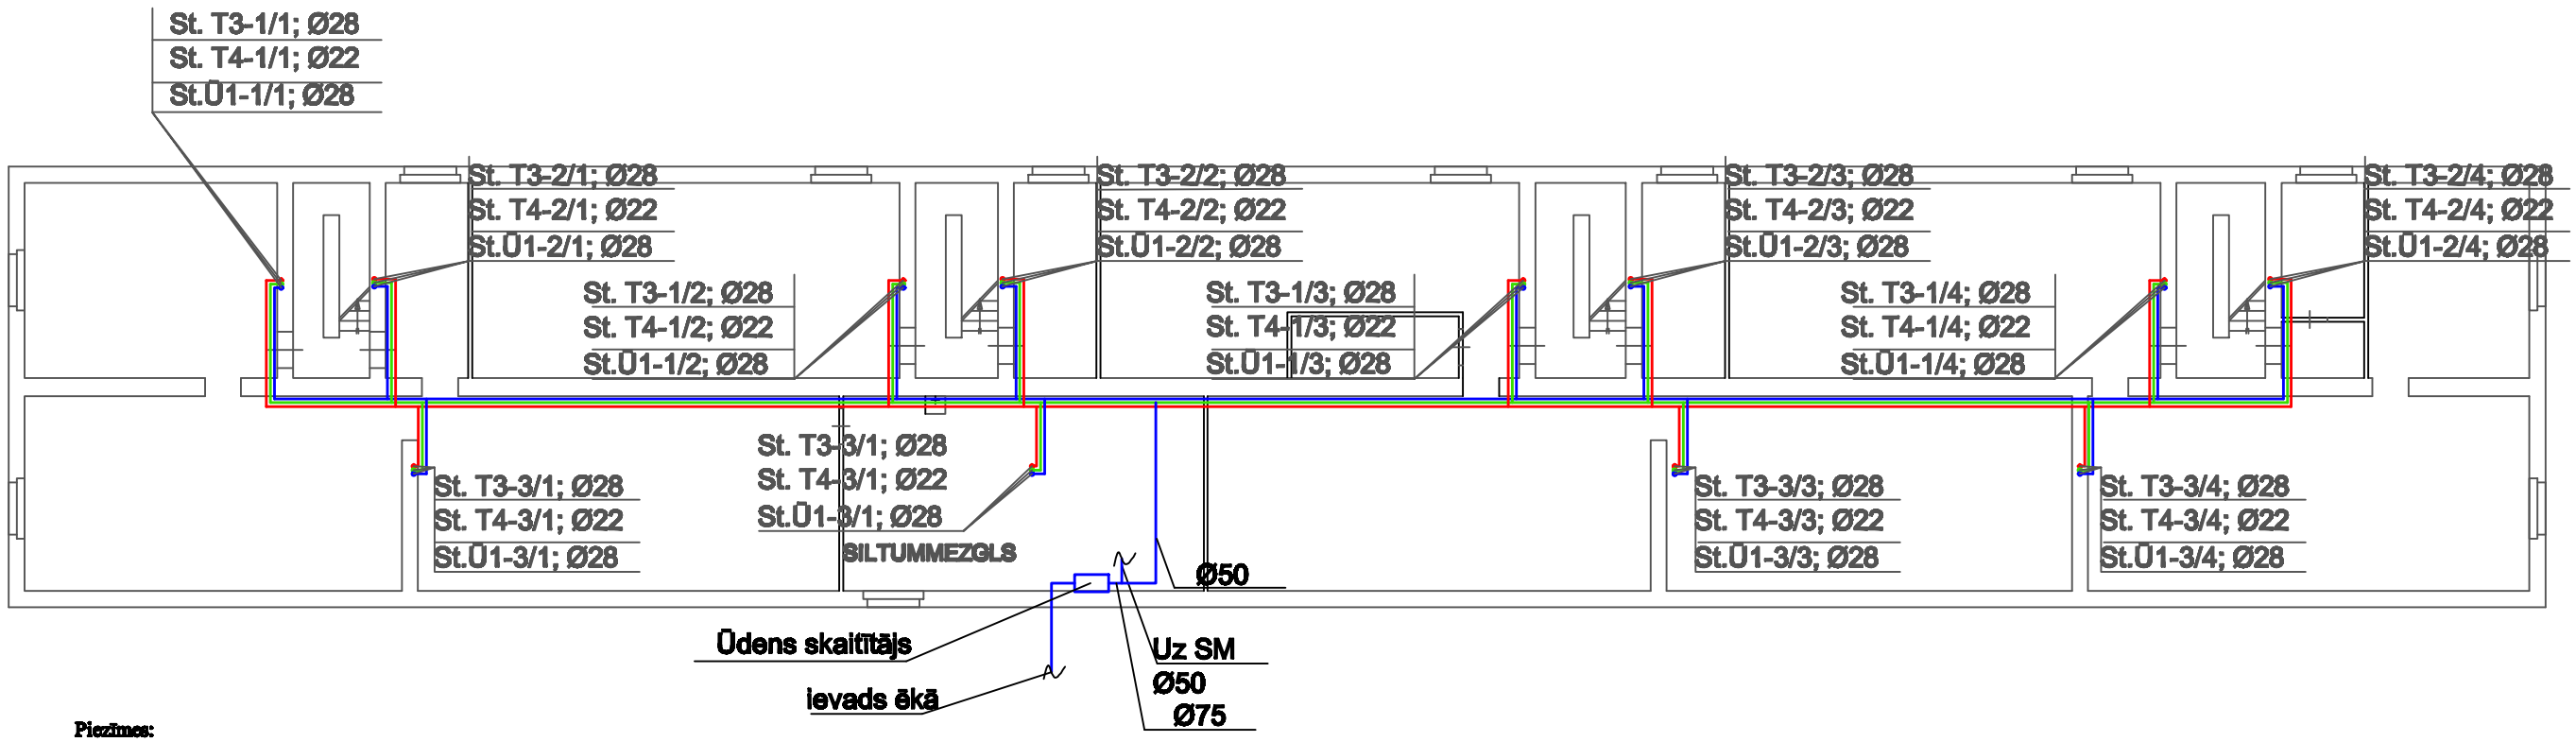

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmēja un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvē (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar ķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
4. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
5. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
7. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3.un 5.stāvā 1,0m virs grīdas.
8. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
9. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m;
10. Siltummezgla apsaistē iekļaut Ū1, T1 un T3 piesl ēgumus, savienojumus u.c.

Autorrēķ.:	SIA „Jaunā Tehniskā ekspertīžu birojs" Reģ. SIA Reģ. Nr. 40103184388, Aizpute, Liepājas iela 28, Aizpute, LV-3456, tā. 29472226		Objekts:	Daudzdzīvokļu ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu vertikālā shēmveidīga Kūdras iela 17 , Olaine	
			Pasūtītājs:	AS „Olaines ūdens un siltums" Reģ. Nr. 50003448894 Kūdras iela 17, Olaine, LV-2114	
Sīkgrāj. vad.	J.Velmakovičs		Adrese:	Kūdras iela 17, Olaine, Olaines nov., LV-2114	Stadija: Ekspertīzē pieņemtais / Lapa: ŪK-8 / Datums: 02.07.2018
Inženierijā	J.Velmakovičs		Rasējuma nosaukums:	Pagrabstāva plāns ar Ū1; T3 un T4 stāvam	Mērogs: 1:100

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmēja un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvē (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar ķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
4. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
5. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
7. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3.un 5.stāvā 1,0m virs grīdas.
8. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
9. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m;
10. Siltummezgla apsaistē iekļaut Ū1, T1 un T3 piesl ēgumus, savienojumus u.c.