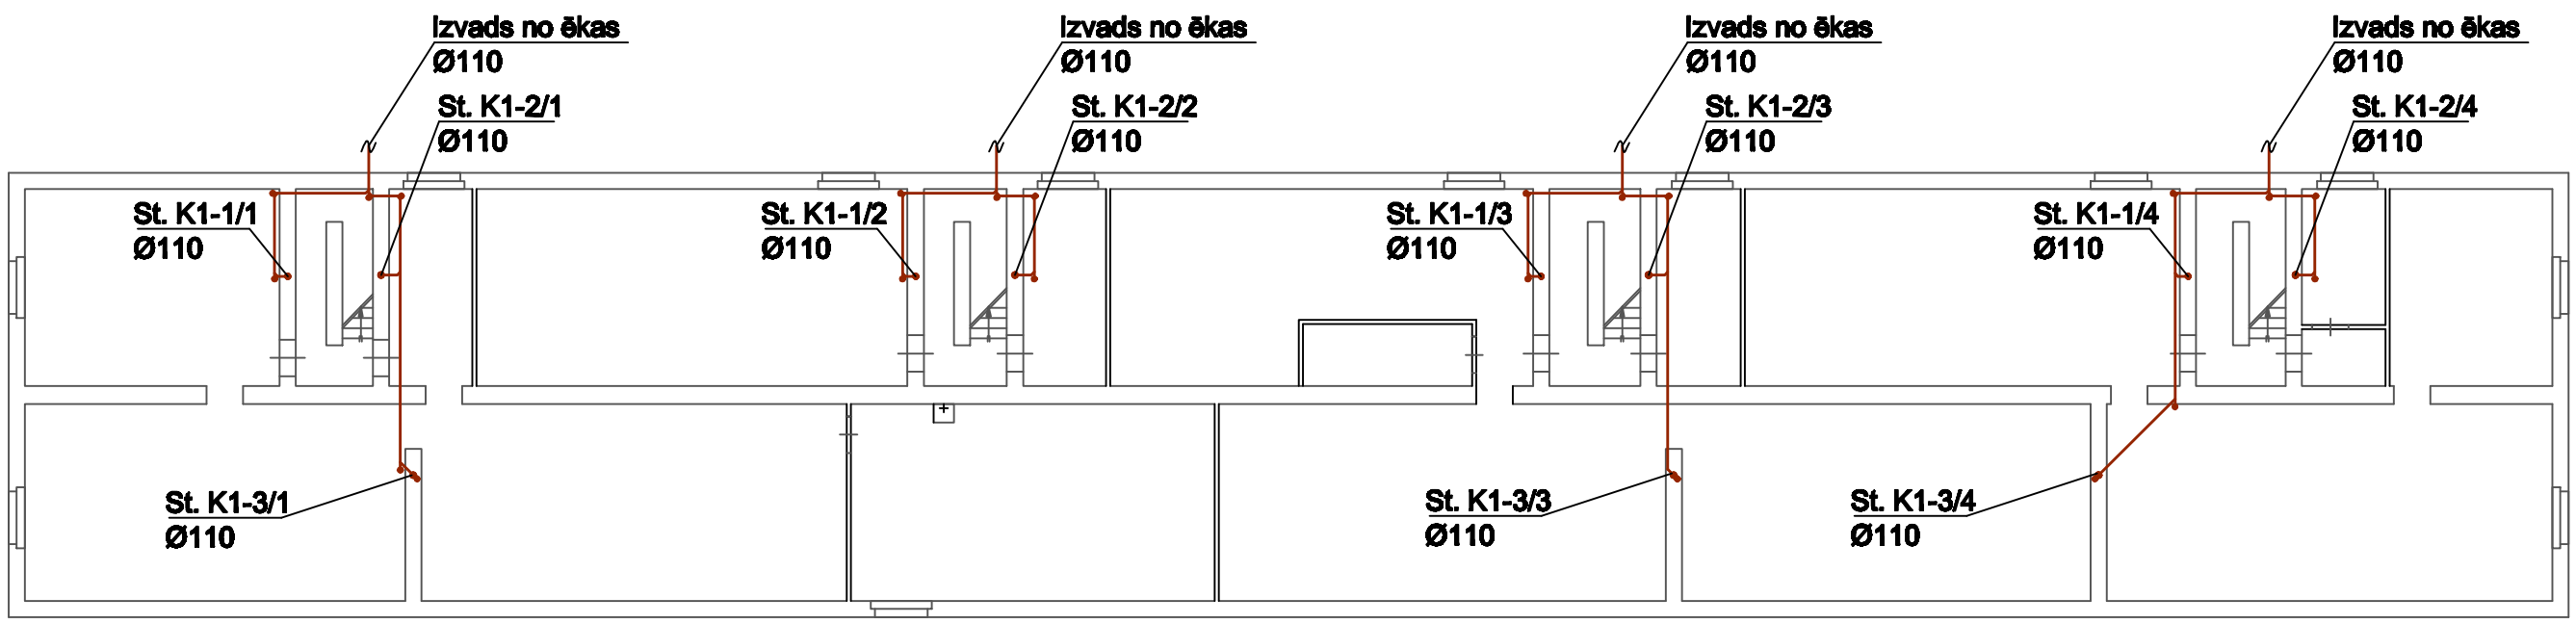

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (gulvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
4. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
5. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
7. Pēc 5.stāva pieslēguma Ø1 un T3 caurulēm mainās diametrs no Ø26 uz Ø22, caurulei T4 diametrs mainās no Ø22 uz Ø18.
8. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 4., 7.un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
9. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
10. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
11. Stāvvadu St. K1-2/1` ir paredzēta pirmā stāva dzīvokja pievienojumam.

Autortiesības:		Objekts:	Daudzdzīvokļu ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu vienkāršināta aksonometrija Klāņa iela 17 , Cēsis		
		Pasūtītājs:	AS „Cēsu ūdens un siltums" Reģ. Nr. 40003003884 Klāņa iela 27, Cēsis, LV-4114		
Sertificēts projektētājs Reģ. Nr. datorizkopē, Alunāņu iela 58, Jelgava, LV-3004, tel. 29470355		Adrese:	Kūdras iela 17, Cēsis, Cēsu nov., LV-2114	Stadija	Lapa	Lapu skaits
Sīkgrupā, vad.	J.Vēsmanis			Rasējuma grupas kods	DK-7	02.07.2018
Izstrādāja	J.Vēsmanis	Rasējuma nosaukums:	Pagrabstāva plāns ar K1 ūdeni	Mērogs		
				1:100		