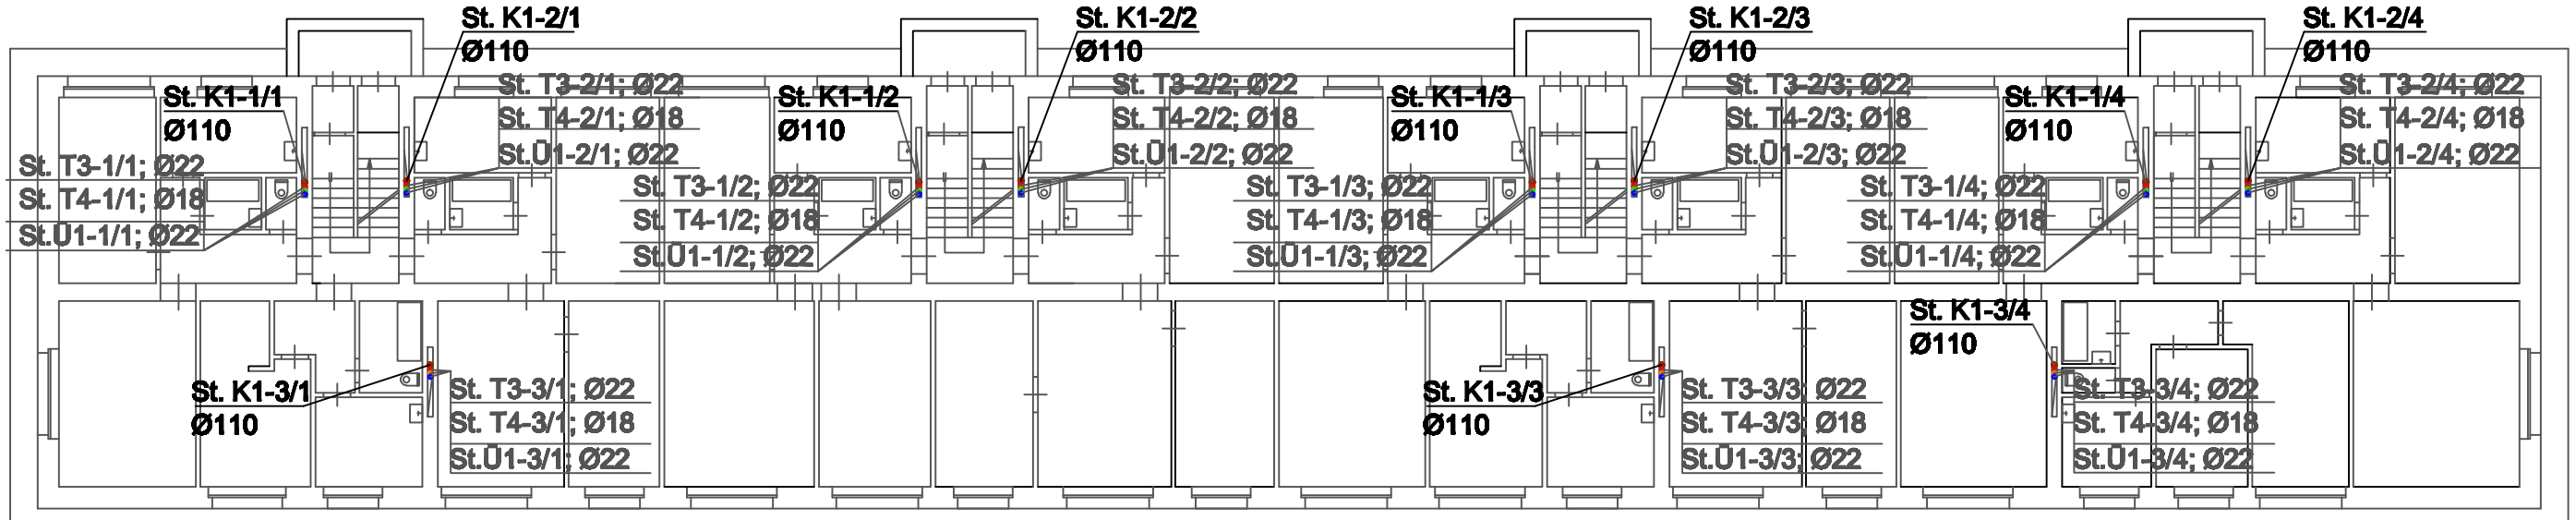

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
4. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
5. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
7. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3.un 5.stāvā 1,0m virs grīdas.
8. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
9. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.

Autortiesības:		Objekts:	Daudzdzīvokļu ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu vertikālā aksonometrija Klāvas iela 17 , Cēsis		
		Pasūtītājs:	AS „Cēsu Dzīvokļu un ēkas" Reģ. Nr. 40003000000 Klāvas iela 27, Cēsis, LV-2114		
		Adrese:	Klāvas iela 17, Cēsis, Cēsu nov., LV-2114	Stadija	Lapa	Datums
Būvprojekta vad.	J.Vaivadovičs			Darba projekts	ŪK-2	02.07.2018
Izstrādāja	J.Vaivadovičs			Mērogs		
			2, 5. stāva plāns ar Ū1; T3; T4 un K1 stāvvadiem	1:100		