



Atzaru no maģistrālo cauruļvadu izbūves principiālā shēma

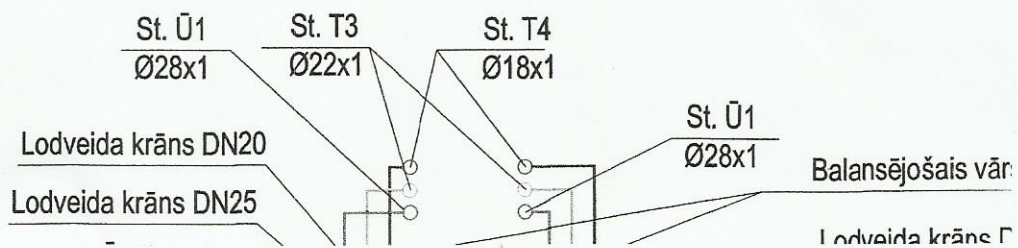

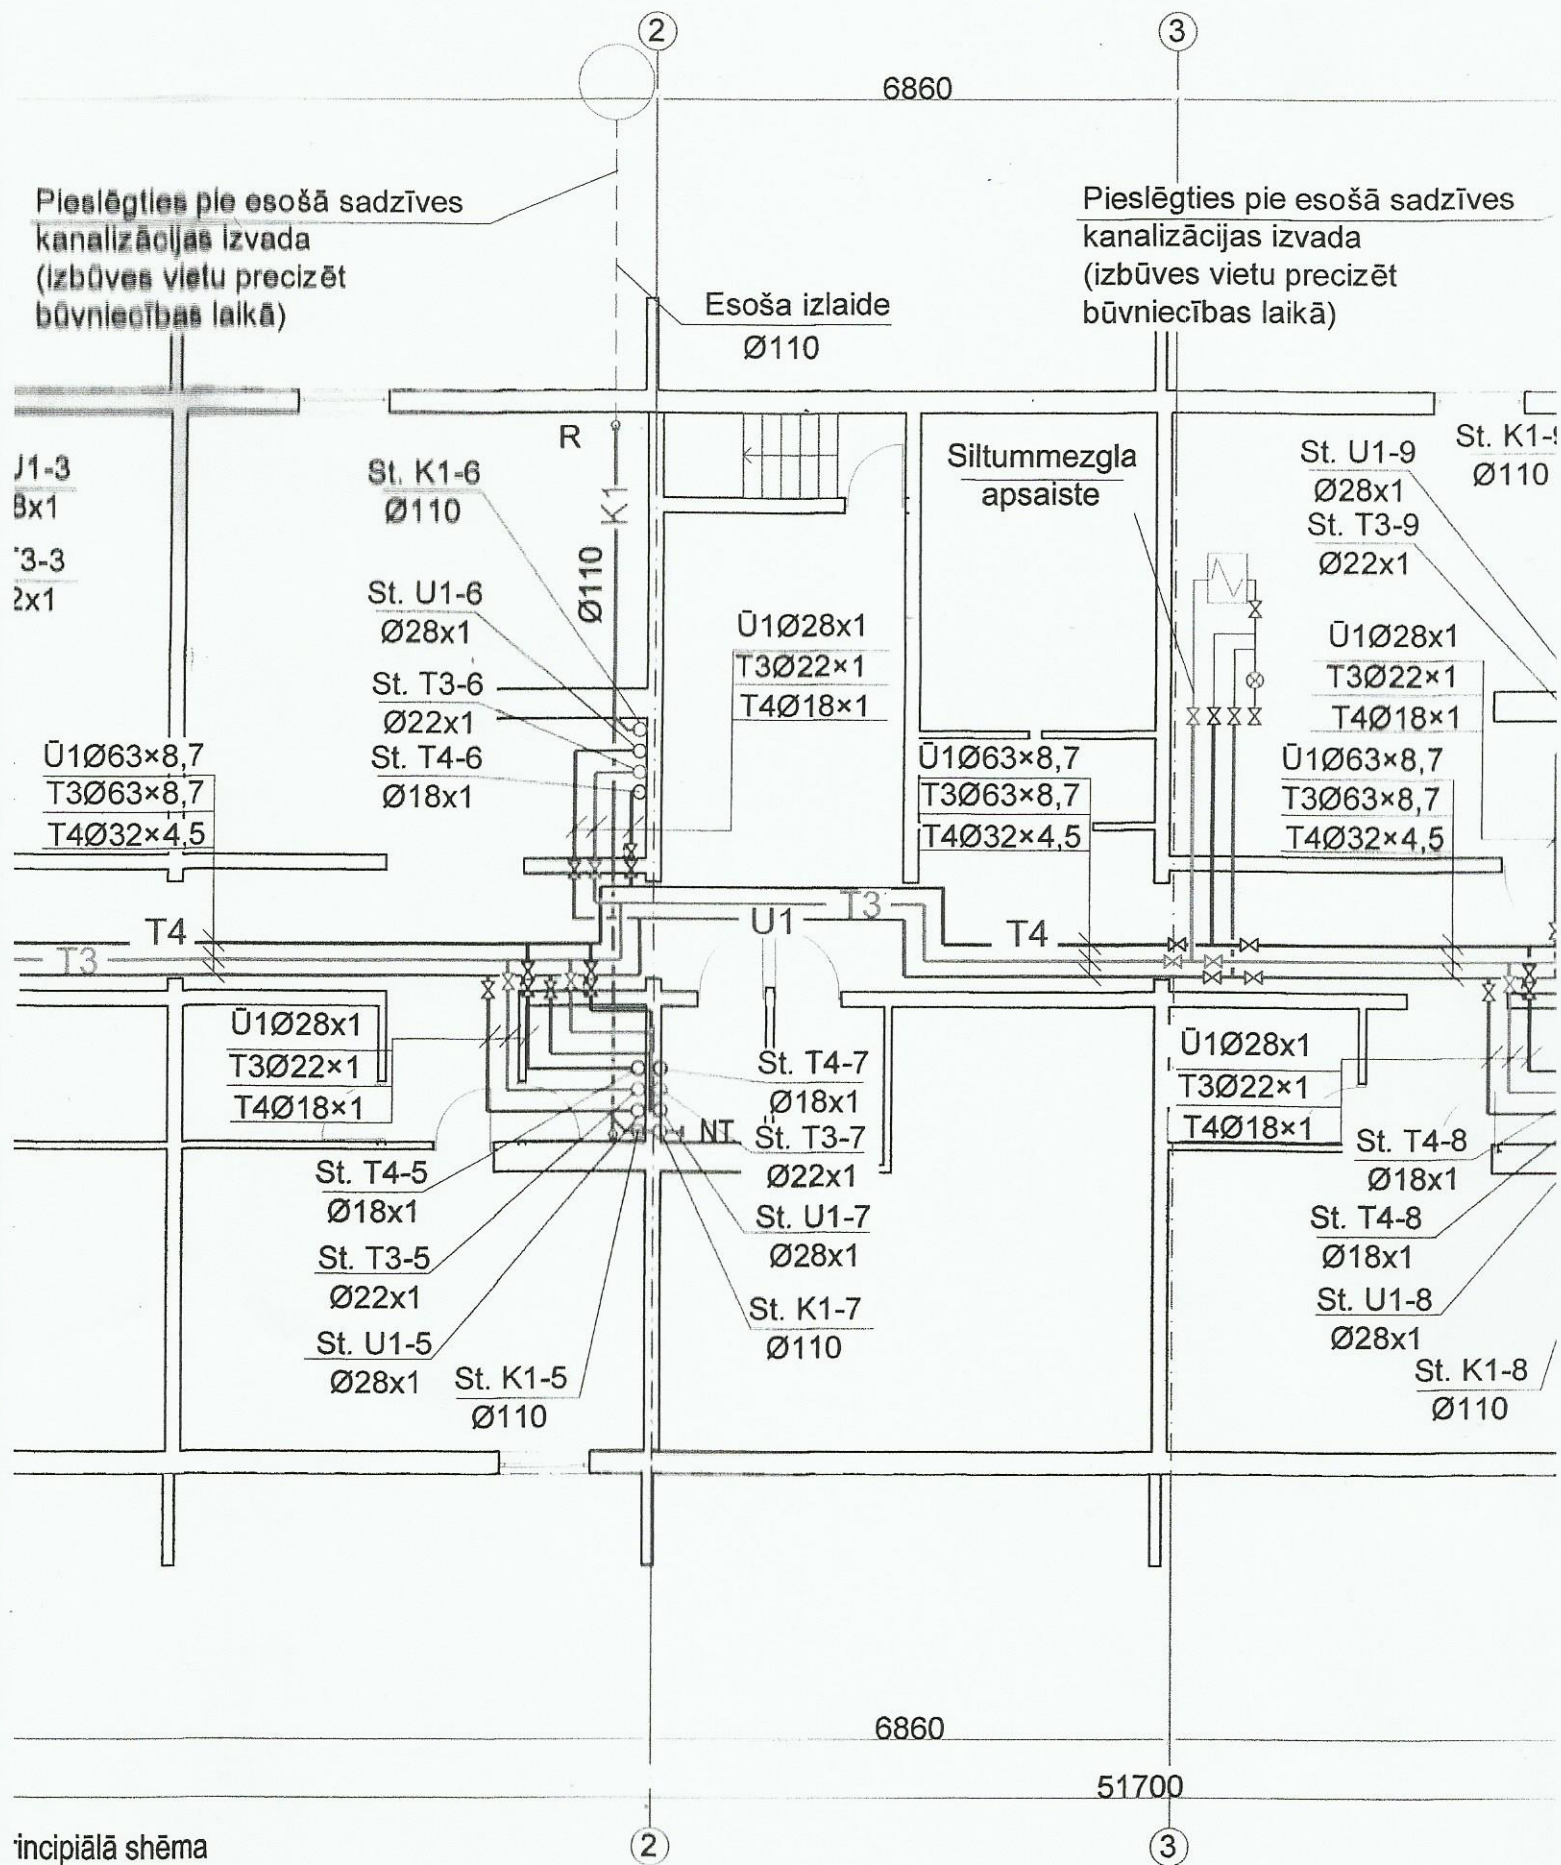

incipiālā shēma


st. Ū1
Ø28x1
Balansējošais vārsts DN15
I nodveida krāns DN15

25 070

eslēgties pie esošā sadzīves
analizācijas izvada
būves vietu precizēt
(vniecības laikā)

Pieslēgties pie esošā sadzīves
kanalizācijas izvada
(izbūves vietu precizēt
būvniecības laikā)

Esoša izlaide
Ø110

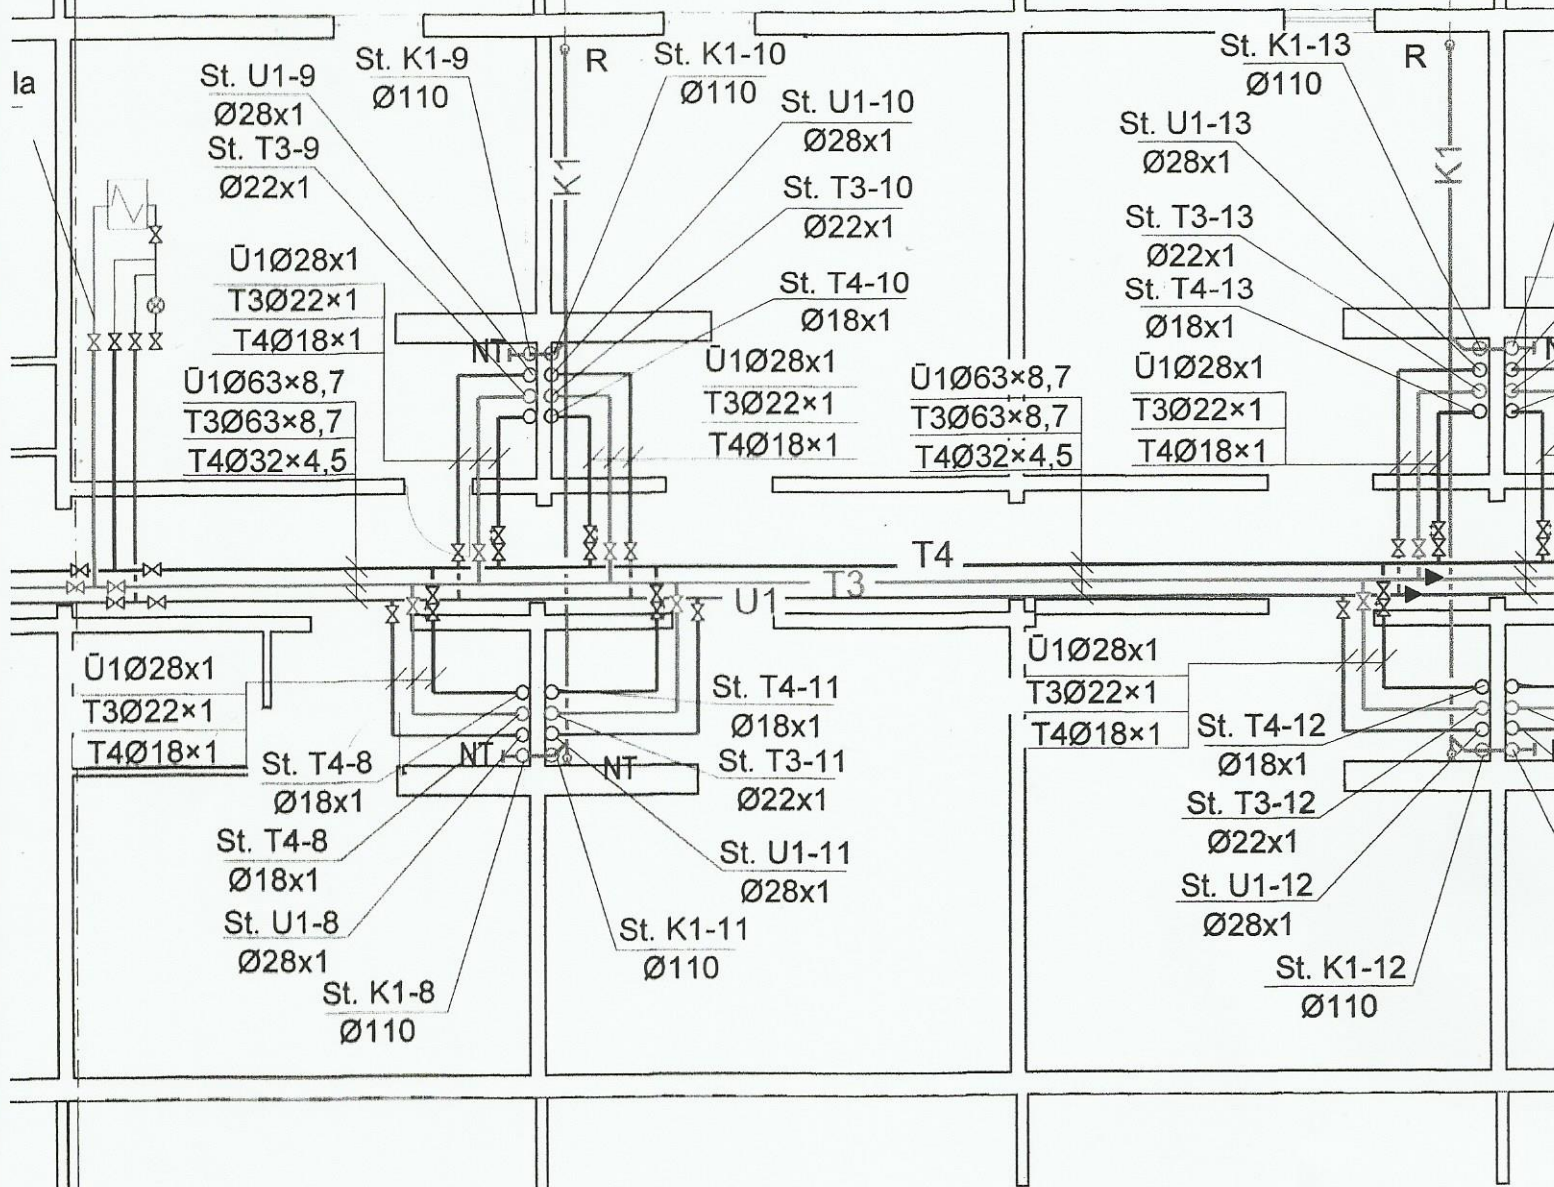

25 070

51700

③

PIEZĪMES:

1. Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt eso
 (sāntās) izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
 2. Čaurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības noda

25 070

4

PIE

lēgties pie esošā sadzīves
izlaidņa izvada
vietu precizēt
(būvniecības laikā)

Esoša izlaide
Ø110

B

St. K1-13
Ø110

St. U1-13
Ø28x1

St. T3-13
Ø22x1

St. T4-13
Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

U1Ø28x1
T3Ø22x1
T4Ø18x1

St. K1-14
Ø110

St. U1-14
Ø28x1

St. T3-14
Ø22x1

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

U1Ø50x6,9
T3Ø50x6,9
T4Ø32x4,5

Skalošanas ventilis DN25

Skalošanas ventilis DN40

14320

A


25 070

4

IMES:

Projektojamajos stāvvados paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju
vietās) izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

IMES: Izbūvēt, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz
izbūvēt, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz

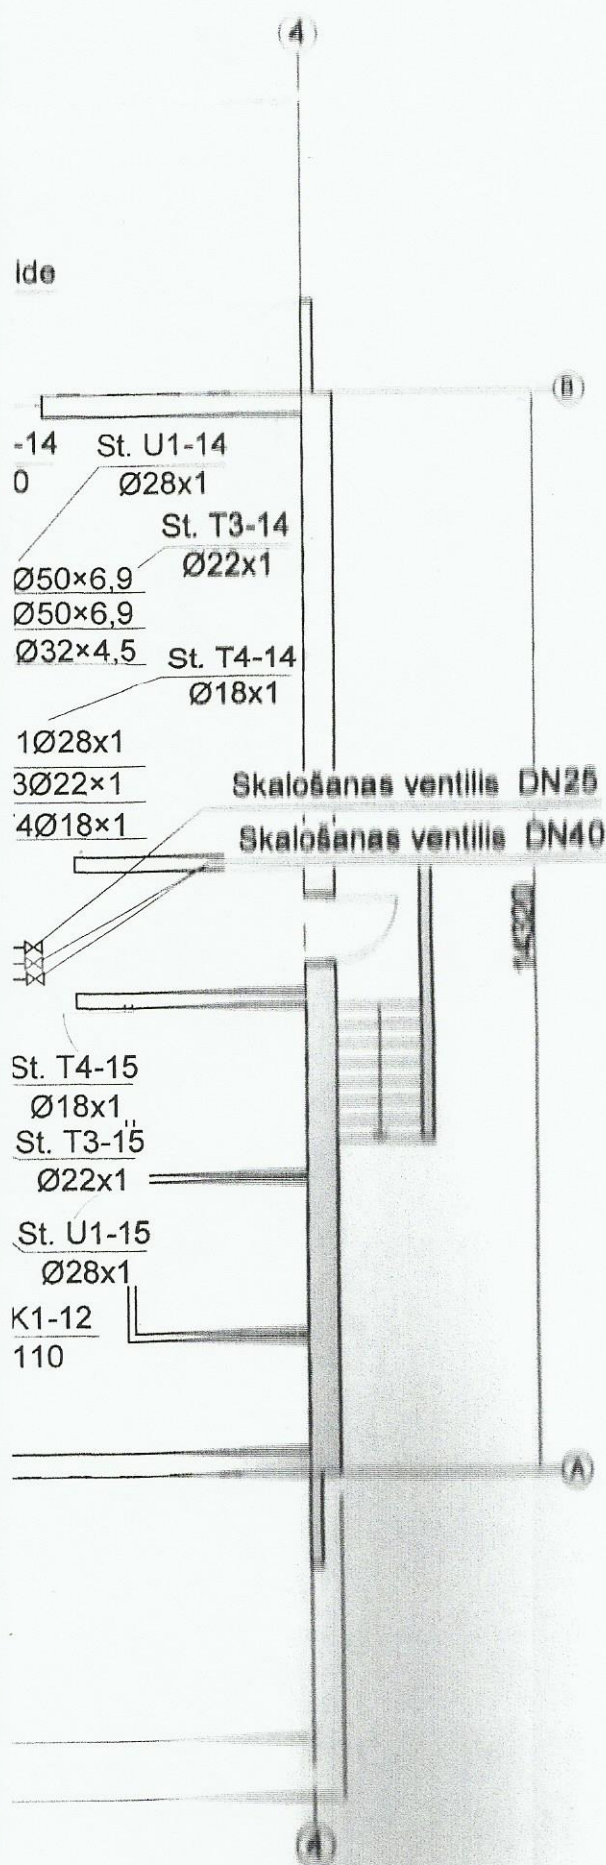

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
— K1 —	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
○ K1-1	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
R	Revīzija
NT	Noslēgtapa tīrīšanai
— T3 —	Karstā ūdens cauruļvads
— T4 —	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
— U1 —	Aukstā ūdens cauruļvads
—	Esošais aukstā ūdens cauruļvads
③ St.T3-1	Karstā ūdens stāvvads
③ St.T4-1	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
③ St.U1-1	Aukstā ūdensvada stāvvads
⋈ ⋈ ⋈	Lodveida krāns
⋈	Balansējošais vārsts

radu vietā (esošajās komunikācijās)

orobežojošās konstrukcijas, jāparedz

T4Ø32x4,5

Ø110

Ø110

18 970

1

Atzaru no maģistrālo cauruļvadu izbūves principiālā shēma

2

