


- Piezīmes:
1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdztīgi.
 2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
 3. Visus stāvvadus izvietot nomaiņāmo stāvvadu vietās.
 4. Ūdensapgādes sistēmas stāvvadu montāžai izmantot vara caurules. No pagraba maģistrāles līdz 5.stāvam izmantot vara cauruli Ø28, aiz atzara uz dzīvokli caurules diametra maiņa uz Ø22, kas paredzēta līdz 9.stāvam.
 5. Aukstā ūdens stāvvadus izolēt "Tuboīl" DG izolāciju 9mm biežumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "K-flex" EC izolāciju 13mm biežumā. Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens stāvvadus izolēt ar "Tuboīl" DG izolāciju 9mm biežumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "Isover" KK-AL izolāciju 20mm biežumā.
 6. Kanalizācijas sistēmas montāžai izmantot PVC cauruļvadus.
 7. Kanalizācijas stāvvadus izolēt ar "Isover" KK-AL čaulu izolāciju 20mm biežumā. Pagrabā guļvadus neizolēt.
 8. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
 9. Ūdens skaitītājus izmanto esošos, ko izvieto 1,0-1,4m virs grīdas. Divieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
 10. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
 11. Starpstāvu pārsegumā uzstādīt ugunsdrošo manžeti un atvērumu aizbetonēt.
 12. Ūdensapgādes caurulēm attālumā starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
 13. Kanalizācijas caurulēm attālumā starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
 14. Kanalizācijas tēkņu atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas, izvērtējot darbu veikšanas secību un piekļuves iespējas.

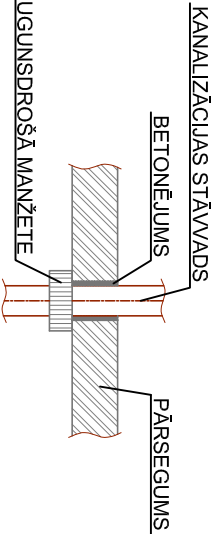

Izstrādāja :		Objekts:		Ūdensapgādes un kanalizācijas vienārtīgojā renovācija (602. sērija, 9.st., 1.sekc.)	
SIA BŪVEFEKTS Reģ. Nr. 54103051041, Būvkomersana reģ. nr. 7177-RKA Čekurkalna 4. st., 3/1-26. Rīga, LV-1026 T: (+371) 291 303 49		Pasūtītājs:		AS „Oļaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kdātras iela 27, Oļainē, LV-2114	
Būvproj. vad. R. Sondore		Adrese:		Zemgales iela 51, 602. sērija Oļaine, Oļaines nov., LV-2114 kadestra Nr. 80090010323001	Stādīja
Izstrādāja M. Zeltiņš		Rasējums:		1. stāva plāns ar Ū1, T3, T4 un K1 tīkliem	Lapa
					Vērt
					Ķē-4
					Datums
					29.11.2012
					1:100