



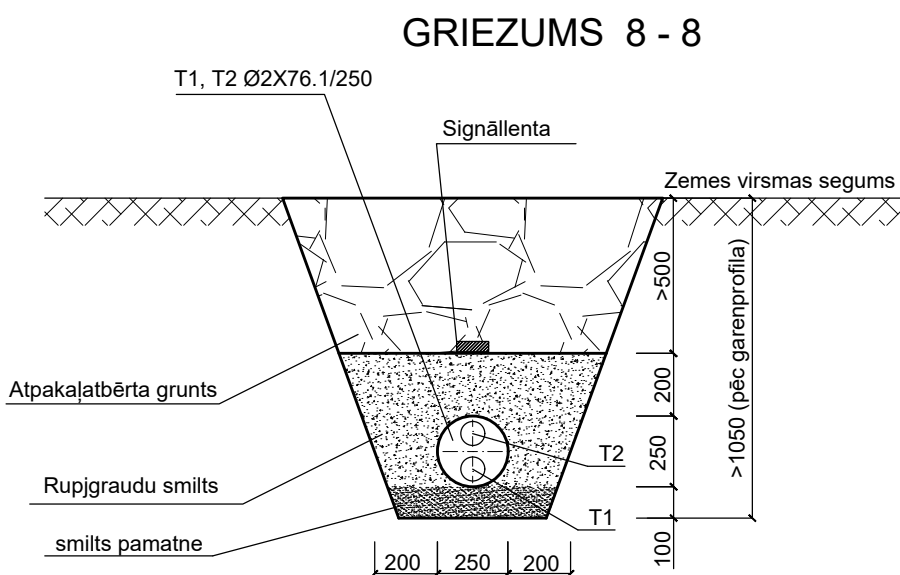



Kabeļu aizsardzības shēma



Kabeļu aizsardzības shēma



GRIEZUMS 11 - 11



PIEZĪMES

1. KABEĻU TUVUMĀ AIZLIEGTS VEIKT ZEMES DARBUS DZĪĻĀK PAR 0.3M, PIELIETOJOT PNEIMATISKOS INSTRUMENTUS VAI LAUZNĪ.
2. ATRAKTĪE KABEĻI JĀNODROŠINA PRET MEHĀNISKAJIEM BOJĀJUMIEM, IEVIETOJOT TOS SPECIĀLAJĀS APVALKAURULĒS.
3. JA VEICOT ZEMES DARBUS TIEK ATKLĀTS KABEĻIS, KAS NAV NORĀDĪTS DOKUMENTĀCIJĀ, JĀPĀRTRAUC DARBI, JĀNODROŠINA KABEĻA SAGLABĀŠANA UN JĀIZSAUC IEINTERESĒTO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI.
4. AIZLIEGTS VEIKT GRUNTS PLANĒŠANU KABEĻU AIZSARDZĪBAS ZONĀ, NEPRECIZĒJOT KABEĻA ATRAŠANĀS DZĪĻUMU AR KONTROLATRAKŠANAS PAŅĒMIENU.

OLAINES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE					PASŪT.Nr.21/2017		
PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"					SAT		
GRUPA 001 GRUNTS 0008, 0210, 0215, 0230, 0361, 0364; GRUPA 501, GRUNTS 0201, 0216, 0217, 0219, 0220, 0221					Stadija	Lapa	Mērogs
BPV,BPDV	A.Karlevica		10.11.2017.	SILTUMTĪKLI 1.KĀRTA	BP	28	1:25
Izstrādāja	M.Nagla		10.11.2017.	GRIEZUMI 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 GRIEZUMI 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 KABEĻU AIZSARDZĪBAS SHĒMA	SIA "Bek - Konsult"		