


ATJAUNOJAMO SEGUMU SARAKSTS

Apdzīvējums plānā, nosaukums	Laukums, m²	Seguma konstrukcija	Biezums, mm
1. Atjaunoti zālieni	3783	Zālija sēkla 35 g/m2 Augšne. Iesēt zāliju. Atpakalābēta grunts	200
2. Braucamās daļas a/betona segumi	59	Asfaltbetona maisījuma virsējā kārtā. AC-11 SURF AADT Asfaltbetona maisījuma pamata kārtā. ACg-16 BASE AADT Akmens šķembu maisījums 0/45 Salizturīga, drenējoša smiltaina grunts kf>1m/dnn Atpakalābēta grunts Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma Smiltis pamatne. Pieblīvēt.	40 60 250 300
3. Šķembas segumi	514	Šķembas Akmens šķembu maisījums 0/40 Drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn. Atpakalābēta grunts Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma Smiltis pamatne. Pieblīvēt.	100 200
4. Atjaunoti betona bruģa segumi ietvēm	218	Esošais betona bruģis Nogulumiežu izsiju-smiltis maisījums 0/11 attiecība 1:1 Nogulumiežu nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 Salizturīga smiltis-grants maisījuma slānis (kf>1m/dienn) Sabīvētā atpakaļ atbērtā smiltaina grunts	80 30 150 600
5. Atjaunoti ietves asfaltbetona segumi	110	Asfaltbetons smalkgraudains AC-8 Akmens šķembu maisījums 0/40 Drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn. Atpakalābēta grunts Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma Smiltis pamatne. Pieblīvēt.	60 200 200
6. Atjaunot ielu betona apmales	49 tek. m	betona apmales 100.30.15 betona C16/20 pamatne	
7. Atjaunot ietvju betona apmales	725 tek. m	betona apmales 100.20.8 betona C16/20 pamatne	



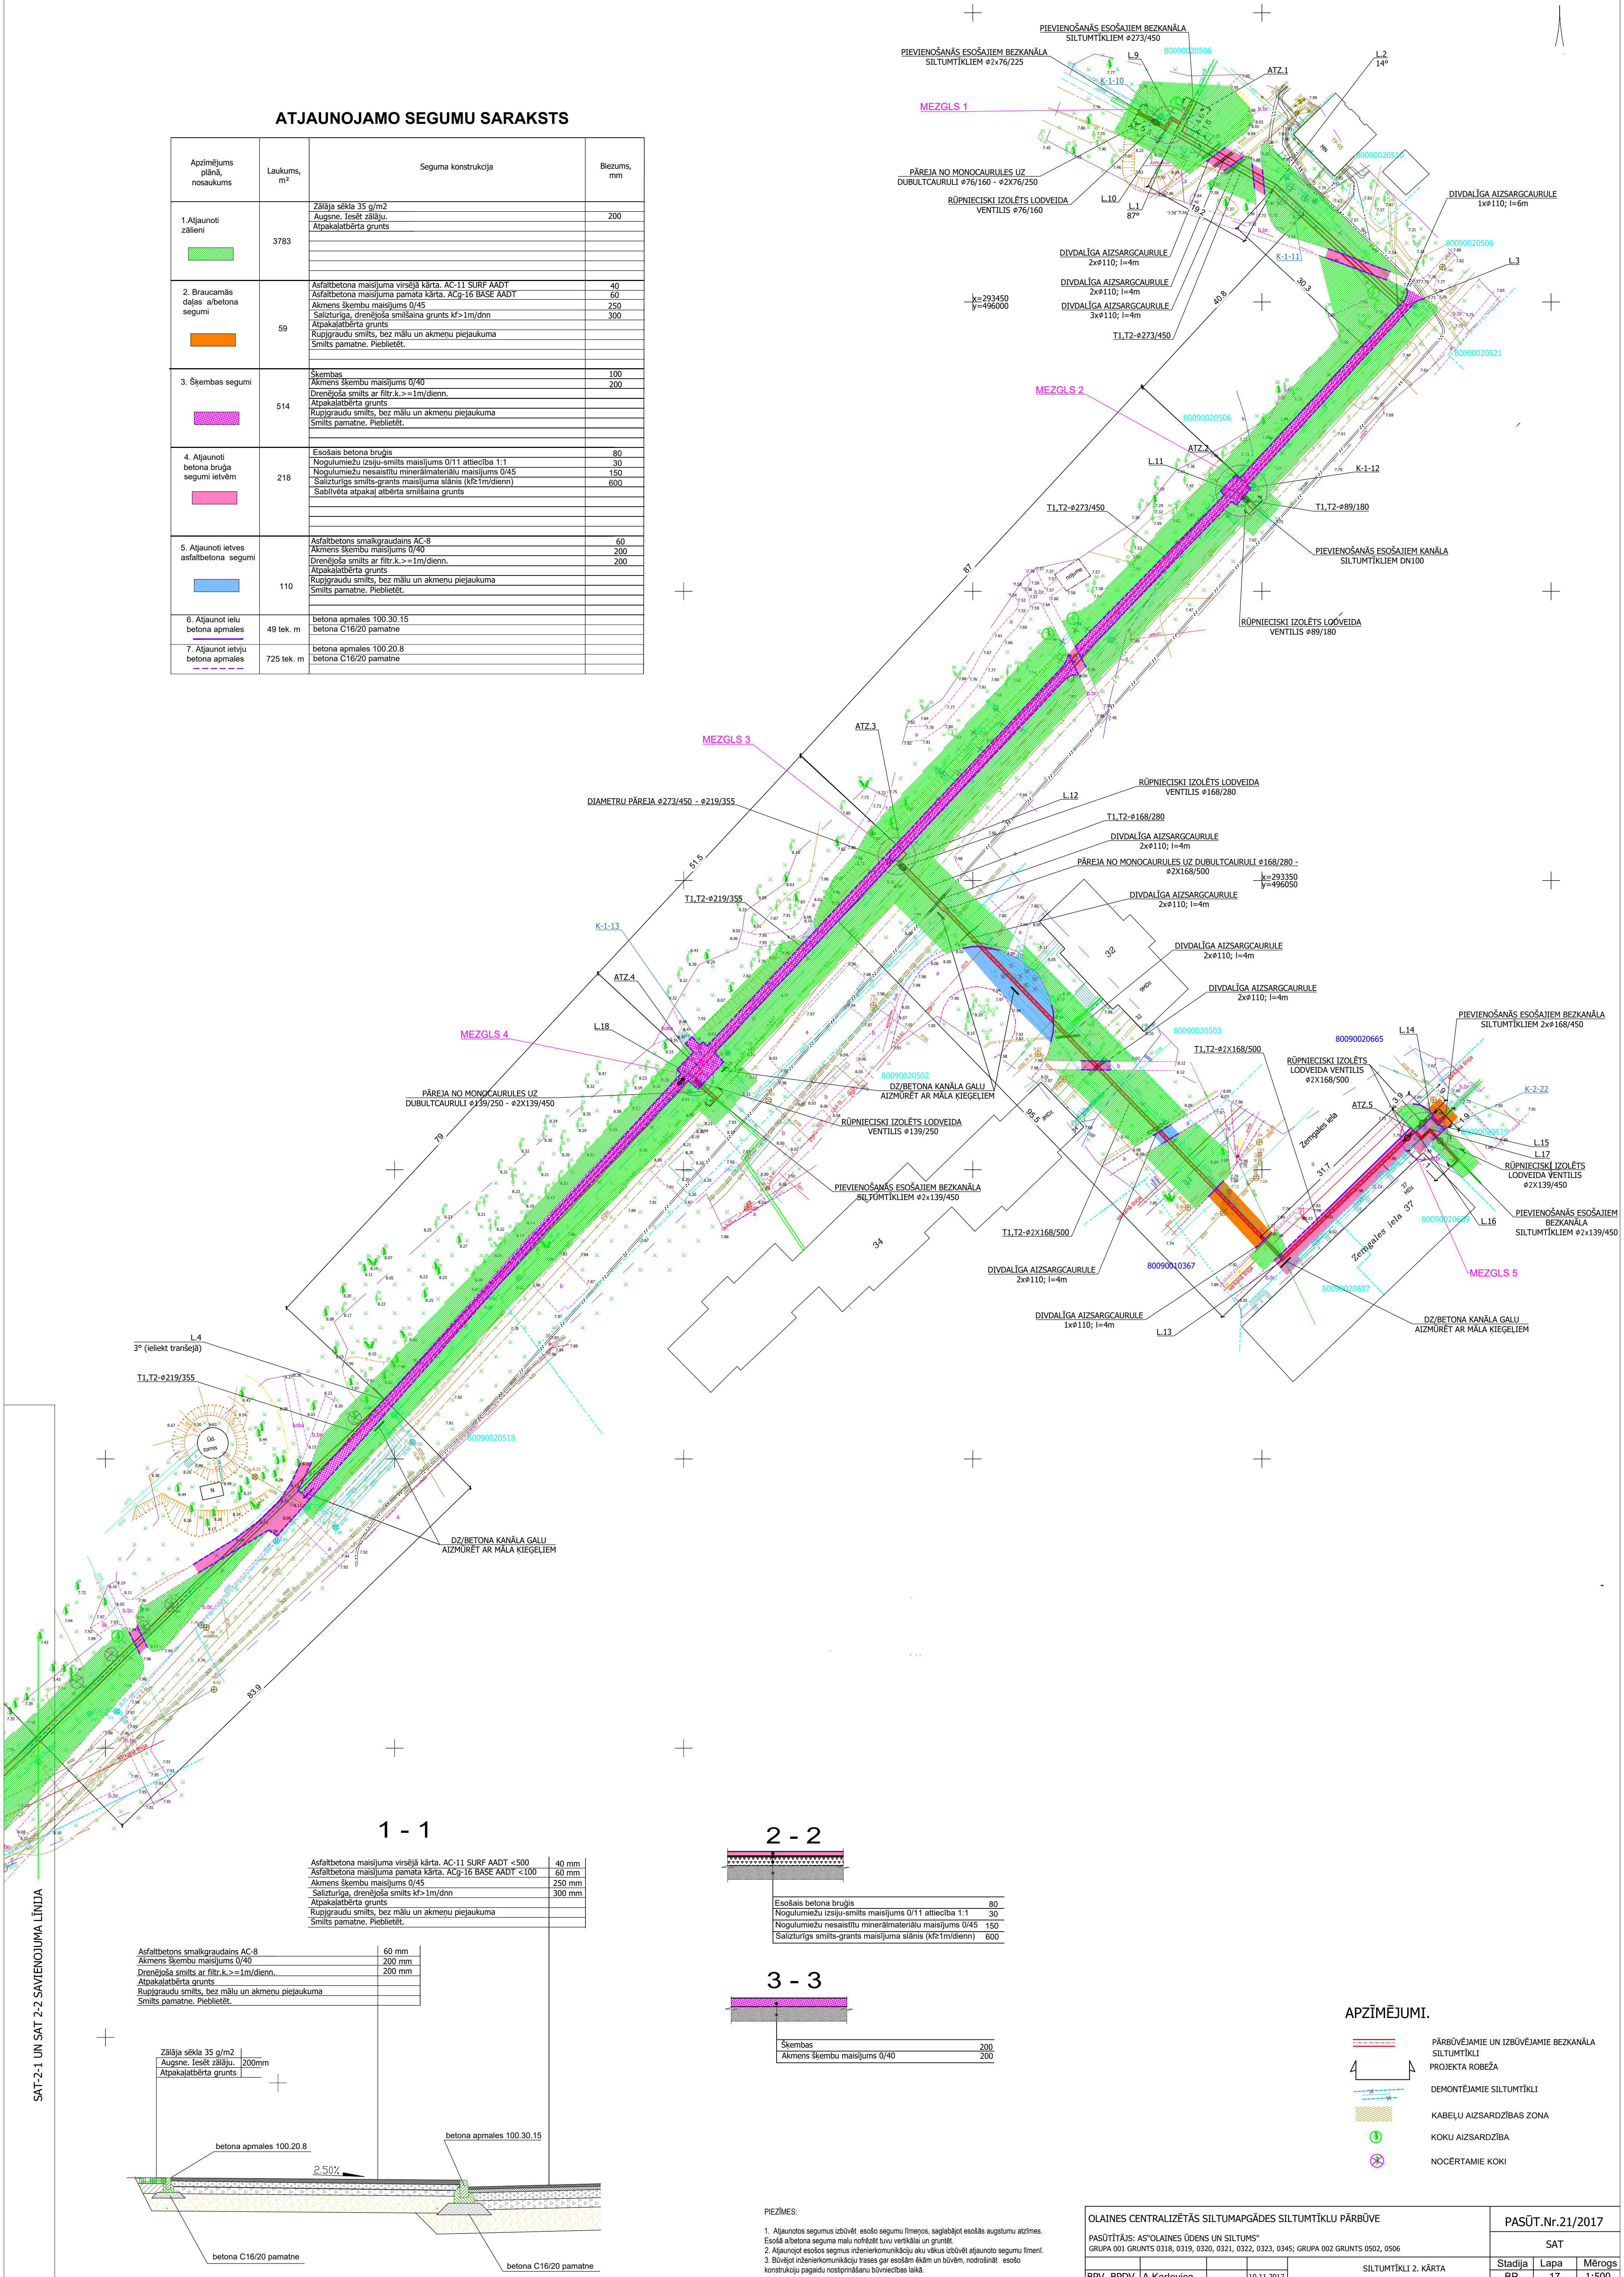


SAT-2-1 UN SAT 2-2 SAVENOJUMA LĪNĒJA

Asfaltbetona maisījuma virsējā kārtā. AC-11 SURF AADT <500	40 mm
Asfaltbetona maisījuma pamata kārtā. ACg-16 BASE AADT <100	60 mm
Akmens šķembu maisījums 0/45	250 mm
Salizturīga, drenējoša smiltis kf>1m/dnn	300 mm
Atpakalābēta grunts	
Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma	
Smiltis pamatne. Pieblīvēt.	

Asfaltbetons smalkgraudains AC-8	60 mm
Akmens šķembu maisījums 0/40	200 mm
Drenējoša smiltis ar filtr.k.>=1m/dienn.	200 mm
Atpakalābēta grunts	
Rupjgraudu smiltis, bez mālu un akmeņu piejaukuma	
Smiltis pamatne. Pieblīvēt.	

Zālija sēkla 35 g/m2	
Augšne. Iesēt zāliju. 200mm	
Atpakalābēta grunts	



PIEZĪMES:

- Atjaunot segumus izbūvēt esošo segumu līmeņos, saglabājot esošās augstumu atzīmes.
- Esošā a/betona seguma malu nofēzēt tuvu vertikāli un grūti.
- Atjaunot esošos segumus inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
- Būvniecības inženierkomunikāciju tīklu trasēs, kas atrodas dziļāk un tuvāk, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.

OLAINES CENTRALIZĒTAS SILTUMAPGĀDES SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE

PASŪTĪTĀJS: AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
GRUPA 001 GRUNTS 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0345; GRUPA 002 GRUNTS 0502, 0506

BPV, BPDV A.Karļevica
Izstrādāja M.Nagla

10.11.2017.
10.11.2017.

SILTUMTĪKLI 2. KĀRTA

SEGUMA ATJAUNOŠANAS DARBU SHĒMA 1

PASŪT.Nr.21/2017

SAT

Stadija Lapa Mērogs

BP 17 1:500

SIA "Bek - Konsult"