

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Projektējamie ELT Lietotāja tīkli izveidoti saskaņā ar SIA “Firma L4” izstrādāto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, elektroapgādes pieslēgums sūkņu stacijām “Ūdrainītes”, “Piparkūkas”, Jaunolaines ciemā, Olaines pag., Olaines nov.”

- Izstrādājot projektu ņemti vērā citu projektu risinājumi:
 - SIA MELNS TS-CD projekts “Ceļu izbūve Tpašumos Ūdrainītes un Piparkūkas, Jaunolainē, Olaines novadā” TMP-897964-311793;
 - SIA STORMTEK” ELT projekts “Ārējā elektroapgāde, N/A(80800090034, 80800090026), Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., (TN 116459257, 116466253). TMP-895791-310477
 - SIA STORMTEK” ELT projekts “Ielas apgaismojuma izbūve ciematam Piparkūkas un Ūdrainītes Olaines pagastā, Olaines novadā. TMP-900103-313113
 - SIA STORMTEK” EST projekts “Elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas izbūve Tpašumos Ūdrainītes un Piparkūkas, Jaunolainē, Olaines novadā. TMP-895791-310477.
- Visus darbus veikt ievērojot LR Būvniecības likumus, MK noteikumus, LBN, LVS EN, LEK standartus un skapojošo organizāciju izdotos noteikumus.
- Pirms darbu sākuma montāžas organizācijai jābrīdina zemes īpašnieku par paredzētajiem darbiem 30 dienas iepriekš.
- Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pīelaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai Tpašumtiesības, jāveic izmaiņtās būvprojekta daļas atkārtota saskanošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā Tpašuma Tpašniekiem.
- Projektējamos kabeļus no zemes virsmas guldīt, ja nav norādīts savādāk, 0.7m dziļumā, šķērsojot ceļu un zem pagalma - 1.0m dziļumā.
- Uzsākot rakšanas darbus, esošās komunikācijas iepriekš atšurfēt, precizēt to atrašanas vietu.
- Rakšanas darbus krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.
- Šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām ievērot vertikālo attālumu ne mazāku par 0.25m.
- Projektējamās sadalnes uzstādīt uz tipveida pamatnēm.
- Proj. Lietotāja sadalni KSS EL (500x600x200*, IP65).
- Pēc darbu veikšanas atjaunot (sakopt) teritoriju, atjaunot zaļo zonu (zālienu).
- Dotā projektā piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.
- Projekta uzskaites daļa (AS “Sadales tīkls”) izstrādāta SIA STORMTEK” ELT projekts “Ārējā elektroapgāde, N/A(80800090034, 80800090026), Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., (TN 116459257, 116466253).

Pēcuzskaite (Lietotāja tīkls) darba secība:

- Uzstādīt KSS vadības sadalne (500x600x200*, IP65) Veikt sadalnes zemējuma montāžu un pievienojumu pie KSS zemējuma kontūra;
- 0.4kV Lietotāja KL Cu-5x4 1kV Eca guldīšana no ieproj. ST uzskaites sadalnes līdz proj. Lietotāja KSS sadalnes;
- No proj. KSS vadības sadalnes līdz KSS ieguldīt cauruļu bloks un proj. spēka 0.4kV Lietotāja KL Cu-5x4 1kV Eca;
- Proj. Lietotāja sadalnei pieslēgt sūkņu stacijas spēka un kontrolkabeļi.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums plānā	Apraksts un atšifrējumi
— w1 —	Ieproj. ST 0.4kV el. kabelis, skat. atsev. būvpr.
	Proj. ST Lietotāja 0.4kV el. kabelis caurulē
	Ieproj. ST 0.4kV el. kab caurulē, skat. atsev. būvpr.
	Ieproj. ST 0,4kV sadalne ar uzskaiti, skat. atsev. būvpr.
	projektējamās piesaistes
	esošās piesaistes
	darbības (demontāža, griešana, pārvietošana)
— Wa —	Ieproj. Liet. apg. el. kab zemē, skat. atsev. būvpr.
	Ieproj. Liet. apg. el. kab zemē caurulē, skat.atsev.būvpr.
	Ieproj. Liet. apg. vadības sadalne, skat. atsev. būvpr.
	Ieproj. Liet. apg. balsts ar gaismekli, skat.atsev.būvpr.
	Proj. Lietotāja KSS vadības sadalne


SAISTĪTO UKT PROJEKTU APZĪMĒJUMI

	Paštecēs kanalizācija OD200 (izbūvējama atvērtā tranšejā)
	Paštecēs kanalizācija māju pievads OD160 (izbūvējama atvērtā tranšejā)
	Paštecēs kanalizācijas aka
	Ūdensvads OD110 (izbūvējams atvērtā tranšejā)
	Ūdensvada māju pievads OD32 (izbūvējams atvērtā tranšejā)
	Ugunsdzēsības hidrants (virszemes)
	Ūdensvada aizbīdnis
	Sadzīves kanalizācijas spiedvads OD110
	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija (KSS)

ELEKTROTEHNISKĀS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

Lapa-Marka	Nosaukums	Piezīmes
ELT-1	Vispārīgie rādītāji	
ELT-2	Ārējā elektroapgāde. Pēcuzskaites tīkli.	
	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija “KSS-1” (Ganu iela)	
ELT-3	Ārējā elektroapgāde. Pēcuzskaites tīkli.	
	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija “KSS-2” (Mežmalas iela)	
ELT-4	Ārējā elektroapgāde. Pēcuzskaites tīkli.	
	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija “KSS-3” (Rudzu iela)	
ELT-5	Ārējā elektroapgāde. Pēcuzskaites tīkli.	
	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija “KSS-4” (Sappu iela)	
ELT-6	Ārējā elektroapgāde. Pēcuzskaites tīkli.	
	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija “KSS-5” (Staru iela)	
ELT-7	Tehniski ekonomiskie rādītāji	

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

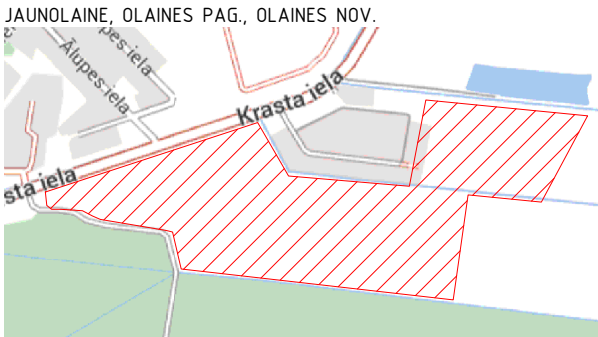

IZMANTOTO NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS	
N.p.k.	Nosaukums
1.	LEK-123. Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi.
2.	LEK-049. Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības
3.	LBN 008-14. Inženiertīklu izvietojums.
4.	LBN 500. Vispārīgie būvnoteikumi.

Inženierbūves galvenais lietošanas veids: 2214

Būvniecības lieta Nr. BIS-BL-913697-16337

Ģenerālprojektētājs:		"ELT" projektētājs:		PASŪTĪTĀJS:		
		STORMTEK SIA Reģ.Nr.44103103248 Būv.reģ.nr.12720 Liedaga iela 46, Tūja, Liepupes pag., Limbažu nov. LV-4022 stormtek@stormtek.lv; tālr. 26133458		AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		
Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181				OBJEKTS: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, elektroapgādes pieslēgums sūkņu stacijām "Ūdrainītes", "Piparkūkas", Jaunolaines ciemā, Olaines pag., Olaines nov.		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:		Līguma Nr. 25/64/2-18
Būvpr.vad.	J. Kauranens		17.02.2026			Arhīva Nr. 2025-UK/957-43
Būvpr.d.v.	A.Miezītis		17.02.2026			Mērogs: b/m
Izstrādāja	A.Miezītis		17.02.2026			
				Vispārīgie rādītāji		Stadija
						BP
						Lapas
						1
						Ras.Nr.
						ELT-1



Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības ADTI datu bāzē ar Nr.

TP 248560

2023. gada 18.maijs

tālr.: +371 67496833 e-pasts: infodati@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv

VIDES IZPĒTE SIA "Vides izpēte" Tālr.nr.: +371 22018842 Reģ.Nr.43603081634 e-pasts: info@videsizpete.lv				Objekta nosaukums: "Ūdrainītes", Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads		
				Pasūtītājs: SIA "M.I.A.HAUS"		
Sertifikāts: AC0156, Jānis Fiņķis, ģeodēzija.				Topogrāfiskais plāns		Lapas 3
Vadītājs	Klāvs Strelēvics		09.10.2025.	Darba reģistrācijas nr.: 09-1025		Lapa 3.
Ģeodēzists	Jānis Fiņķis		09.10.2025.			
				Mērogs 1:500		