




	Nosaukums	Izmērs	Matēriāls	Skaits	Piezīmes
1	Dubultsienu korpus	ID1500	HDPE SN4	1	Atbilstoši konkrētā sūkņētavas tvertnes ražotāja aprēķiniem
2	<i>Pamatne ar stieģoto betonu</i>		Concrete	1	
3	<i>Apkalpes šahta</i>		HDPE	1	
4	<i>Slēdzama lūka ar fiksatoru un siltumizolāciju</i>	1300x900	PE	1	
5	<i>Transportēšanas cilpa</i>	HDPE			
6	<i>Ventilācijas caurule(2. līmeņos)</i>	OD110	PE	2	
7	<i>El. kabeļu ievads</i>	OD90	PE100	2	
8	<i>Sūknis</i>	Q=2,00 l/s, H=9,62		2	SL1.50.65 .09.2.50B
9	<i>Sūkņa atbalsta pēda</i>			2	
10	<i>Sūkņa vadula</i>	DN50	AISI 316	4	
11	<i>Sūkņa izcelšanas ķēde ar karabīni</i>		AISI 316	2	
12	<i>Iekšēja apsaiste</i>	DN63	AISI 316/HDPE	1	
13	<i>Kļūveida aizbidnis</i>	DN50	Ķets	2	
14	<i>Lodveida pretvārsts</i>	DN50	Ķets	2	
15	<i>Atgaisošanas ventilis</i>	G 1/2"	Ķets	1	<i>Manometra pieslēguma vieta</i>
16	<i>Ieplūdes caurule</i>	OD200	PE100(SN8)	1	
17	<i>Izplūdes caurule (spiedvads)</i>	OD63	PE100(PN10)	1	
18	<i>Kāpnes ar pretslīdes parklājumu</i>		AISI316 stiklašķiedras	1	
19	<i>Paceļama montāžas platforma ar pretslīdes parklājumu</i>		AISI316 / Kompozitmateriāla		
20	<i>Pludinš</i>			1	
21	<i>Hidrostatiskā līmeņa mēritājs</i>		AISI 316L	1	
22	<i>Groza vadula</i>		AISI 316	2	
23	<i>Groza izcelšanas ķēde ar karabīni</i>		AISI 316	1	
24	<i>Nažveida aizbidnis ar kāta pagarinātāju</i>	DN200	Ķets	1	
25	<i>Rupjo frakciju grozs</i>		HDPE /AISI 316	1	
26	<i>Elektromagnētiskais plūsmas mēritājs</i>	kompl.		1	
27	<i>Sūkņa vadības automātikas skapis</i>	Skatīt tabulu "KSS vadības un automātikas skapja komplektācija"			

	NOSAUKUMS	PIEZĪMES	
1	Cinkots metāla skapis ar apsildi (IP43) un pamatu	Ieejas jauda 4.0 kW, tīkla frekvence 50Hz, nominālais spriegums 3x400-415 V, ieslēgšanās strāva 21 A).	Sadalnes izmēri HxBxL / 580x380x227.5
2	Vadības panelis ar 2 sūkņu automātiku	Tīkla frekvence: 50/60 Hz, Nominālais spriegums: 3x 220-240/380-415 V, Ieslēgšanas metode: Star-delta (YD) Korpusa klase: IP54 Trauksmes indikācija: Jaudas/strāvas mērīšana (pēc izvēles), Sausā darbošanās, Augsts ūdens līmenis, Nepareiza fāžu secība vai trūkst fāzes. Sensora neatbilstība vai kļūme, Ielašanās noteikšana, Ūdens uz grīdas, Pārāk daudz restartēšanas, Sūkņa pārkaršana un mitruma noteikšana	LC 231 1 x 1-9.6 DOL PI
3	Hidrostatiskā līmeņa mēritāja automātika	MĪN nominālais spriegums: 10.00 V, MAX nominālais spriegums: 33.00 V, Korpusa klase: IP68, Šķidruma temperatūras diapazons -10 .. 80 °C, Korpusa AISI 316L, Kabeļa vīrsma PE-HD	SITRANS LH100 0-5m c10m STD
4	Standarta saskarne datu pārraidei starp mobilo sakaru tīklu un kontrolieri	Mobilu sakaru moduļi jādarbojas kā SCADA saskarnei, kas ļauj SCADA sistēmai vai PLC kontrolierim izveidot attālinātu savienojumu izmantojot izsaukumu Modbus RTU protokolu vai izmantojot datu savienojumu (Modbus TCP protokola savienojumu). Ir jābūt iespējai saņemt ziņojumu, kad parādās brīdinājums vai traucis, pieprasīt statusu vai veikt vienkāršu vadību, piemēram, START, STOP un iestatītās vērtības pielāgošana.	CIM 260 3G/4G EU
5	Pārraides antena	Nominālā pretestība: 50 omi, Polarizācija: lineāra, IP klase: IP67, Temperatūras diapazons -55°C līdz + 70°C.	2G/3G/4G Antenna for CIM 260/ CIM 280

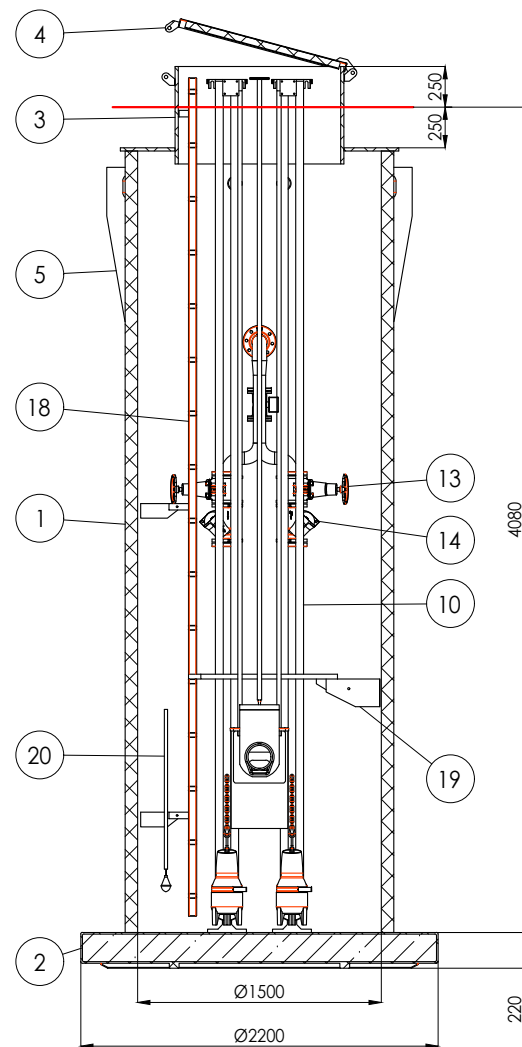