



CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

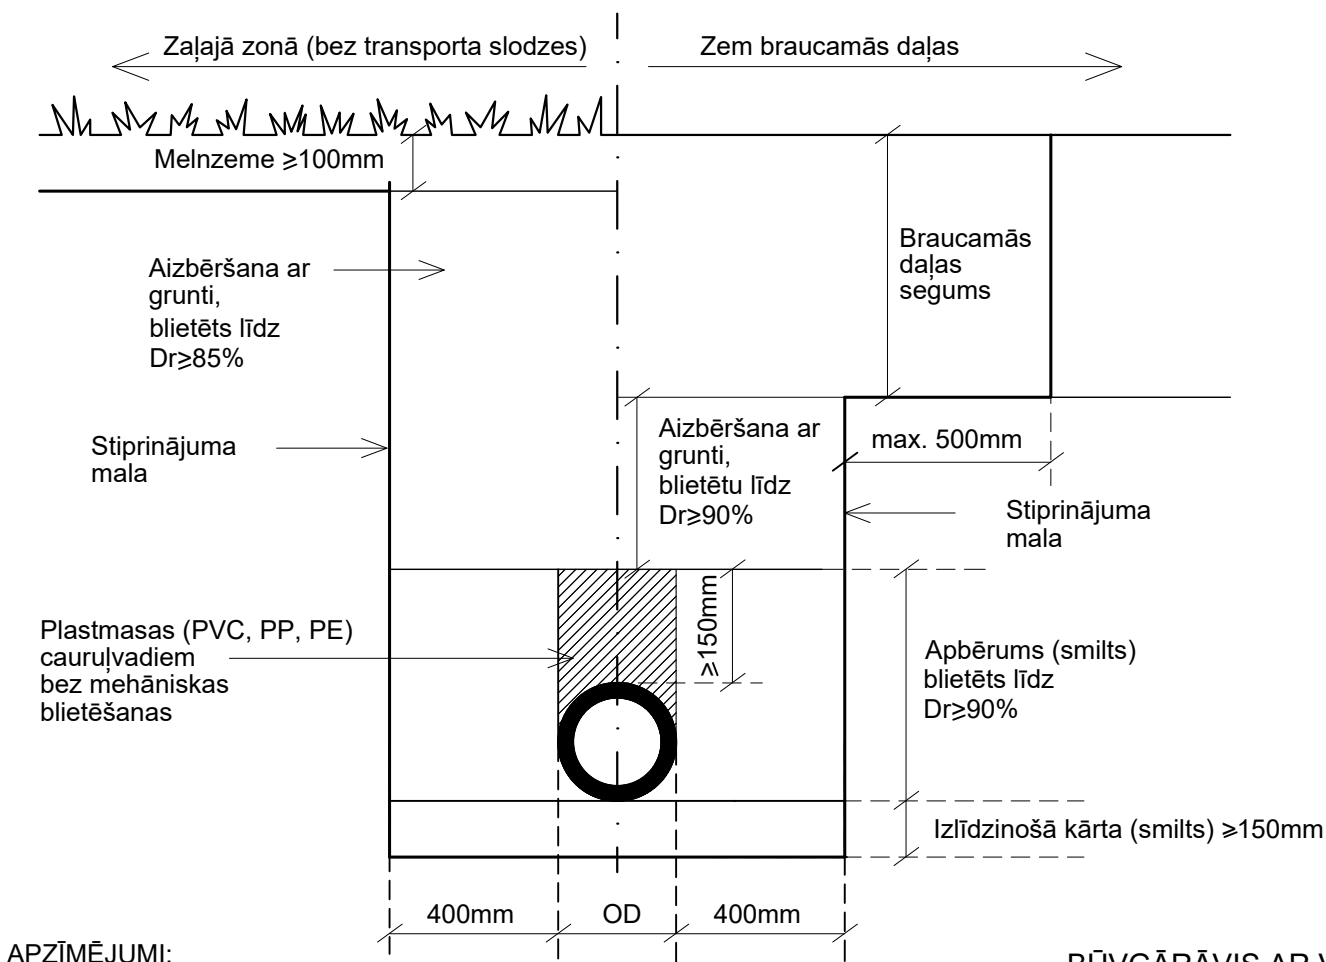


APZĪMĒJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs
Di - daļiņu izmērs

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ BEZ STIPRINĀJUMIEM

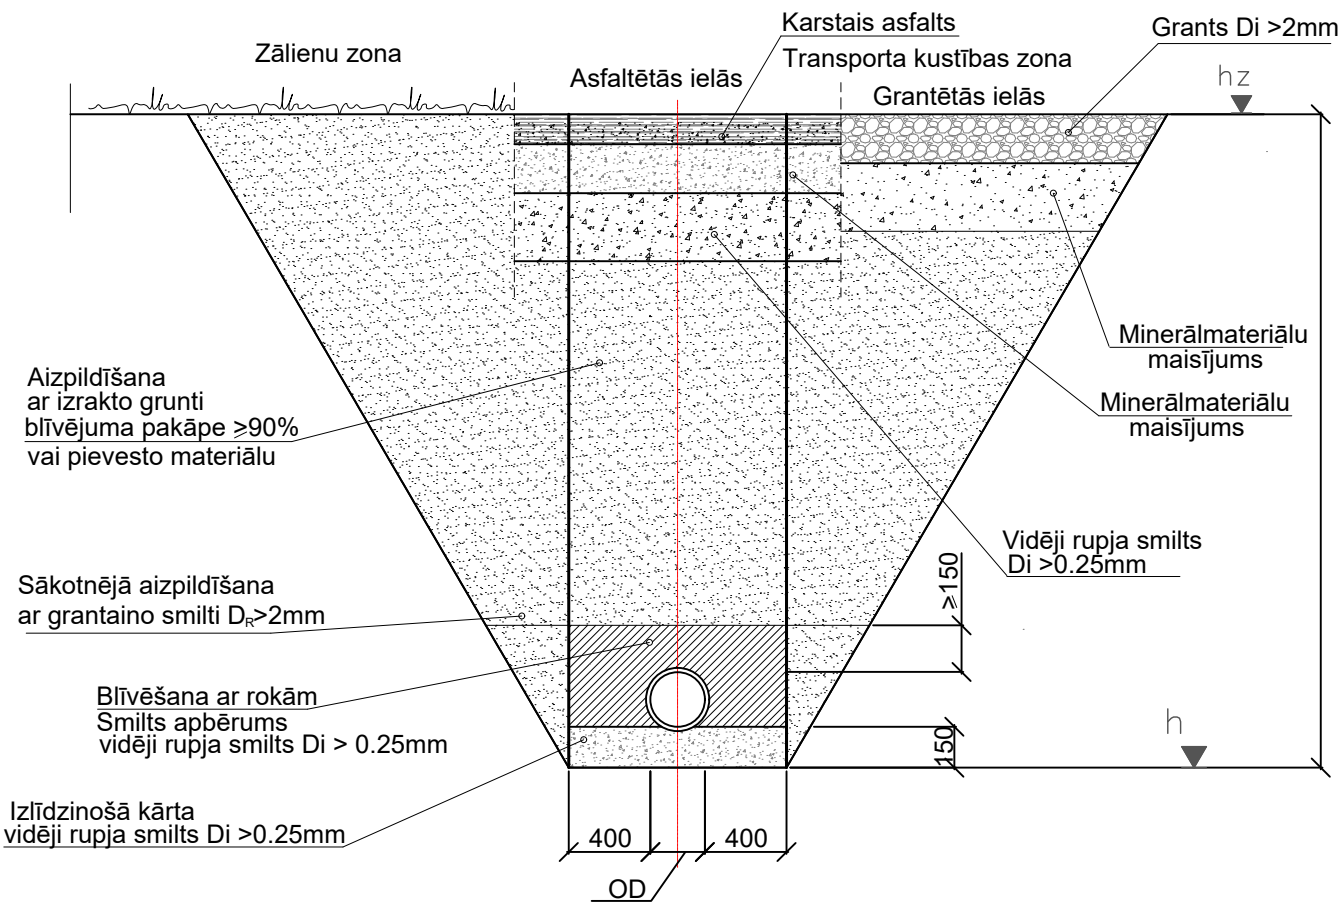

BŪVGĀRĀVIS AR VIENU KOMUNIKĀCIJU
PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

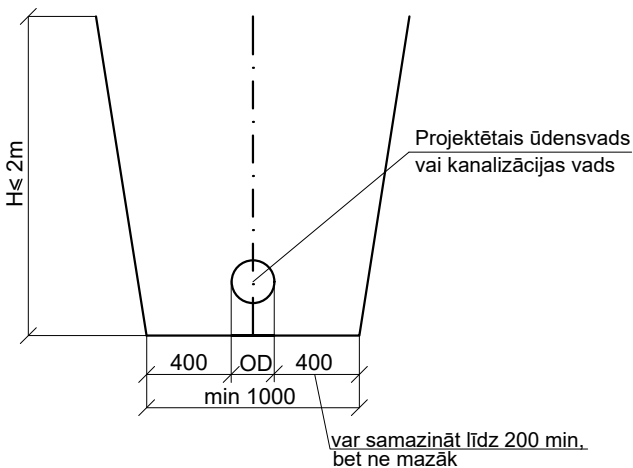

PIEZĪMES:

1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;
2. Cauruļvadu uznavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
3. Gruntij, kas tiek izmantota izlīdzinošajai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst parametriem, kas norādīti Vispārīgajās prasībās;
4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;
5. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;
6. Aizberamais materiāls nedrīkst saturēt organikas piemaisījumus;
7. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;
8. Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm;
9. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusī.

 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181		PASŪTĪTĀJS:			AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		
		OBJEKTS: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, elektroapgādes pieslēgums sūkņu stacijām, "Ūdrainītes", "Piparkūkas", Jaunolaines ciemā, Olaines pag., Olaines nov.					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:		Līguma Nr. 25/64/2-18	
Būvpr.d.v.	M.Ozoliņa		02.12.2025			Arhīva Nr. 2025-UK/957-43	
Izstrādātājs	A.T.Vītols		02.12.2025	Cauruļvadu izbūve būvgrāvī		Mērogs:	
						Stadija	Lapas
						BP	Ras.Nr.
							UKT-65