


POLIMĒRMATERIĀLU SALIEKAMĀ AKA
1000/625 AR PELDOŠĀ TIPA VĀKA PĀRSEDZES RISINĀJUMU

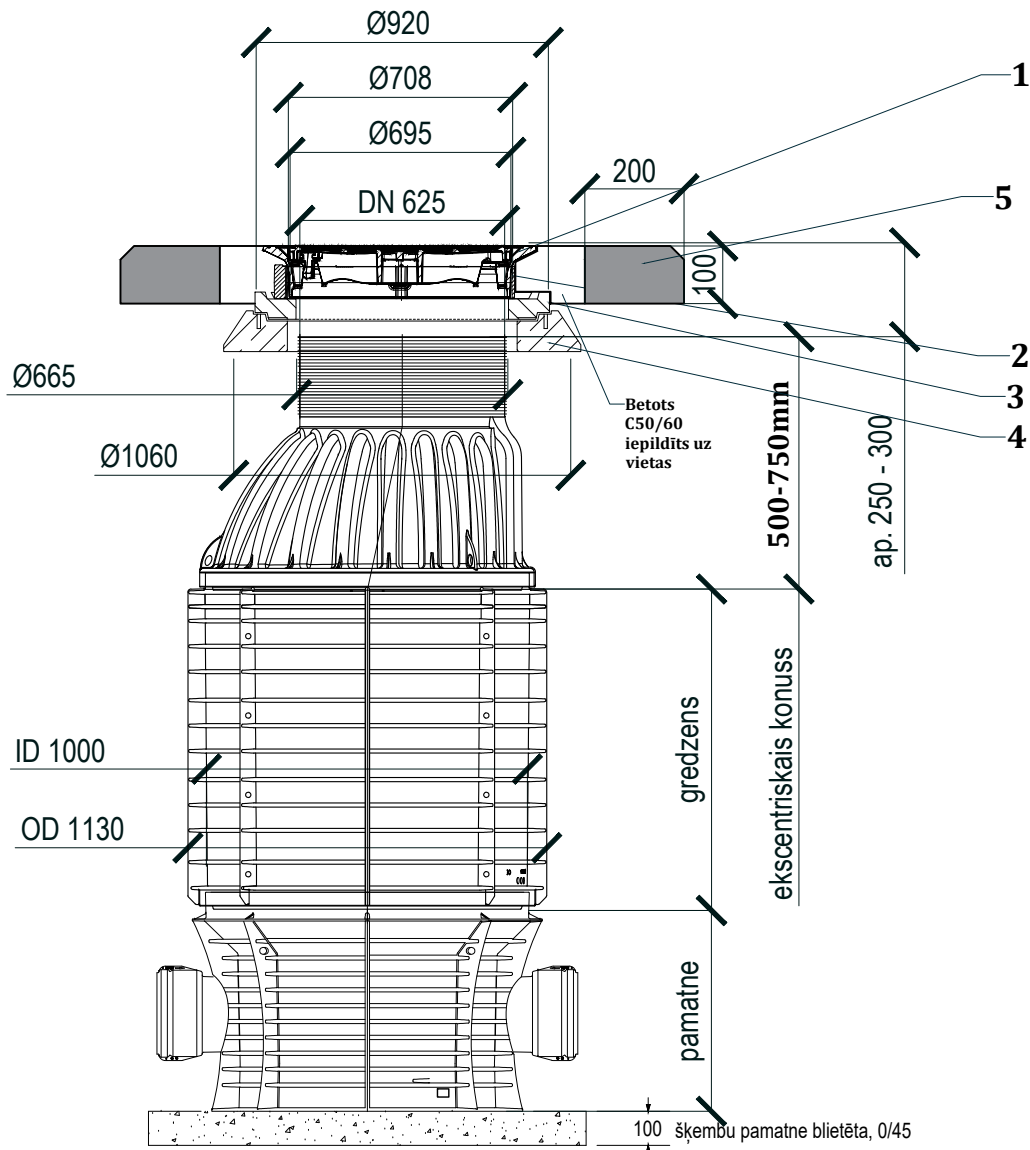


APZĪMĒJUMI:

- 1 - Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400;
- 2 - Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmaja ievietošanai;
- 3 - Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens DN665/920 mm, h_{kop}=80 mm (regulēšanas augstums 60 mm), izbūvējams pēc vajadzības, kad rodas vajadzība piedzīt akas ugstumu būvobjektā (iespējams uzstādīt vairākus gabalus novietojot tos vienu virs otra maksimāli pieļaujamais daudzums 4 gabali);
- 4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes sadalīšanai (novadišanai) DN665/1060, h=160 mm.
- 5 - Betona gredzens C50/60 ar noapaļotu malu.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Akas 1000/625 iebūves darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046, LVS EN1610 standartos izvirzītajām prasībām.
3. Akai jāatbilst LVS EN 13598-1:2001, LVS EN 476, LVS EN 13598-2


POLIMĒRMATERIĀLU AKA 600/500

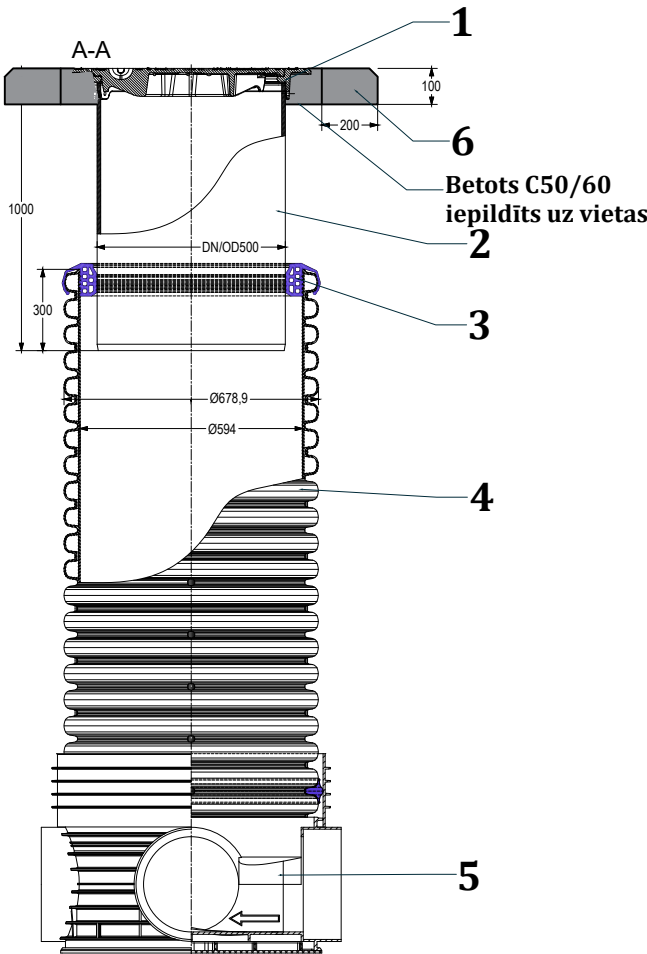

APZĪMĒJUMI:

- 1 - Ķeta rāmis ar vāku DN 500 mm, iebūves klase D400;
- 2 - Polietilēna (PE) teleskopiskā caurule, DN 500 [mm], 1.00 [m];
- 3 - Gumijas manžete DN 600/500;
- 4 - Polipropilēna (PP) gofrēta dubultsienu augstuma regulējošā šahta, DN/ID 600 [mm].
- 5 - Rūpnieciski ražota PP pamatne;
- 6 - Betona gredzens C50/60 ar noapaļotu malu.

PE spiediena dzēšanas aka DN625

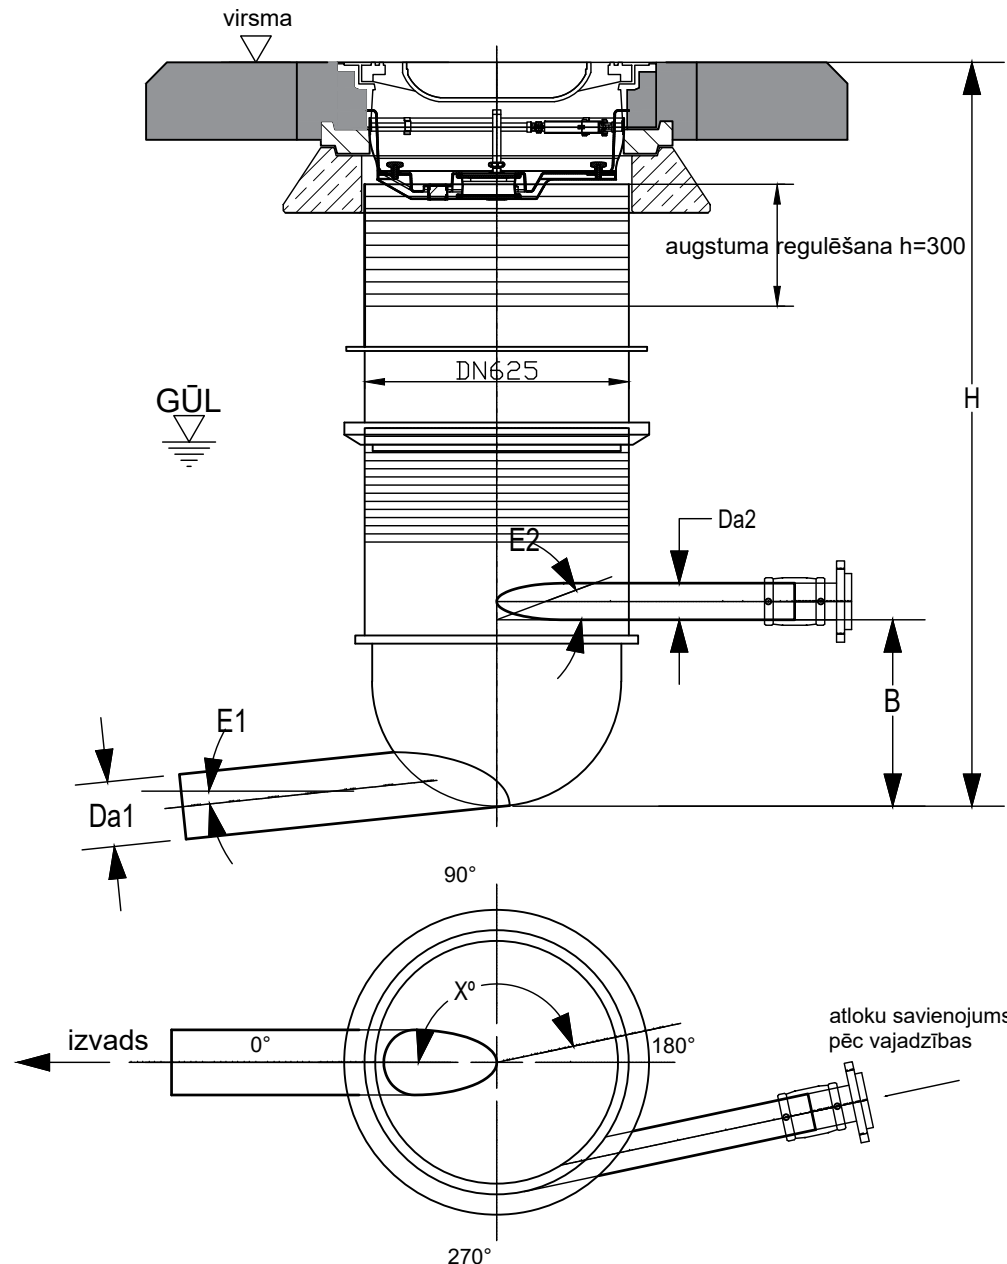

APZĪMĒJUMI:

- izvads Da1 - PE caurules ārējais diametrs, mm
ievads Da2, Da3 - PE caurules ārējais diametrs, mm
E1, E2 - caurules iebūves slīpums, %

Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 un DN800 ar pievadu no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu min 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200. Aku vākiem jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi klīdējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klase ar min atvērumu 605mm.

firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181		PASŪTĪTĀJS:		AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"	
		OBJEKTS: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, elektroapgādes pieslēgums sūkņu stacijām, "Udrainītes", "Piparkūkas", Jaunolaines ciemā, Olaines pag., Olaines nov.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 25/64/2-18
Būvpr.d.v.	M.Ozoliņa		02.12.2025	Sadzīves kanalizācijas skataku un akas vāku principiālie risinājumi	Arhīva Nr. 2025-UK/957-43
Izstrādātājs	A.T.Vītols		02.12.2025		Mērogs:
					Stadija
					Lapas
					Ras.Nr.
					BP
					UKT-68