




ATBALSTA BLOKS LĪKUMAM
Virsskats

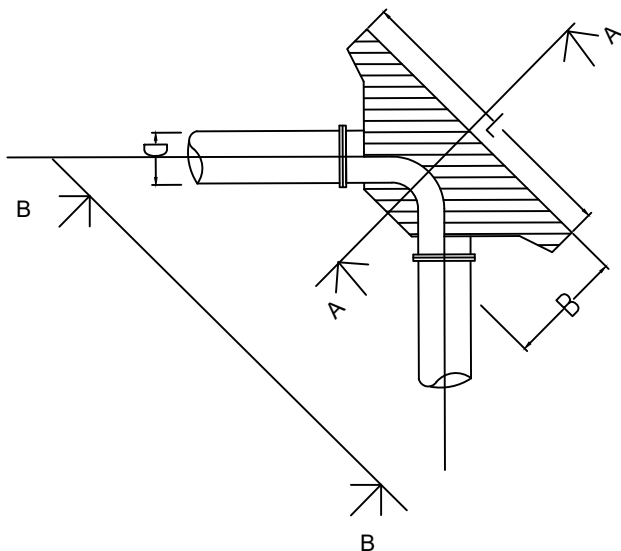


Griezums A-A

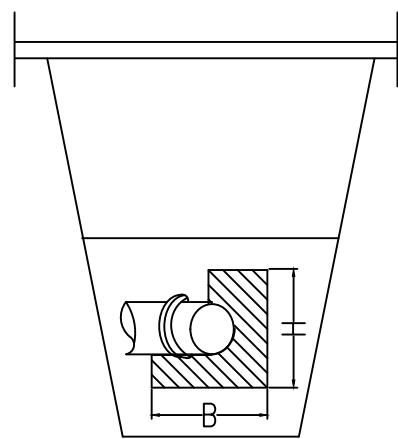


Skats B-B

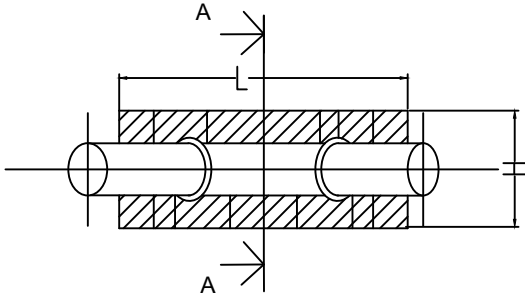


ATBALSTA BLOKS TREJGABALAM
Virsskats

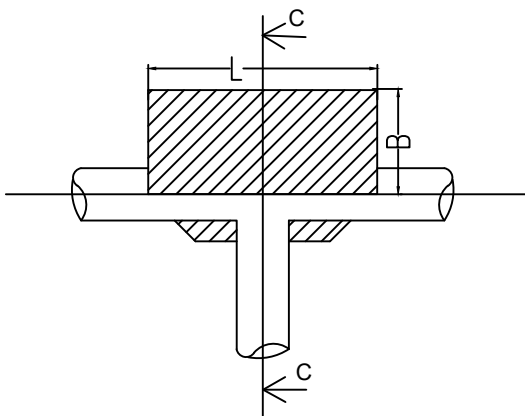


Griezums C-C

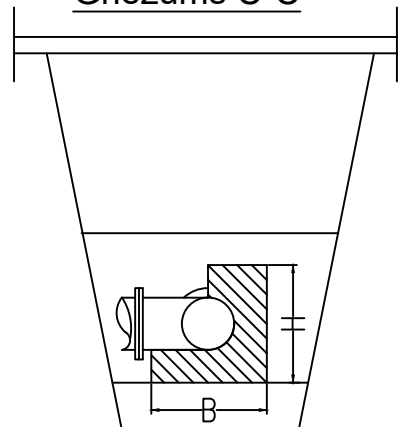


ATBALSTA BLOKS
NOSLĒGTAPAI

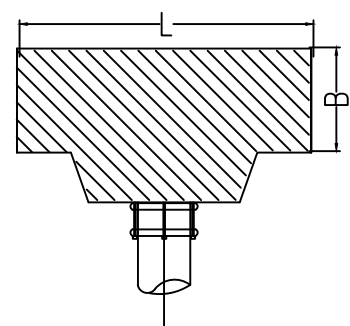


ATBALSTA BLOKS
TREJGABALAM AKĀ
Virsskats

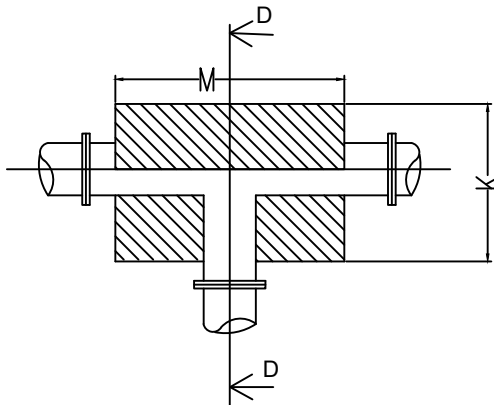


Griezums D-D



PAMATNE
AIZBĪDNIM AKĀ
Virsskats

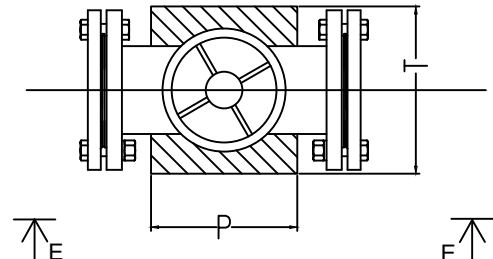

Skats E-E

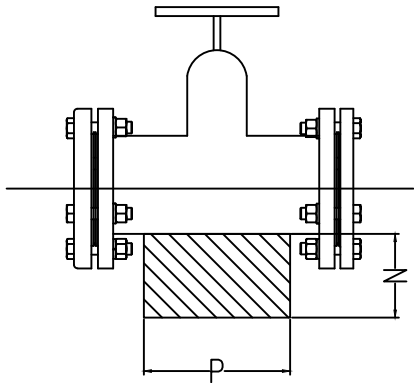

PAMATNES IZMĒRI

Veidgabala diametrs DN	H (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	T (mm)	BETONA KLAŠE
50	400	260	165	250	50	100	C16/20
65	415	285	195	250	70	120	C16/20
100	450	315	225	250	90	160	C16/20
150	490	355	265	250	130	240	C16/20

ATBALSTA BLOKU IZMĒRI MĀLAINĀS VAI SMILŠU AUGSNĒS, BĪDES STIPRĪBA 200 kN/m2

D	L						H	B	BETONA KLAŠE
Caurules diametrs; Ø	11°	22°	30°	45°	60°	90°	(mm)	(mm)	
63	-	-	-	200	260	360	200	150	C16/20
75	-	-	-	240	300	430	200	150	C16/20
110	-	-	230	340	440	610	200	150	C16/20
140	-	-	230	340	440	610	200	150	C16/20
160	-	-	230	340	440	610	200	150	C16/20



firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

OBJEKTS: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, elektroapgādes pieslēgums sūkņu stacijām, "Ūdrainītes", "Piparkūkas", Jaunolaines ciemā, Olaines pag., Olaines nov.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 25/64/2-18
					Arhīva Nr. 2025-UK/957-43
Būvpr.d.v.	M.Ozoliņa		02.12.2025		Mērogs:
Izstrādātājs	A.T.Vītols		02.12.2025		Stadija
					Lapas
					Ras.Nr.
					BP
					UKT-69