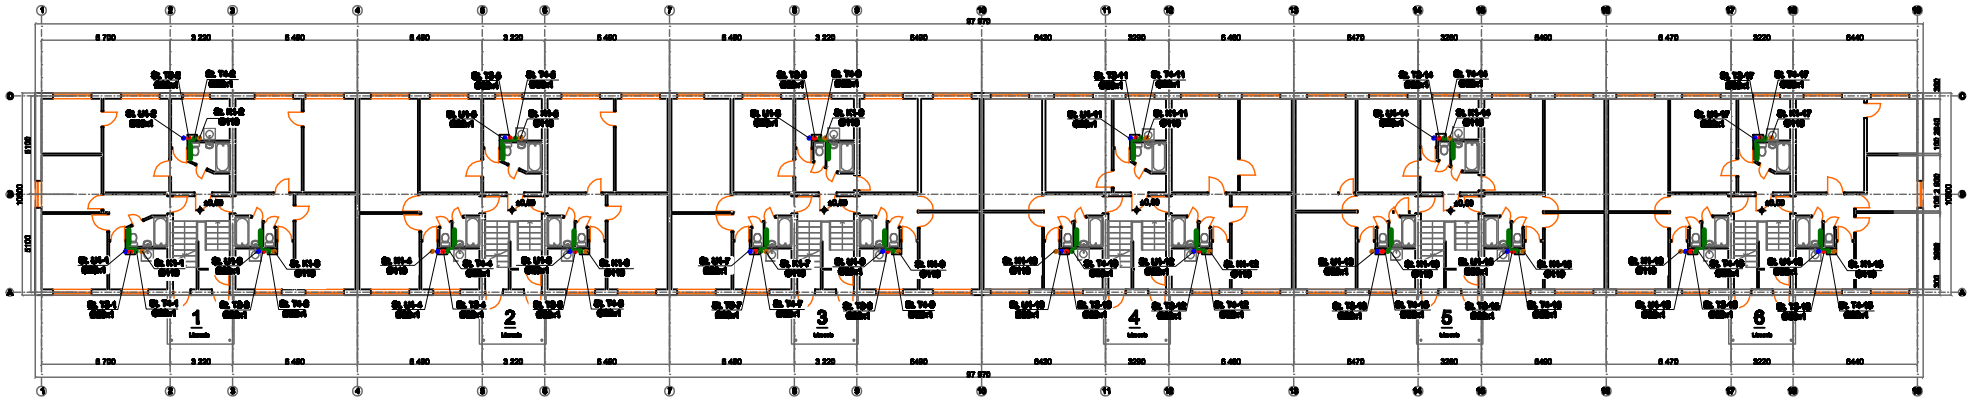



PIEŠĶIETIE APZĪMĒJUMI	
Gs.102-1	Kanāli ūdens atvadā
Gs.104-1	[illegible]
Gs.014	[illegible]
	[illegible]

PIEZĪMES:

1. Projekt šjamas ei ūdensvadus paredz. Ēku kāpšņēt cauri to stāvvadu vietā (vecajās kompleksa daļu ēkās), kāpšņos vietā paredz ēt kāpnešlaides lūkas.
2. Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošās šķības nodot tjumu nomāc šajās konstrukcijas, j ēpamāc ugunsdrošās šķ, nodro šinot par viena pak ēpi zem šķu ugunsdzēš šķ, nek ā tā robežās šķērsojošām konstrukcijā ām.
3. Kanalizācijas stāvvadu pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk ēk kā 45° leņķī.
4. Revīzijas paredz ēt no rietumiem, kā arī ēkās stāvvadu un ārsienās.
5. Aukstā ūdens, karstā ūdens cirkulācijas vadu šķērsošanas cauru ļrokas paredz ēt tā, lai būtu pagrabstāvā telpās ir korido ā. Caurulvadus izvietot vienā vīra stāvā, atļaujot pieļaut vienas. Apak šējā caurulvada izvietojuma augstums 1.30m no gr ūdas. Izvietojot no ģēlīšos caurulvadus durvju ailes apšuvumu ēk.
6. Dzīvokļu ieksēji un karstā ūdens kondus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 15x1mm.
7. Dzīvokļu ieksējos karstā ūdens plaukā ūdens virsotnes ar ūdensdzēšanas DN40mm, vannas istabas stāvvadiem-Ø15mm.
8. Caurulvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Pasūtītājs: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
Reģ. Nr. 50003182001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un gulvadu nomaiņa Jelgavas iela 24, Olaine.	
Lapa: 1.,2.,3. UN 4. STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	ŪK-3
Mērogs:	1:100
Stadija	TP
Lapas Nr.	
ŪK daļa inženiere	I.Ružā